

Befogadó nyilatkozat

A BorsodChem Zrt. részéről nyilatkozunk, hogy a Salétromsav Üzem (WNA 1-2 és CNA 1-2 Üzemrészek) által kibocsátott szennyvizeket a BorsodChem Szennyvíztisztító Telepe az alábbiak szerint veszi át kezelésre.


- Salétromsav Üzem 1. Hűtőtorony leiszapoló vize: I. telepi ipari és csapadékvíz gyűjtő rendszerbe vezethető. A szennyvíz minőségére külön követelmény nincs.
- Salétromsav Üzem kapacitásbővítéssel épülő 2. Hűtőtorony leiszapoló vize: III. telepi csapadékvíz gyűjtő rendszerbe vezethető. A szennyvíz minőségére külön követelmény nincs.
- Hővisszanyerő kazánok leiszapoló vize: I. telepi ipari és csapadékvíz gyűjtő rendszerbe vezethető. A szennyvíz minőségére külön követelmény nincs.
- Úthálózatokról elvezetett csapadékvíz: I. telepi ipari és csapadékvíz gyűjtő rendszerbe vezethető. A szennyvíz minőségére külön követelmény nincs.
- Savtöményítő üzemrészek (CNA 1-2) kénsav és salétromsav tartalmú szennyvize (processz kondenzátum), valamint az üzemrész technológiai területén keletkező szennyezett csapadékvíz és a csurgalékvíz: a keletkező szennyvizek gyűjtése az üzem területén tartályban történik, ahonnan előkezelés nélkül külön az e célra kiépített nyomóvezetéken továbbítható közvetlenül a Szennyvíztisztító Telepre. A szennyvízre vonatkozó minőségi követelmény: Nitrát tartalom ≤ 6000 mg/l.
- Hígsav üzemrészek (WNA 1-2) technológiai területén keletkező szennyezett csapadékvizet és a csurgalékvizeket a Savtöményítő Üzemrész szennyvízgyűjtő tartályába kell átemelni. Ha ezen szennyvizek a laboratóriumi vizsgálatok alapján nem tartalmaznak szennyezést, a I. telepi ipari és csapadékvíz gyűjtő rendszerbe is átemelhetők.

Kazincbarcika, 2021. május 20.



Klement Tibor
Director EHS

BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika
Bolyai tér 1.
80.

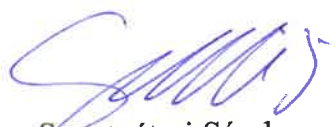

Szentpéteri Sándor
Senior Manager
Environmental Protection

