


Jelmagyarázat: Tervezett 400 kV-os nyomvonal Tervezett 400 kV-os oszlophely (tartóoszlop kettős tartólánccal) Tervezett 400 kV-os oszlophely (feszítőoszlop kettős feszítőlánccal) Szélső áramvezető tervezett nyomvonalon Tervezett biztonsági övezet határa Település közigazgatási határa Ingatlanhatár Ingatlan alrészlet határa Ingatlan művelési ág határa Ingatlan használati határ (felmérés alapján) Tervezett nyomvonalat keresztező közművek 132 kV-os szabadvezeték 22 kV-os szabadvezeték 0,4 kV-os szabadvezeték Ivóvíz-vezeték Szennyvíz-vezeték Híradástechnikai földkábel HTS GAS Földgáz vezeték			
Megjegyzés: A változat: MAVIR Zrt. 2020.04.21-én kelt véleménye szerint módosítva Nem jelölt oszloptípus: "Katica I." Nem jelölt alapkiemelés: 0,5 m, a rajzon feliratozott alapkiemelés ehhez hozzáadandó! Földmérés: Geotrend Kft.			
Megbízó MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. 1031 Budapest, Árkád u. 4. Tel.: (36 1) 304-1000 www.mavir.hu info@mavir.hu		MVM Xpert Zrt. Távvezetési divízióigazgatóság Távvezetési tervezési és innovációs Osztály 1158 Budapest, Rákospalota körvasút sor 105. H-1601 Budapest, Pf. 83. Telefon: +36 (1) 414-3200	
Munkaszám 21A160045444		Cím Sajóivánka-országhatár (Rimavska Sobota) 400 kV-os távvezeték II. rendszerének kiépítése a Sajóivánka portál - 9. sz. oszlop közötti szakaszon	
Rajzsorszám SARI-T-C20-1303_A		Részmuvelet Nyomvonalrajz	
Méretarány 1:2000		Papírméret 297×1000	
Lapszám 1/2		Dátum 2020. április	
Projektvezető [Signature]		Tervező [Signature]	Tervellenőr [Signature]
Osztályvezető [Signature]		Osztályvezető [Signature]	

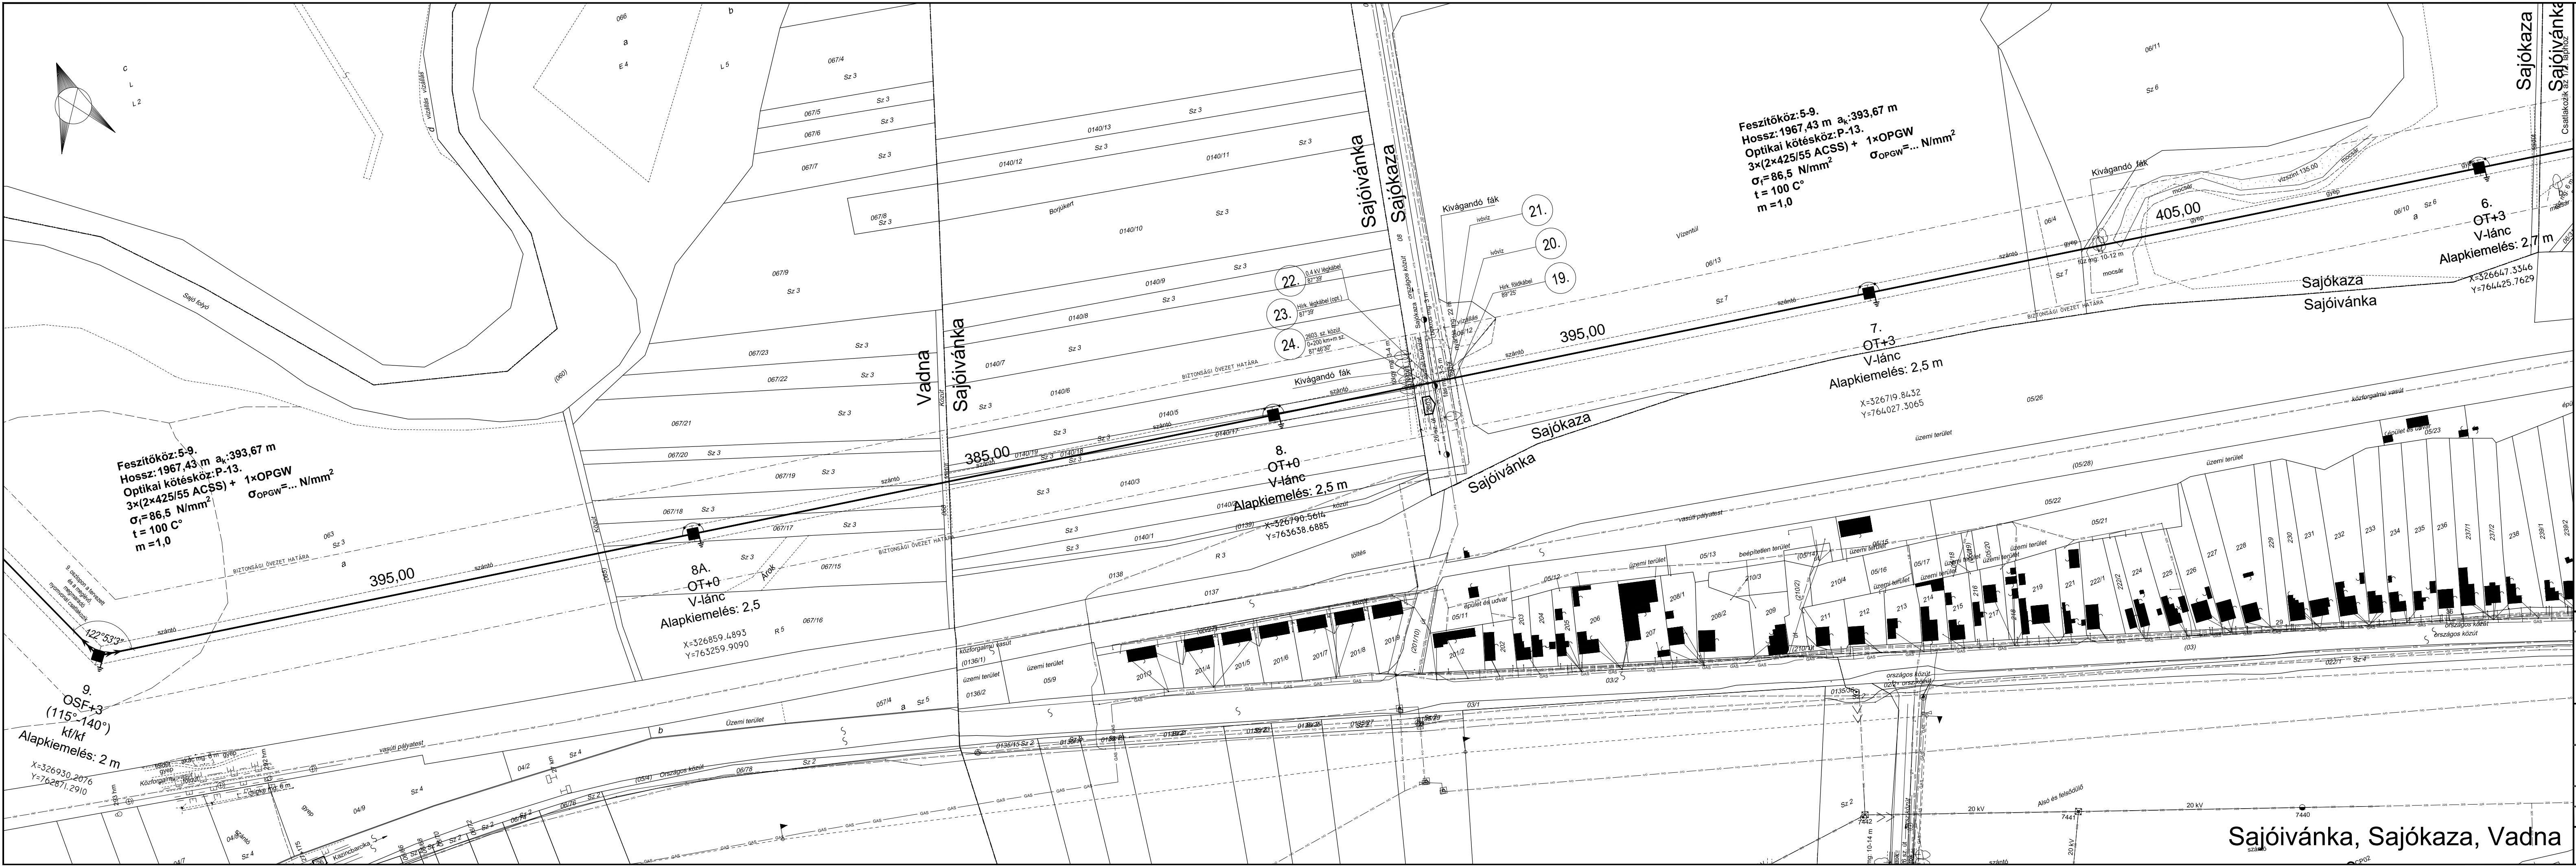

Jelmagyarázat:

- Tervezett 400 kV-os nyomvonal
- Tervezett 400 kV-os oszlophely (tartóoszlop kettős tartólánccal)
- Tervezett 400 kV-os oszlophely (feszítőoszlop kettős feszítőlánccal)
- Szélső áramvezető tervezett nyomvonalon
- Tervezett biztonsági övezet határa
- Település közigazgatási határa
- Ingatlanhatár
- Ingatlan alrészlet határa
- Ingatlan művelési ág határa
- Ingatlan használati határ (felmérés alapján)

Tervezett nyomvonalat keresztező közművek

132	132 kV-os szabadvezeték
22S	22 kV-os szabadvezeték
04S	0,4 kV-os szabadvezeték
IVO	Ivóvíz-vezeték
SZE	Szennyvíz-vezeték
HKF	Híradástechnikai földkábel
HTS	Híradástechnikai szabadvezeték
GAS	Földgáz vezeték

Megjegyzés:

- A változat: MAVIR ZRt. 2020.04.21-én kelt véleménye szerint módosítva
- Nem jelölt oszloptípus: "Katica I."
- Nem jelölt alapkiemelés: 0,5 m, a rajzon feliratozott alapkiemelés ehhez hozzáadandó!
- Földmérés: Geotrend Kft.

Megbízó		MVM Xpert Zrt. Távvezetési divízióigazgatóság Távvezetési tervezési és innovációs Osztály 1158 Budapest, Rákospalotai körvasút sor 105. H-1601 Budapest, Pf. 83. Telefon: +36 (1) 414-3200*		Xpert MVM
Munkaszám	21A160045444	Cím Sajóivánka-országhatár (Rimanska Sobota) 400 kV-os távvezeték II. rendszerének kiépítése a Sajóivánka portál - 9. sz. oszlop közötti szakaszon		
Rajzszám	SARI-T-C20-1303_A	Részmuvelet Nyomvonalarajz		
Méretarány	1:2000	Lapszám 2/2		
Papírméret	297×1000	Dátum 2020. április	Projektvezető [Signature]	Tervező [Signature]
		Tervellőnök [Signature]	Osztályvezető [Signature]	