





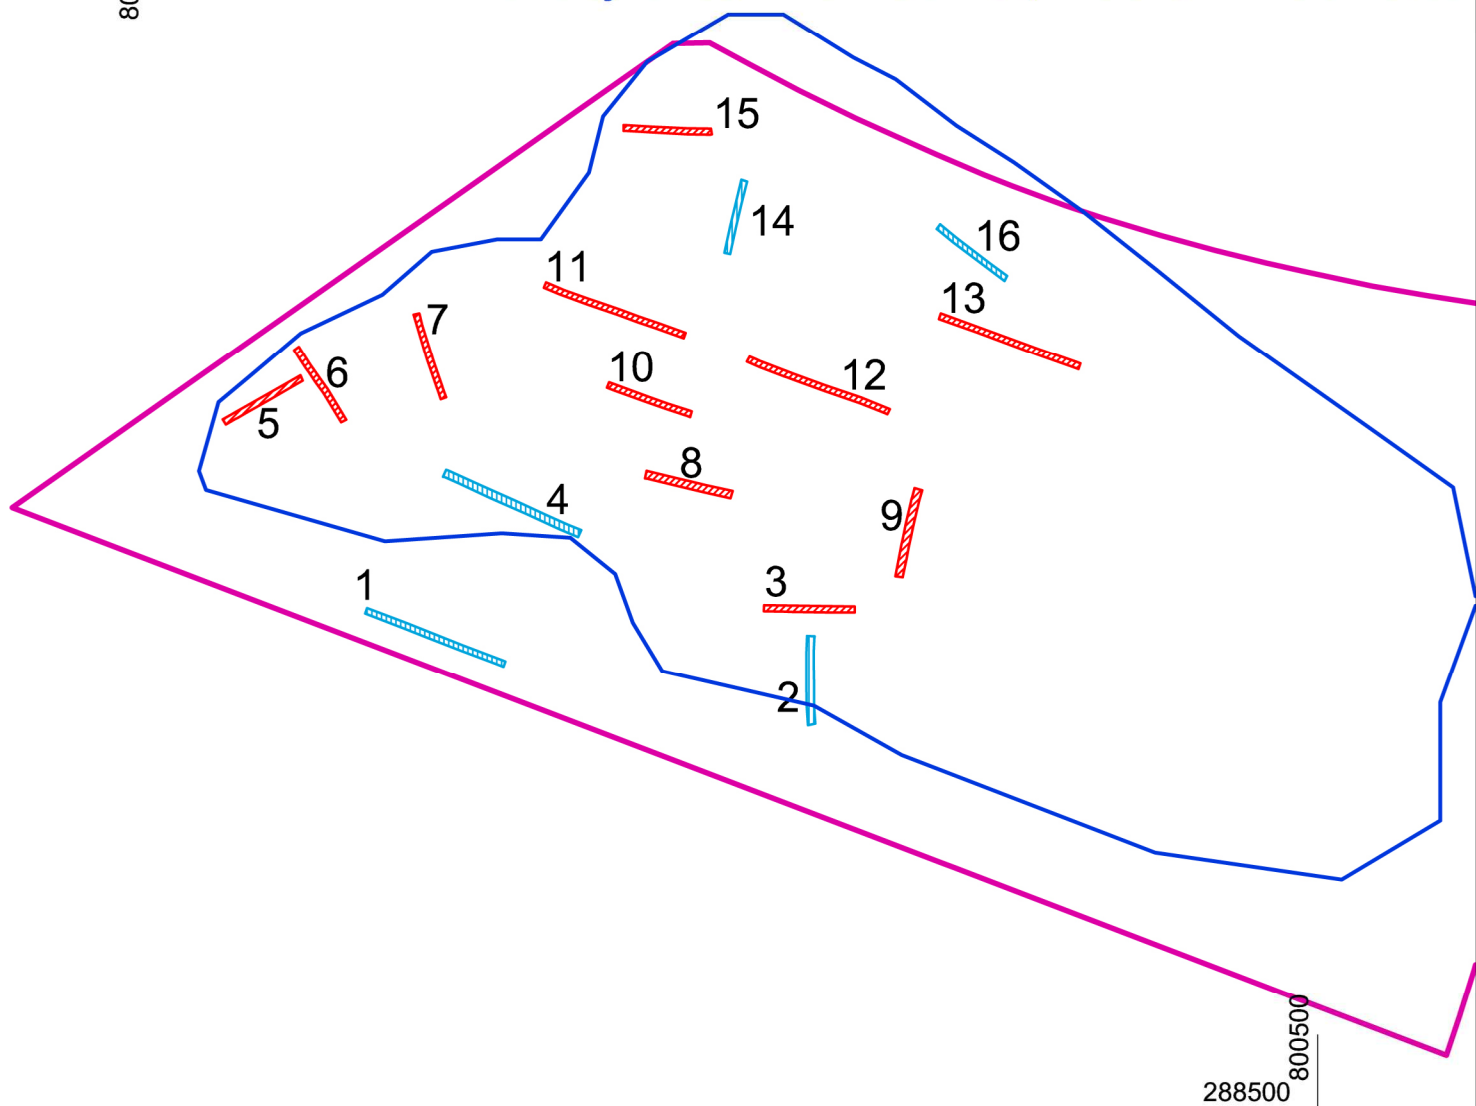

800100 288900


Tiszaújváros - Furkós-kút, Huszár Andor utca



800500 288500



 Beruházás területe	 Pozitív szonda
 Negatív szonda	
 A próbafeltárás során beazonosított régészeti lelőhely határa	

	Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.	Ásatásvezető: Kalli-Tutkovics Eszter
A feltárást végezte:	Budavári Kft.	
Lépték: M= 1:2500	400905	
Térképlap száma: 88-434	Tiszaújváros, 2308/15 hrsz. raktárcsarnok építése	
Vetületi rendszer: Egységes Országos Vetület	-próbafeltárás-	
Magassági alapszint: Balti alapszint	2017. június 01. - 2017. június 06.	
Geodézia és térinformatika: Budavári Kft.	Humuszolt terület: 1166 m ²	Rajz készítésének dátuma: 2017. június
	Feltárt terület: 774 m ²	Oldalszám: TM06