


V-1-0 jelű ivóvíz távvezeték (Vadna - Sajónémeti) - 0+000 - 1+000 szakasza

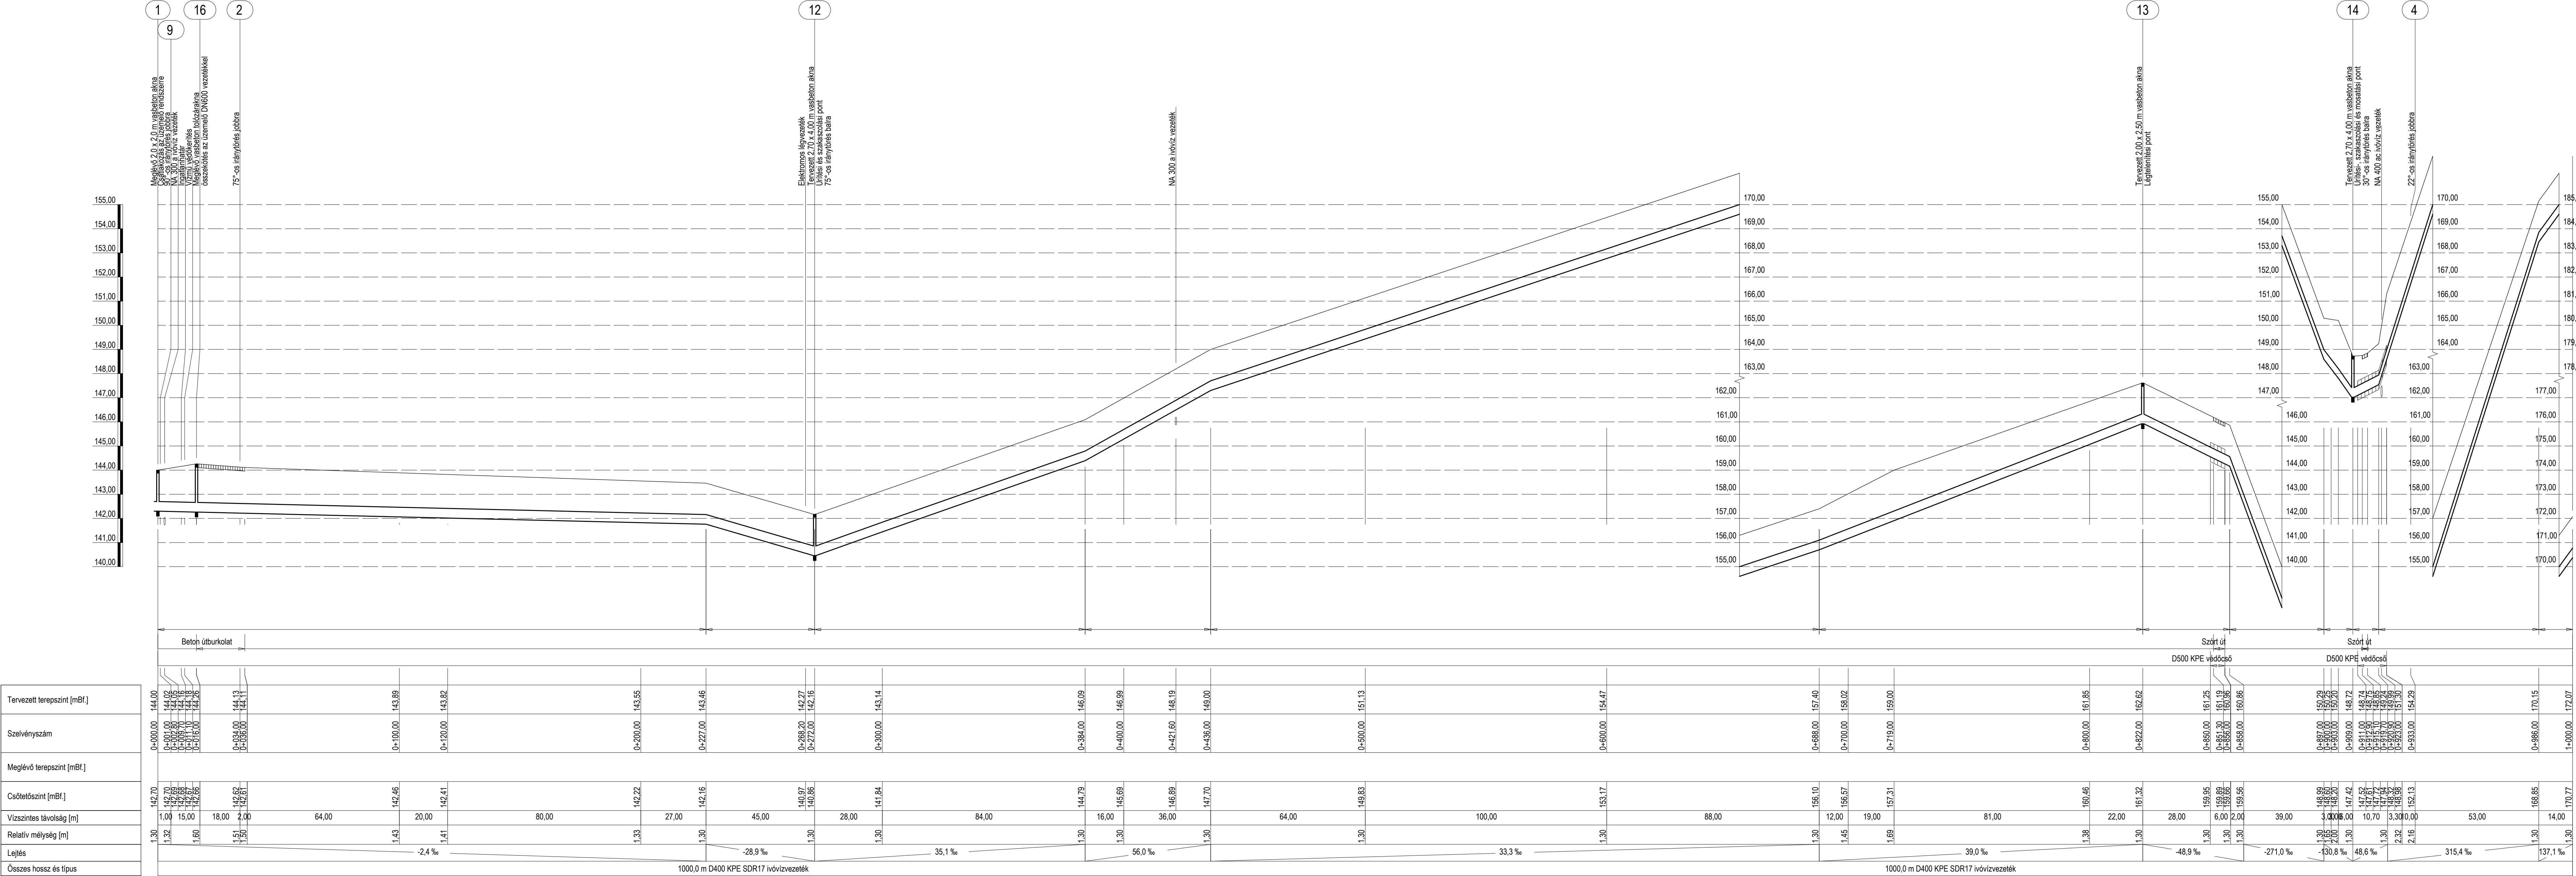

V-1-0 jelű ivóvíz távvezeték (Vadna - Sajónémeti) - 0+000 - 1+000 szakasza

**FEDRID Kft.**

EDELÉNY  
Mátyás király u. 3/A/2.  
3780

Cégvezető : Fischer Ferdinánd	Tárgy: <b>Ózd és térsége biztonságos vizellátása,Vadna Sajónémeti közötti távvezeték létesítése</b>	Tervfajta: engedélyes
Tervező : Fischer Ferdinánd (Reg.sz.: 05-1416)		Lépték: Mh = 1 : 1000 Mv = 1 : 100
Szerkesztő :		Rajzszám: M-3/1
Rajzoló:	Rajz: <b>V-1-0 jelű vezeték hossz-szelvénye 0+000 - 1+000</b>	Munkaszám: ÉRV-4/2018.
Egyeztető :	Megrendelő : Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt.	Dátum: 2019. március