


039/1

SAJÓNÉMETI

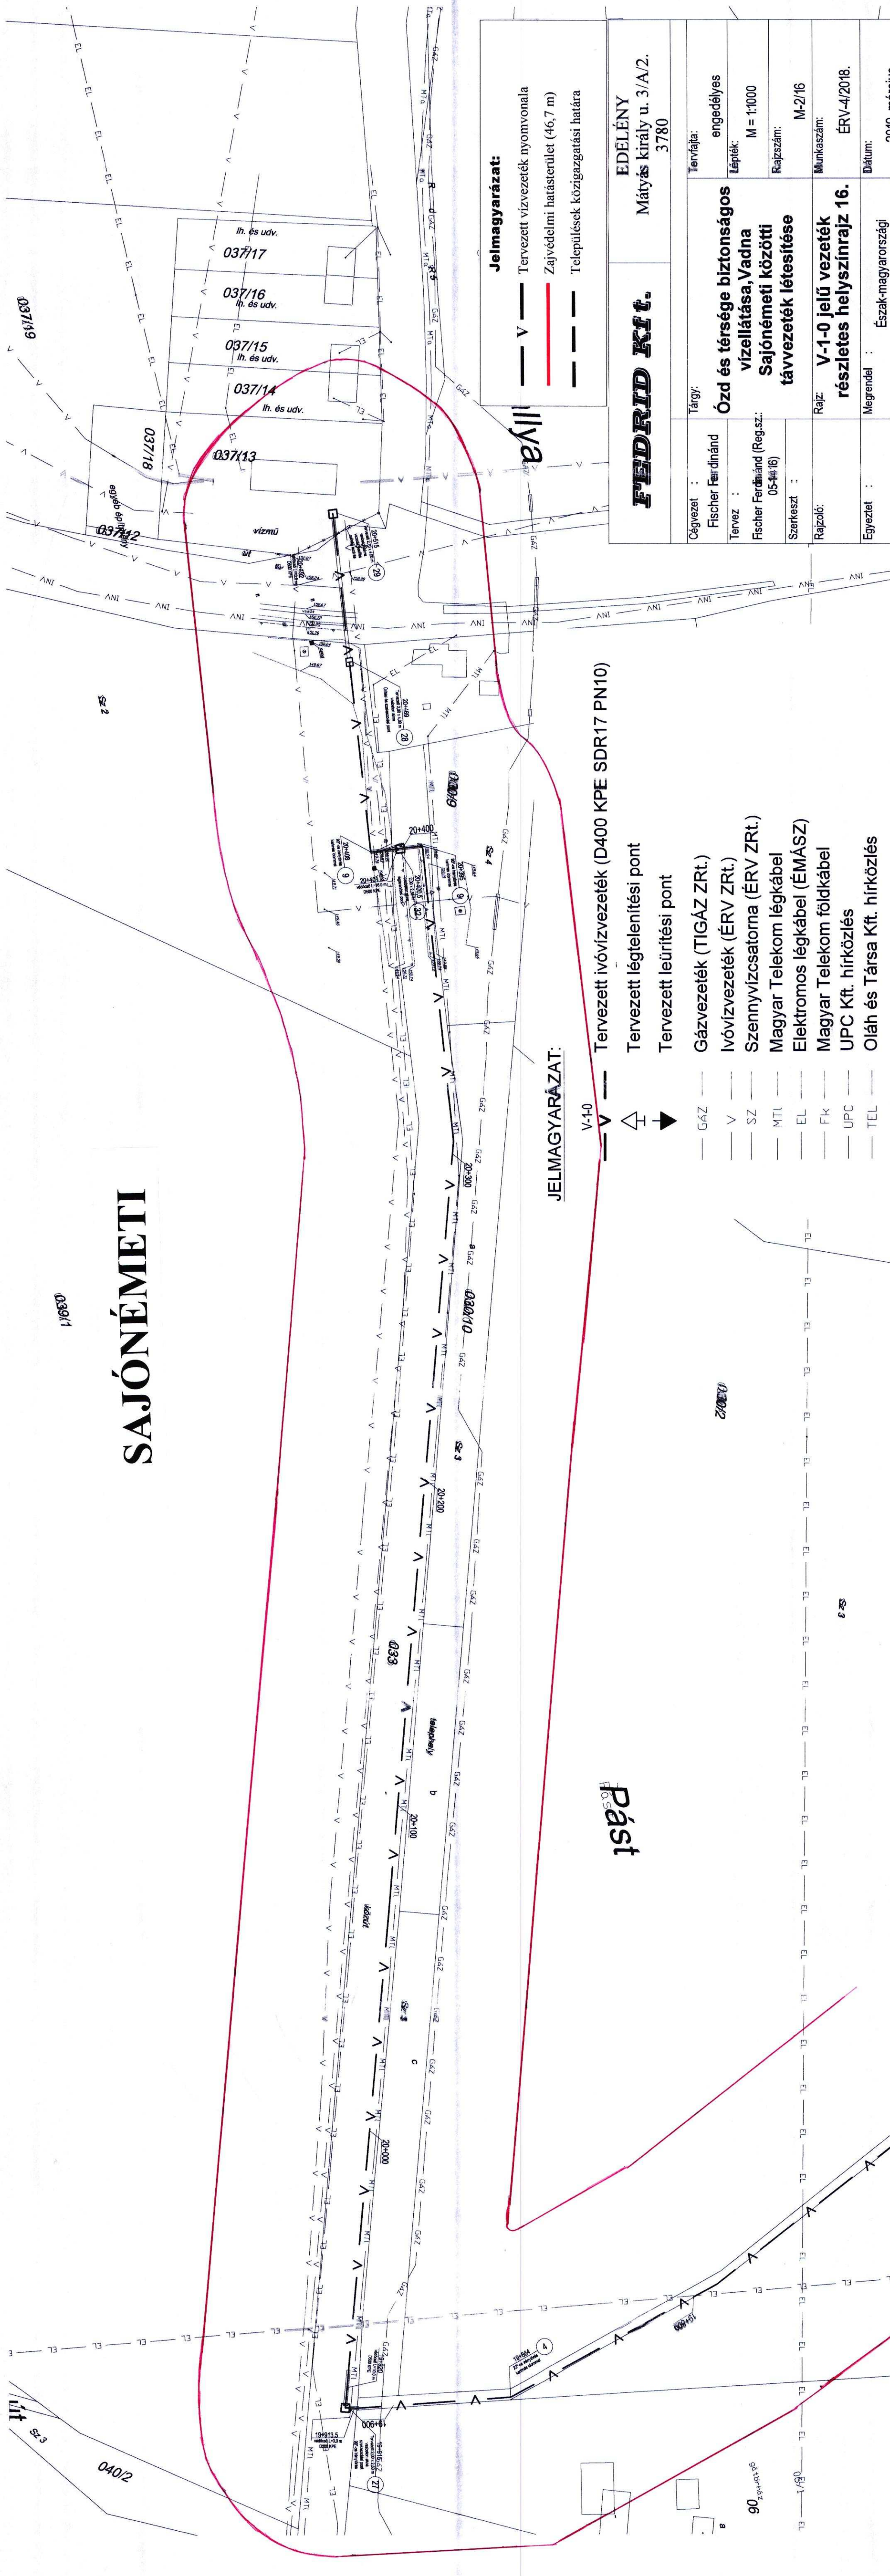

JELMAGYARÁZAT:

- V-10 — V — Tervezett ivóvízvezeték (D400 KPE SDR17 PN10)
- △ — Tervezett légtelenítési pont
- ▼ — Tervezett leürítési pont
- GÁZ — Gázvezeték (TIGÁZ ZRt.)
- V — Ivóvízvezeték (ÉRV ZRt.)
- SZ — Szennyvízcsatorna (ÉRV ZRt.)
- MTL — Magyar Telekom légkabel
- EL — Elektromos légkabel (ÉMÁSZ)
- FK — Magyar Telekom földkabel
- UPC — UPC Kft. hírközlés
- TEL — Oláh és Társa Kft. hírközlés

Jelmagyarázat:

- V — Tervezett vízvezeték nyomvonala
- — Zajvédelmi hatásterület (46,7 m)
- — Települések közigazgatási határa

FEDRID Kft.

EDELÉNY
Mátyás király u. 3/A/2.
3780

Cégezet : Fischer Ferdinánd	Tárgy: Ózd és térsége biztonságos vízellátása, Vadna Sajónémeti közötti távvezeték létesítése	Tervfajta: engedélyes
Tervez : Fischer Ferdinánd (Reg.sz.: 05-44/16)	Szerkeszt : Rajz: V-1-0 jelű vezetékek részletes helyszínrajz 16.	Lépték: M = 1:1000
	Egyeztet : Megrendel : Észak-magyarországi	Rajzsorszám: M-2/16
		Munkaszám: ÉRV-4/2018.
		Dátum: 2010. március