
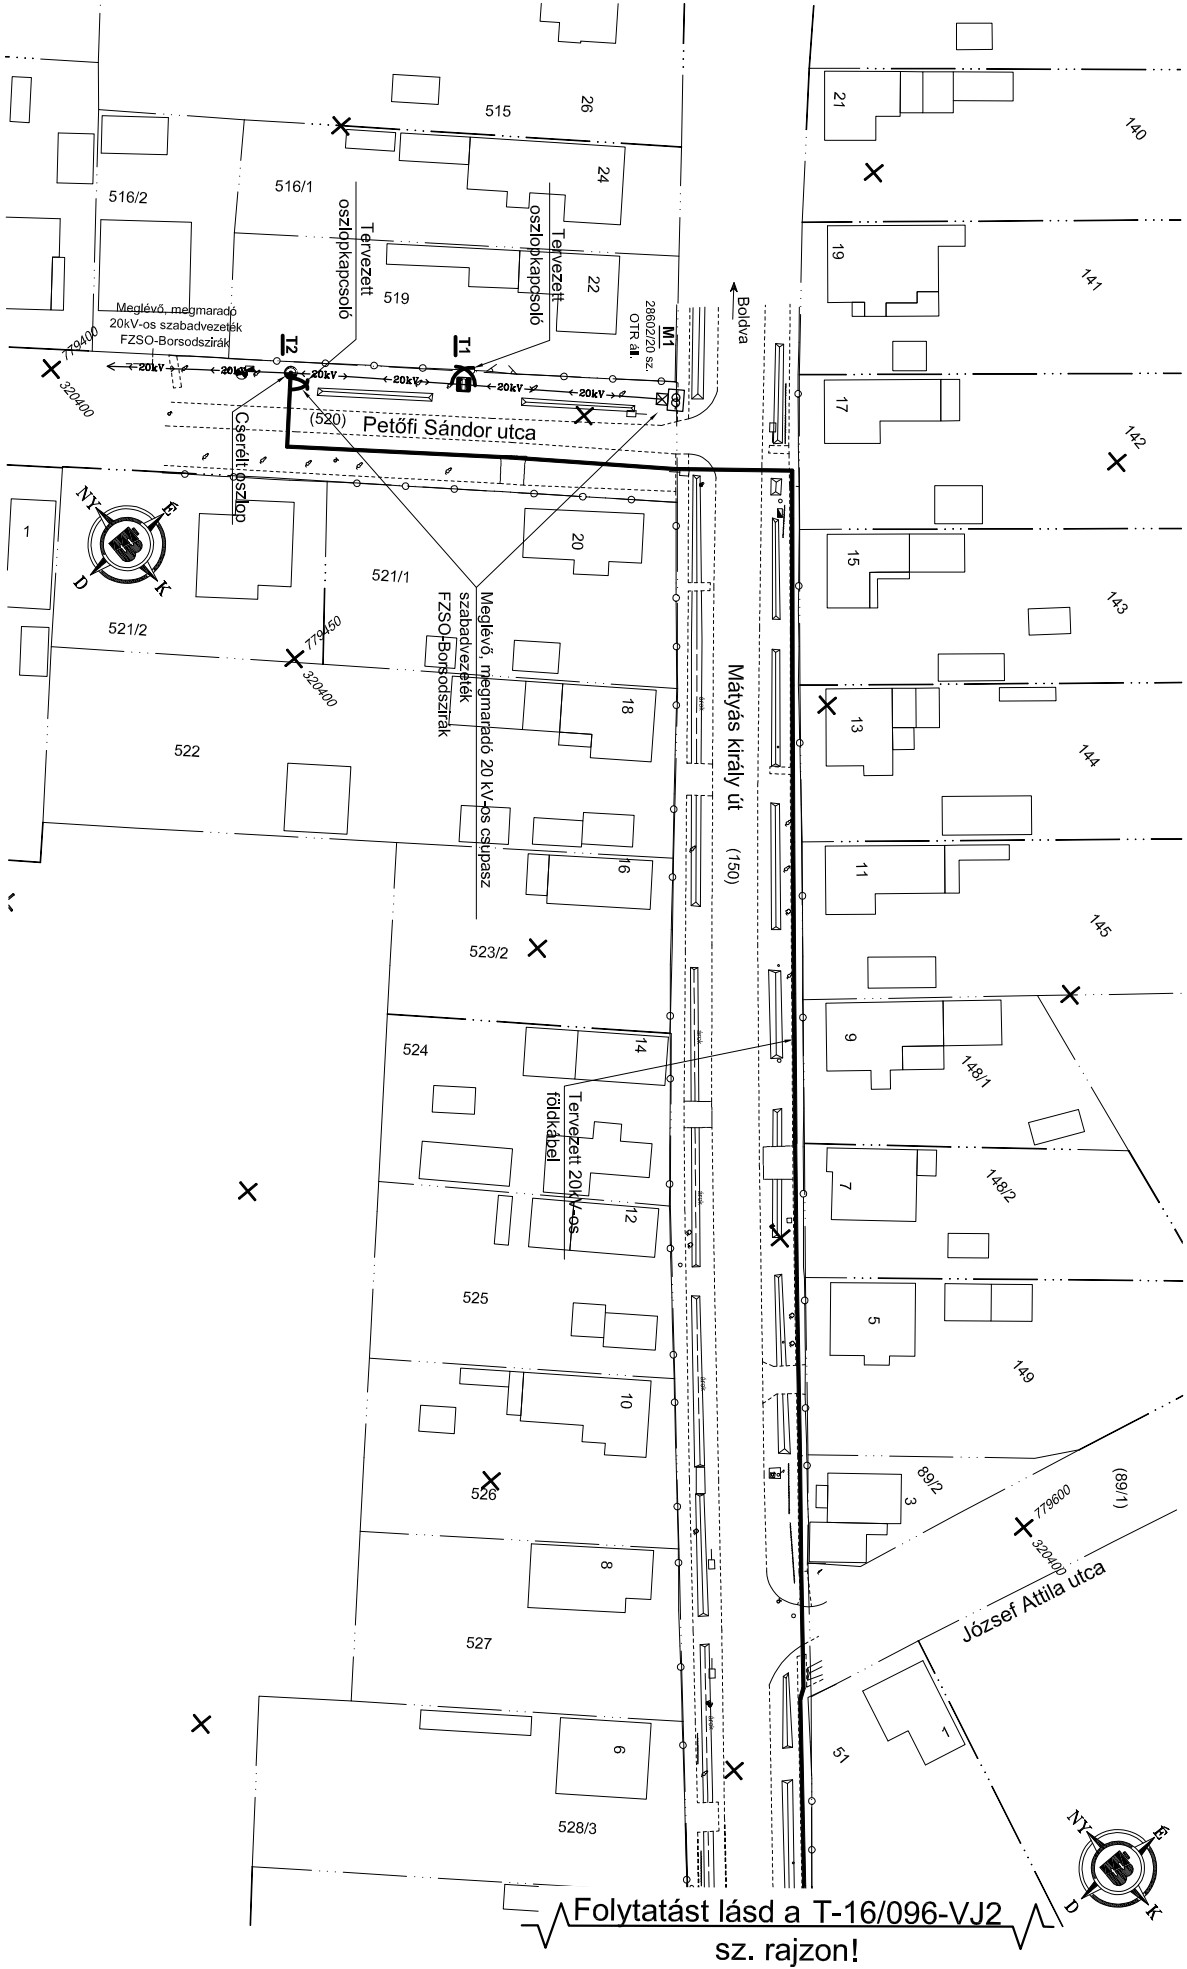


Átnézeti térkép:

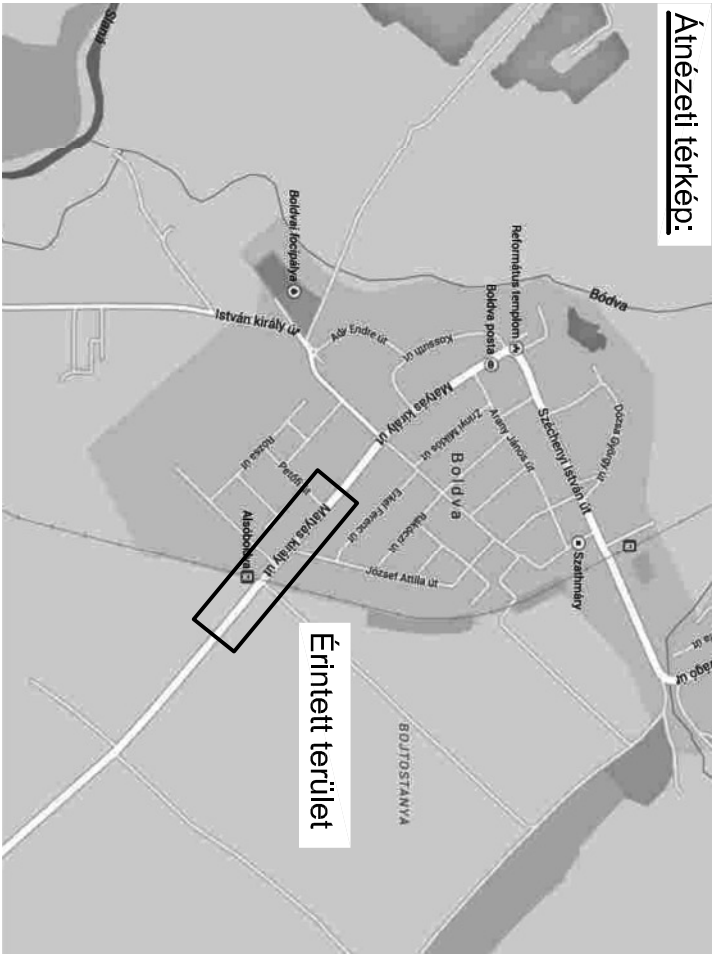

Jelmagyarázat:

- : Tervezett 20kV-os földkábel
- : Tervezett 20kV-os szabadvezeték
- : Tervezett oszlopkapcsoló
- : Tervezett 20kV-os betonoszlopok
- : Tervezett OTR állomás

- : Meglévő, megmaradó VOTR állomás
- : Meglévő, megmaradó 20kV-os csupasz szabadvezeték
- : Vasúti pályatest
- : Burkolatváltás
- : Földrészelhetőség
- : Fekvéshatár
- : Kerítés

Érintésvédelem: 0,4kV-on TN-rendszer (nullázás), 20kV-on IT-rendszer (védőföldelés)



Terv. csoport: <b>Bajnóczy Zsolt</b>		Munka címe:  <b>Boldva, 09/16 hrsz. villamos energia ellátása</b>		Megbízó: <b>ÉMÁSZ Hálózati Kft.</b>	
Tervező: <b>Doszpoth Péter</b>		<b>20kV-os földkábel és szabadvezeték valamint OTR állomás létesítése</b>  <b>VEZETÉKIOGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ</b>		ÉP/PLAND: CS-3239	
Kam. szám: EN-VI 11-0861				Nyomvonal: <b>549m</b>	
Rajzoló: <b>Bohner István</b>				Méterarány: <b>1:1000</b>	
Dátum: <b>2016. július</b>		Rajz megnevezése: <b>Tervezett állapot - Nyomvonalrajz I.</b>		Tervszám: <b>T-16/096</b>	
ÉSZAK-BUDAI Zrt. Műszaki-tervezés csoport e-mail: tervezes@eszak-budai.hu		H-1037 Budapest, Kunigunda útja 76. / Telefon: +36-1-238-3735 / Fax:+36-1-238-3736 / Adószám: 14498866-2-41		Rajzszám: <b>T-16/096-VJ1</b>	
		Cégbírási: Fővárosi Bíróság, mint Cégbírási Cg.: 01-10-046206 / Bankszámlaszám: Commerzbank Zrt. 14220218-05229006			