


MEGYASZÓ KÖZSÉG

KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLET

BORSOD-ABAÚJ-
ZEMPLEN MEGYE

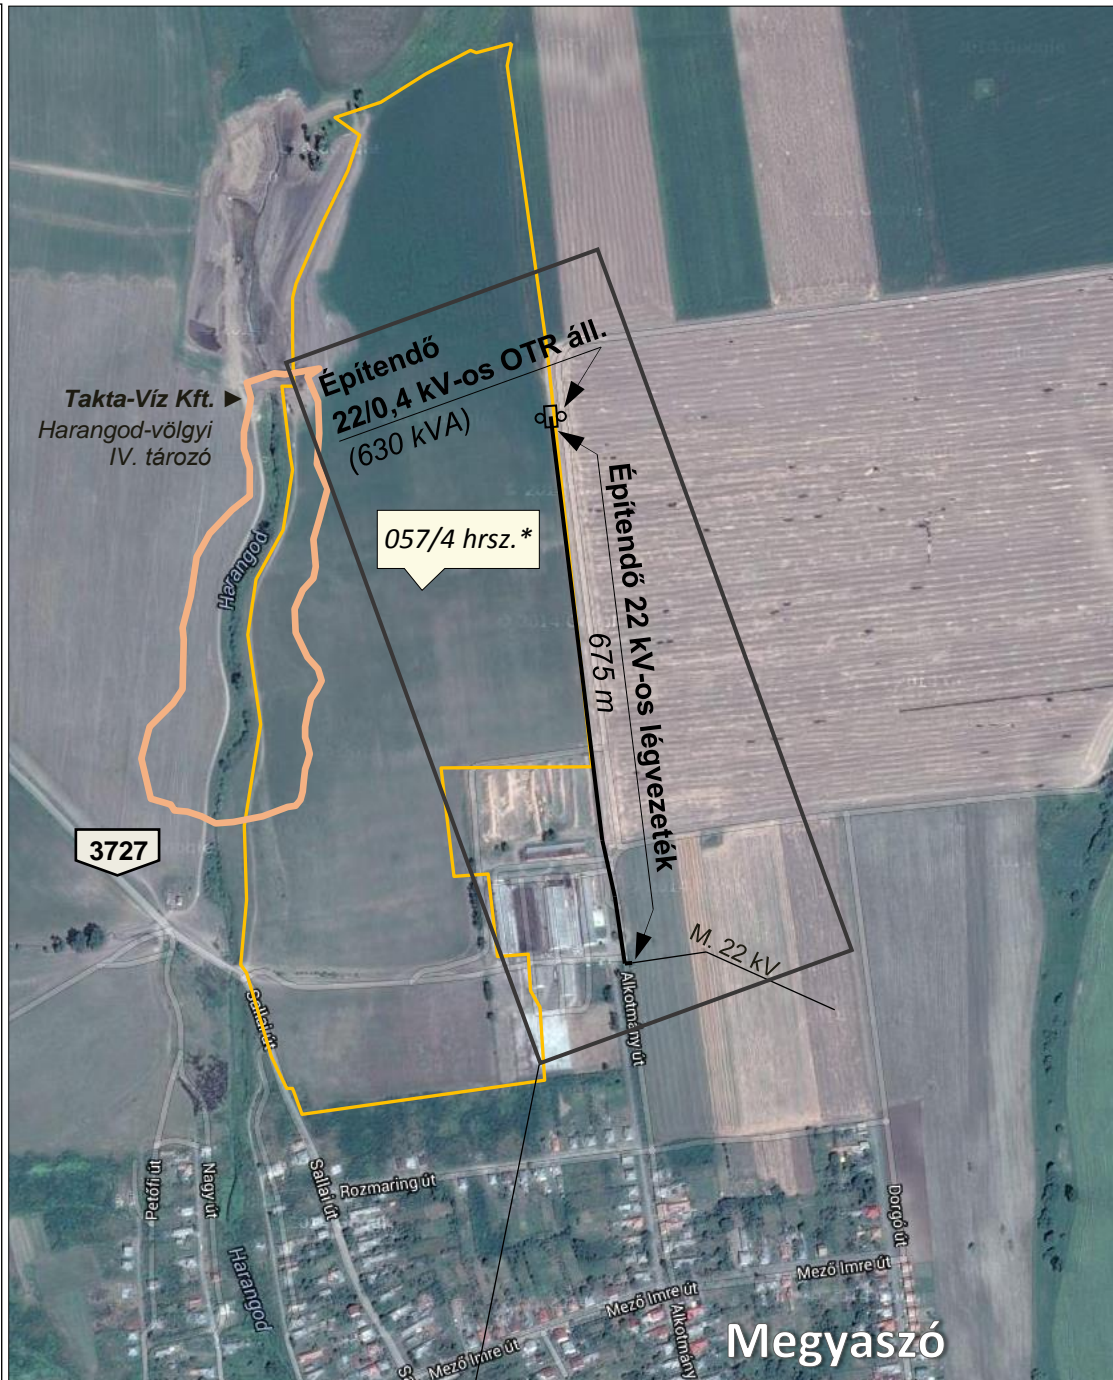

*Keletkezett a
057/1 hrsz.
megosztásával

Forrás: Google

Tervezési terület

22 kV-os szabadvezeték hálózat és 22/0,4 kV-os OTR áll.
(003/1/2016 sz. nyomvonalrajz szerint)

A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG VÉGLEGES HATÁSTERÜLETE

Megegyezik a nyomvonalas létesítmény biztonsági övezetével.

ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ

A tervezett
hálózat
nyomvonalának
feltüntetésével

Meggaszó, 057/1 hrsz. Takta-Víz Kft. villamos energia ellátása

ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ (2)

A tervezett légvezeték hálózat nyomvonalának feltüntetésével