
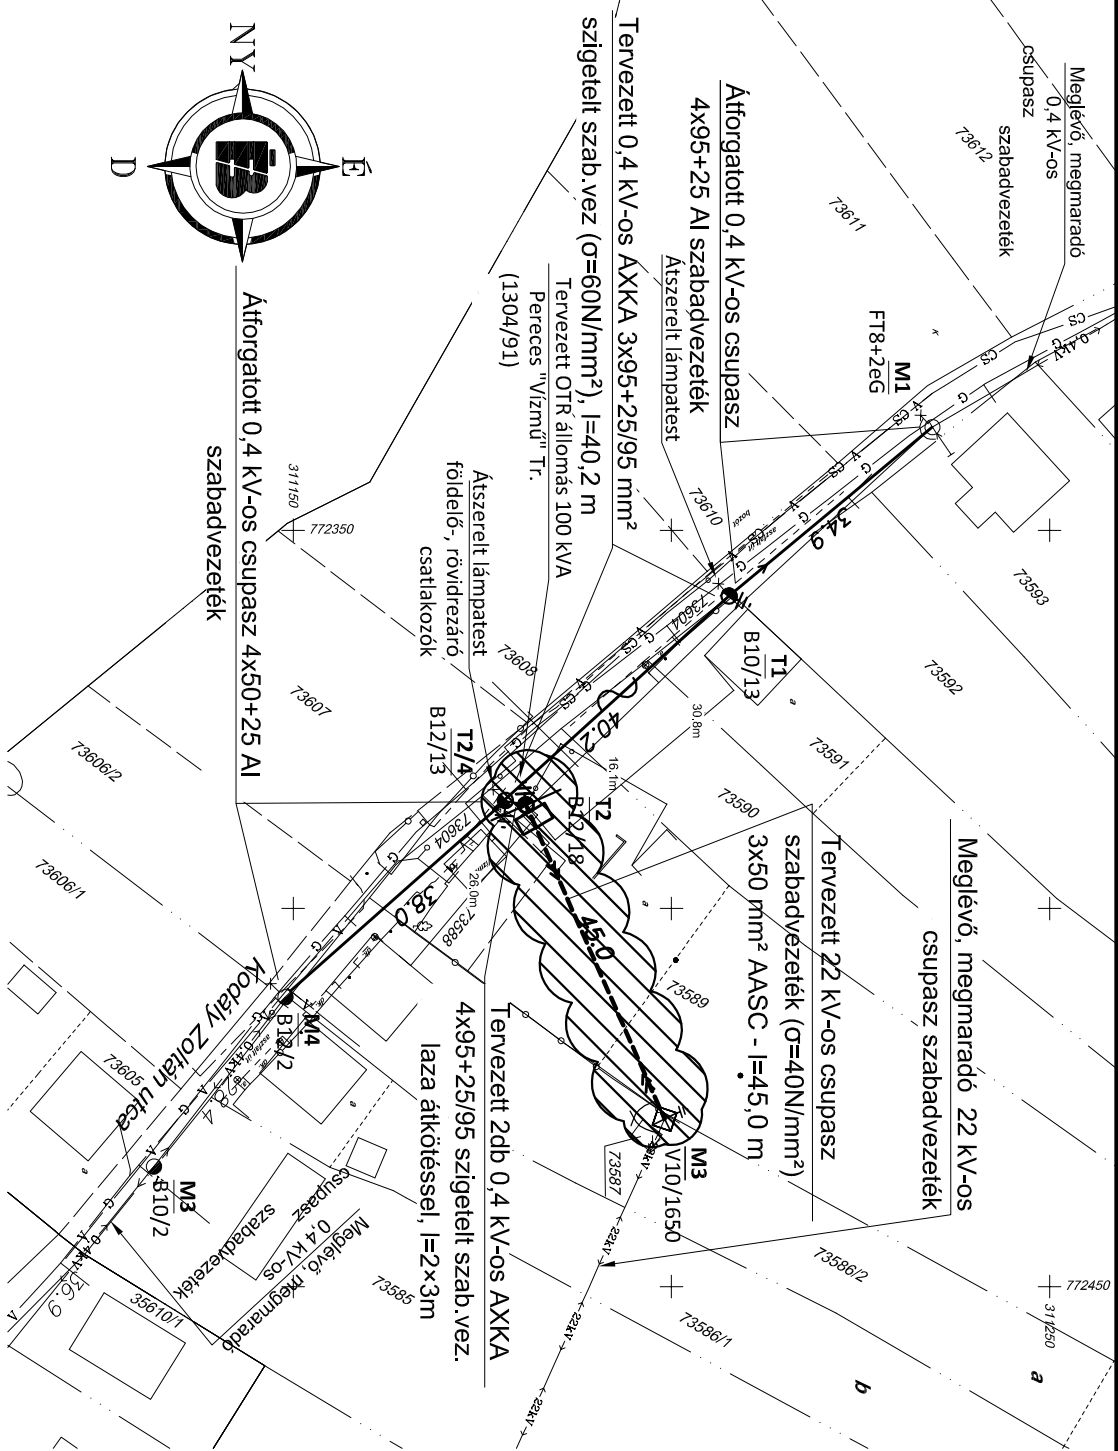


Átnézeti térkép:

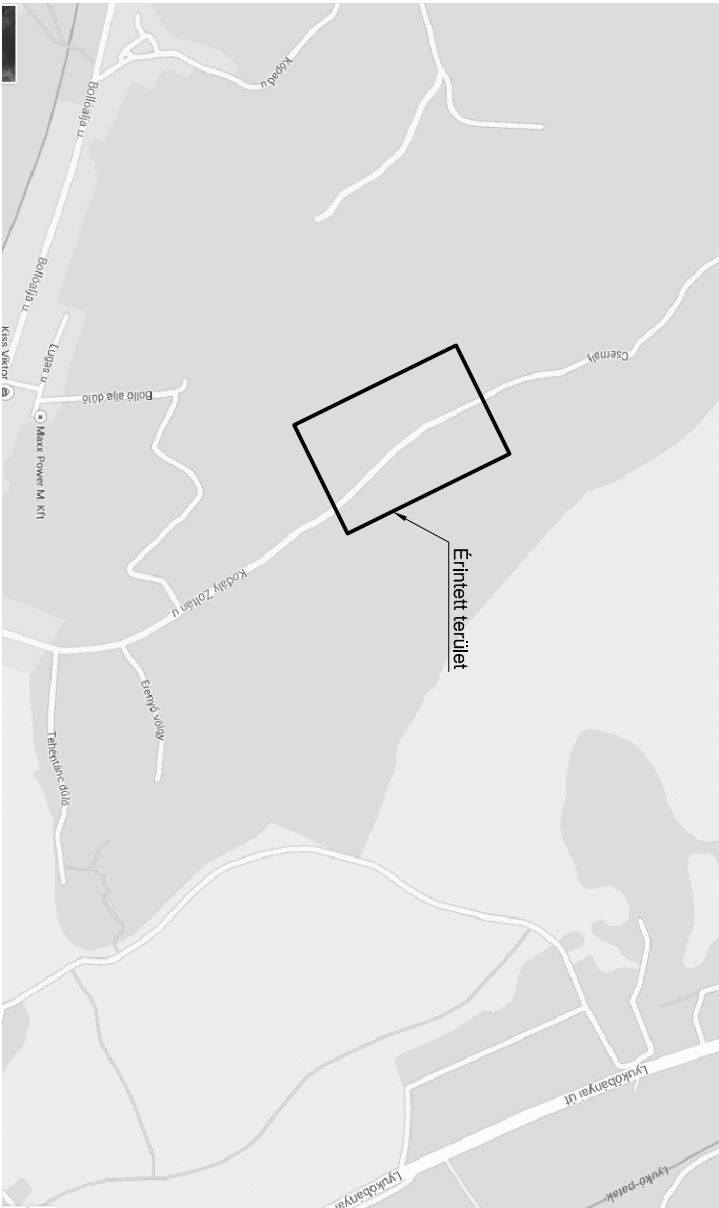



Hatásterület

- A beruházás közvetlen hatásterülete a legtöbb környezeti elem szempontjából a tervezési terület (a telepítési hely) határain belül marad. Az elsősorban a beruházási (építési) fázisban jelentkező terhelő hatások (légszennyezés, zajterhelés) a belesimulnak az átlagos környezeti háttérbe.

Jelmagyarázat:

Tervezett 22kV-os hálózat:

Zajvédelmi és levegőtisztaságvédelmi hatásterület:

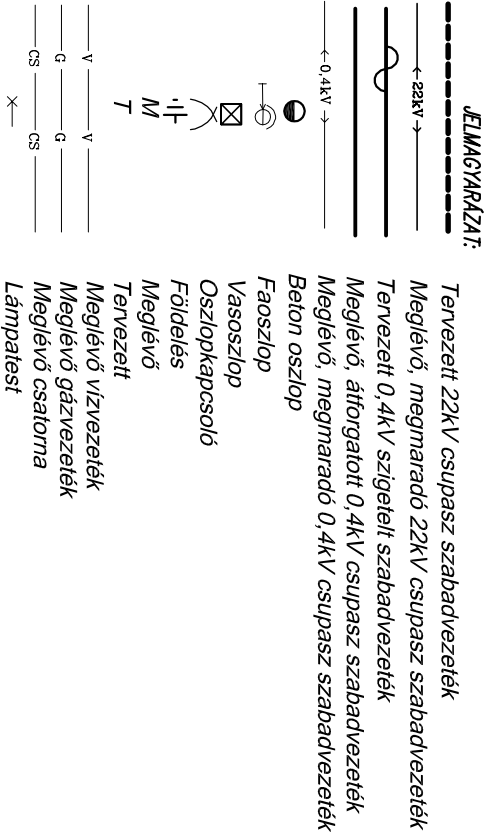

ÉSZAK-BUDAI Zrt.	
Terv. csoport:	Munka címe:
Bajnóczy Zsolt	Miskolc, Kodály Zoltán utca
Tervező:	Percecs Vízmű VOTR 20/0,4kV-os állomás átépítés
Szabó Gergely	ENGEDÉLYEZÉSI TERV
Rajzoló:	Tervszám:
Bassó László	T-14/369
Dátum:	Rajz megnevezése:
2016. január	Tervezett állapot
ÉSZAK-BUDAI Zrt. Műszaki-tervezés csoport e-mail: tervezes@eszak-budai.hu	H-1037 Budapest, Kunigunda útja 76. / Telefon: +36-1-238-3735 / Fax: +36-1-238-3736 / Adószám: 14498866-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-10-046206 / Bankszámlaszám: Commerzbank Zrt. 14220218-05229006