


Ügyiratszám: 252-5/2008.

Válaszában szíveskedjen  
iktatószámunkra hivatkozni.

Előadó: Antal László/  
dr.Varga Mária

Miskolc, 2008. április 14.



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI  
KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS  
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG  
mint I. fokú hatóság

Miskolc, Mindszent tér 4.  
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379  
Telefon: (46) 517-300  
Telefax: (46) 517-399  
Magyar Államkincstár:  
10027006-01711868-00000000

Tárgy: Miskolc, Besenyői úti  
MÉH telephely  
csapadékvíz elvezetés  
vízjogi üzemeltetési  
engedélye

Hiv.sz.

Előadója:

Melléklet:

Ügyfelfogadás: Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra  
Kedden és Csütörtökön az ügyfelfogadás szünetel.

## HATÁROZAT

- I. Az Észak-magyarországi MÉH Zrt. -3527 Miskolc, Fonoda út 1.- engedélyes részére a Miskolc, Besenyői u. 16 sz. alatti telephely csapadékvíz elvezetésének használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására

### vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

**Vízikönyvi szám: Sajó/1142.**

**Vízügyi felügyeleti kategória: IV.**

- II. A létesítmények az 5875-10/2006. számú vízjogi létesítési engedély szerint valósultak meg.

- III. **A megépült vízilétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:**

A MÉH Zrt. Miskolc, Besenyői úti telephely vashulladék tároló területéről összefolyó csapadékvizek 2 db iszapfogó és olajleválasztó műtárgyon keresztül a városi zárt csatorna hálózatba kerülnek bevezetésre. A vízelvezető rendszer az egy éves gyakoriságú nagycsapadék tisztítására és elvezetésére épült az alábbiak szerint:

a.) **CS-1** jelű NA 300-as KG PVC csatorna épült 122 fm hosszban 5 db víznyelő és 1. db tisztító aknával. A tároló területéről lefolyó szennyezett csapadékvizet vezeti az I. számú REWOX MT/MOS 1-6/40-C RAIN típusú iszapfogó és olajleválasztó műtárgyon keresztül a meglévő Ø 40 cm városi csapadékcsonkába.

b.) A tároló terület É-i oldalán húzódó út-valamint térburkolat szennyeződés mentes csapadékvizet meglévő zárt csatorna hálózat vezeti egy 3,0x3,0 m

alapterületű gyűjtőaknába, ahonnan megfelelő teljesítményű szivattyú emeli át 32 fm hosszú D 90 KPE csővezetékekkel a városi csatornahálózatba.

c.) **CS-2** jelű NA 300-as KG PVC csatorna az iparvágánnyal párhuzamosan épült 153 fm hosszban. A közlekedő út valamint tároló területek szennyezett csapadékvizeit vezeti a II. számú REWOX MT/MOS 1-6/40-C RAIN típusú iszapfogó és olajleválasztó műtárgyon keresztül a meglévő városi csatorna rendszerbe. Épült 3 db víznyelő, 2 db tisztító akna és 1 db iszapfogó és olajleválasztó műtárgy.

d.) **CS-3** jelű NA 200 KG PVC csatorna épült 57 fm hosszban 1 db víznyelő aknával, beköt a CS-2 csatorna 0+038 szelvényben tervezett tisztító aknába.

e.) **CS-4** jelű NA 200 KG PVC csatorna 19 fm hosszban 1 db víznyelő aknával, csatlakozik a CS-2 csatornához.

A térburkolat valamint belső út tiszta csapadékvizei továbbra is a meglévő és a szennyezett vizektől elválasztott rendszeren kerül elvezetésre.

### III. Előírásaink:

1. Az elkészült csapadékvíz elvezető rendszer és műtárgyainak rendszeres tisztításáról, karbantartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.
2. A kibocsátott tisztított csapadékvíz minősége ki kell hogy elégítse a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében 4. területi kategóriára előírt határértékét. A műtárgyból elfolyó tisztított csapadékvizek minőségét évente ellenőriztetni kell.
3. A csapadékvíz csatornába szennyvíz nem vezethető.
4. Az olajfogóból leföldrőzött olaj, kiemelt iszap veszélyes hulladéknak minősül. A keletkező veszélyes hulladékok kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás), a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló mód. 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet előírásai szerint gondoskodni kell.
5. Az olaj- és iszapfogó berendezés hatásfokának biztosítása érdekében szükséges a rendszer havonkénti ellenőrzése, karbantartása „Kezelési és karbantartási utasítás” szerint.
6. Az ellenőrzésekről, karbantartásról üzemnaplót kell vezetni.
7. A veszélyes hulladékokról nyilvántartást kell vezetni, ártalmatlanításukat bizonylatolni kell.
8. A telephely területén kármentesítés során kitermelt, ásványolajat illetve származékait tartalmazó talajvizet csak a 2424-1/2007.számú határozatban előírt határértékre történő tisztítás után lehet a csapadékvíz csatornába vezetni.

IV. A vízjogi üzemeltetési engedély **2013. április 30-ig** érvényes, de Felügyelőségünk, mint I. fokú hatóság, nemzetgazdasági érdekből vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti vagy visszavonhatja.

V. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

VI. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 9.600,-Ft.**

## INDOKOLÁS

Az Észak-magyarországi MÉH Zrt. (3527 Miskolc, Fonoda út 1.) engedélyes részére a Miskolc, Besenyői út 16. szám alatti telephely csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkálataihoz 5875-10/2006. számon vízjogi létesítési engedélyt adtunk ki.

A megépült vízilétesítmények műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárásra 2006. szeptember 11-én került sor.

Az Észak-magyarországi MÉH Zrt. 2007. december 13-án kelt beadványában kérte a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását.

A benyújtott tervdokumentáció hiányosságai miatt 252-3/2008 számú levelemmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettségnek maradéktalanul eleget tett

A MIVÍZ Kft., mint a befogadó csapadékcatorna üzemeltetője befogadói nyilatkozatát 2008. április 2-án kelt levelében megadta.


A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az engedély érvényességi idejét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a 220/2004.(VII.21.) Kormányrendelet 26.§ (1) bek. figyelembevételével állapítottam meg.

A vízügyi felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak szerint eljárva határoztam meg.

A megépült vízilétesítmények beilleszkednek a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1995. évi LVII. tv. 29.§ (1) bek. alapján, a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§ illetve 21.§-a és a 2004. évi CXL. tv. 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bek. alapján állapítottam meg.

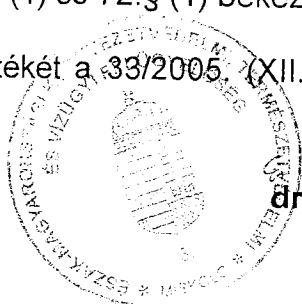

*Lőrinc Orsolya*  
**dr. Lőrinc Orsolya**  
osztályvezető