

4.sz. melléklet

Karbantartási szerződés másolata

OPAL TARTÁLYPARK ZÁRTKÖRŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint Megrendelő

és

az
OIL-MS HUNGARY SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
mint Fővállalkozó

között létrejött

FOVALLALKOZASI SZERZŐDÉS

2012. május 15.

FŐVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A jelen Fővállalkozási Szerződés (Szerződés) létrejött

egyrésről

az **OPAL Tartálpark Zártkörű Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16. cégjegyzékszám: Cg.01-10-042932, nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, képviseli: Dr. Berze György igazgatósági tag és Juhász István képviseletre feljogosított munkavállaló együttesen), mint megrendelő (**Megrendelő**),

másrészről

az **OIL-MS Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1138 Budapest, Párkány utca 16. V. em. 29., cégjegyzékszám: Cg.01-09-971938, nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, képviseli: Homolya István és Pataki Gergely ügyvezetők együttesen), mint fővállalkozó (**Fővállalkozó**),

(Megrendelő és Fővállalkozó a továbbiakban külön-külön a "**Fél**" és együttesen a "**Felek**")

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK:

- (A) A Megrendelő a Celldömölkön, Vámosgyörkön, Pétfürdőn, a Dunai Finomító, valamint a Tiszai Finomító területén található kőolaj- és kőolajtermék tároló telepein karbantartási és hibaelhárítási tevékenységek ellátására, valamint a Megrendelő által megrendelt karbantartási projektek ellátására 2011. december 15-én zártkörű meghívásos ajánlatkérési felhívást írt ki.
- (B) A pályázati felhívásra a Fővállalkozó határidőben érvényes pályázatot nyújtott be, a pályázattertelő bizottság a beérkezett pályázatok közül a Fővállalkozó pályázatát nyilvánította nyertesnek.
- (C) Megrendelő az ajánlatkérési felhívás és a Fővállalkozó pályázata alapján a karbantartási és hibaelhárítási tevékenységek teljes körű elvégzésére a Fővállalkozóval kíván szerződni. Felek rögzítik, hogy az ajánlatkérési felhívásban megjelölt további tervezett karbantartási munkák, azaz a karbantartási projektek ellátására a Megrendelő és a Fővállalkozó egyedi szerződéseket kötnek egymással.

1. ÉRTELMEZÉS, FOGALMAK

- 1.1 A mellékletek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, így bármely hivatkozás a jelen Szerződésre egyben hivatkozás a jelen Szerződés mellékleteire is, továbbá bármely melléklet egy adott pontjára való hivatkozás a jelen Szerződés adott mellékletének adott pontjára való hivatkozást jelent.

- 1.2 A szakasz- és bekezdéscímek, valamint a mellékletek címei kizárólag a hivatkozás megkönnyítését szolgálják, és a jelen Szerződés értelmezésére nincsenek kihatással.
- 1.3 A jogra vagy Jogszabályra vonatkozó hivatkozások bármely időpontban úgy értelmezendők, hogy azok magukban foglalják az adott jogszabály módosítását is.
- 1.4 A jelen Szerződésben valamely személyre történt hivatkozás jelenti egyben az annak jogutódjára való hivatkozást is.
- 1.5 Az egyes számú megfogalmazások többes számban is értendők és fordítva, kivéve amennyiben az adott kifejezés értelmezése ezt másként kívánja.
- 1.6 A jelen Szerződésben nagy kezdőbetűvel írt szavakkal jelölt fogalmak értelmezése az alábbi:
- 1.6.1 „**Átalánydíj**” jelenti a Fővállalkozói Díj egy részét, amely a jelen Szerződés 9.1.1.1. pontjában kerül meghatározásra;
- 1.6.2 „**Átalánydíjas Munka**” jelenti a Megrendelő kőolaj- és kőolajtermék tároló Telephelyein a rendszeres, azaz átalánydíjas karbantartási tevékenységek ellátását, amelynek leírását jelen Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza;
- 1.6.3 „**EBK Szabályzat**” jelenti az Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem területén alkalmazandó megrendelői szabályzatot, amelyet minden, a Megrendelő Telephelyein tartózkodó köteles betartani, és amely jelen Szerződés 5. számú elválaszthatatlan melléklete;
- 1.6.4 „**Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Díj**” jelenti a Fővállalkozói Díj egy részét, amely a jelen Szerződés 9.1.1.2. pontja szerint a 4. sz. mellékletében szereplő egységárak és a Teljesítés Igazolásban szereplő munkaórák, valamint a felhasznált anyagok árai és a Megrendelővel előzetesen egyeztetett elkerülhetetlenül szükséges speciális gépek, berendezések (pl. daruk, stb.) esetleges bérleti, vagy rendelkezésre állási díja, valamint az esetleges hatósági eljárási díjak alapján kerül meghatározásra;
- 1.6.5 „**Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Munka**” jelenti az egyedi megrendelések alapján történő eseti karbantartási és hibaelhárítási tevékenységek ellátását;
- 1.6.6 „**Felek**” jelenti a Fővállalkozót és a Megrendelőt együttesen, míg a „**Fél**” jelenti a Fővállalkozót vagy a Megrendelőt külön-külön;
- 1.6.7 „**Fővállalkozó**” jelenti az OIL-MS Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, amelynek székhelye: 1138 Budapest, Párkány utca 16. V. em. 29. és amelyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-971938 cégjegyzékszámmon tart nyilván;
- 1.6.8 „**Fővállalkozói Díj**” jelenti a jelen Szerződés 9. pontjában meghatározott díjat;
- 1.6.9 „**Jogszabály**” jelenti Magyarország mindenkor hatályos jogszabályait, ahogy azt a jogalkotásról szóló 2011. évi CXXX. törvény meghatározza, valamint az Európai Közösség jogalkotói aktusait, valamint minden más hatályos rendelkezést vagy szabályozást;
- 1.6.10 „**Megrendelő**” jelenti az OPAL Tartálpark Zártkörű Részvénytársaságot, amelynek székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 16., és amelyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-042932 cégjegyzékszámmon tart nyilván;

- 1.6.11 „**Munka**” jelenti a Megrendelő kőolaj- és kőolajtermék tároló Telephelyein végzett Átalánydíjas Munkát és Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Munkát, vagy annak bármelyikét.
- 1.6.12 „**Munkanap**” jelent egy 24 órás, 00:00-kor kezdődő időszakot, amely napon a bankok Magyarországon a rendes nyitvatartási idő szerint nyitva tartanak;
- 1.6.13 „**Munkaterület**” jelenti a Munka elvégzéséhez szükséges, a Megrendelő tulajdonában lévő vagy az általa bérelt, a Megrendelő által a Fővállalkozó számára kijelölt és átadott, adott esetben elkerített területet a Telephelyeken;
- 1.6.14 „**Naptári Nap**” jelent egy 24 órás, 00:00-kor kezdődő időszakot;
- 1.6.15 „**Ptk.**” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt, vagy a helyébe lépő törvényt,
- 1.6.16 „**Szerződés**” továbbá „**Jelen Szerződés**” jelenti ezt az írásba foglalt szerződést, annak minden mellékletével, esetleges függelékével együtt, valamint későbbi módosítása esetén jelenti az adott módosítások szerint hatályos jelen Szerződést;
- 1.6.17 „**Telephelyek**” jelentik a Megrendelő Celldömölkön, Vámosgyörkön, Pétfürdőn, valamint a Dunai Finomító és a Tiszai Finomító területén található kőolaj- és kőolajtermék tárolására szolgáló telephelyeit, amelyek pontos meghatározása jelen Szerződés 1. sz. mellékletében található; „**Telephely**” jelenti a Telephelyek bármelyikét;
- 1.6.18 „**Teljesítési Igazolás**” jelenti azt a dokumentumot, amely a Munka Megrendelő által meghatározott műszaki tartalommal, minőségben és határidőben történt elvégzését igazolja, és amelynek mintáját a 7. sz. melléklet tartalmazza: az igazolásra a Megrendelő és Fővállalkozó kijelölt képviselői jogosultak, azaz Megrendelő részéről a telepvezető, a telepvezető-helyettes, a műszakvezető, vagy a Megrendelő valamely hivatalosan írásban meghatalmazott képviselője, a Fővállalkozó részéről pedig a helyszíni munkavezető, a karbantartási vezető vagy az ügyvezető;
- 1.6.19 „**Üzleti Titok**” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. § (2) bekezdésében foglaltakat, vagy a helyébe lépő rendelkezést;
- 1.6.20 „**Vis Major**” jelenti különösen, de nem kizárólagosan az alábbi események valamelyikének – a jelen Szerződés megkötését követő – bekövetkezését:
- (a) tűz, robbanás, villámcsapás,
 - (b) vihar, áradás, vagy a technológiai berendezést nem érintő kilyukadó vagy túlfolyó víztartályok vagy vízvezetékek,
 - (c) ionsugárzás,
 - (d) meteorit becsapódás,
 - (e) földrengés, földcsuszamlás,
 - (f) háború, forradalom, polgárháború, fegyveres konfliktus vagy terrorizmus,
 - (g) nem a Fővállalkozó vagy a Megrendelő által közvetve vagy közvetlenül okozott szennyezés,

amelynek bekövetkezéséért egyik Fél sem felelős, és amelynek közvetlen következtében bármely Fél képtelen arra, hogy a jelen Szerződésből származó bármely vagy valamennyi kötelezettségét teljesítse.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Szerződés tárgya a Megrendelő kőolaj- és kőolajtermék tároló Telephelyein jelen Szerződés 2. sz. melléklete szerinti rendszeres, azaz Átalánydíjas Munka, valamint az egyedi megrendelések alapján történő Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Munka elvégzése.

3. A FŐVÁLLALKOZÓ JOGÁLLÁSA, ALVÁLLALKOZÓK

3.1. Vállalkozási jogviszony

- 3.1.1. Jelen Szerződés alapján elvégzendő minden szolgáltatást Fővállalkozó vállalkozói jogviszony alapján köteles teljesíteni. Az egyértelműség kedvéért a Fővállalkozót terhelő, a jelen Szerződésben megállapított egyetlen kötelezettség esetében sem megbízási jellegű a jogviszony.

3.2. A Fővállalkozó és az alvállalkozók

- 3.2.1. Fővállalkozó jelen Szerződés teljesítése során alvállalkozó igénybevételére jogosult. Fővállalkozó a Szerződés teljesítésére a 9. sz. mellékletben felsorolt alvállalkozókat veszi igénybe. Fővállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult új, további alvállalkozó igénybevételére. Új alvállalkozó és annak 3.2.5 pont szerinti esetleges alvállalkozója előzetes bejelentése és jóváhagyása a 10. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon történik. Megrendelő hozzájárulása nem mentesíti Fővállalkozót a Megrendelővel szembeni kötelezettségeinek teljesítése és az ezzel kapcsolatos felelőssége alól.
- 3.2.2. Minden, a Munkára vonatkozó, alvállalkozóval kötött szerződést a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően, azok legteljesebb figyelembevételével kell megkötnie Fővállalkozónak. A Fővállalkozó az alvállalkozóival kötött szerződéseiben maradéktalanul köteles érvényesíteni a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit.
- 3.2.3. A Fővállalkozó ugyanúgy felel az általa igénybevett alvállalkozók és egyéb közreműködők cselekedeteiért, illetve mulasztásáért, a Szerződésnek megfelelő teljesítéséért, mint a sajátjáért, továbbá felel minden olyan megrendelői utasítás alvállalkozóhoz történő továbbításáért, amely érinti az alvállalkozók teljesítését, és amelynek továbbítása egyúttal szükséges.
- 3.2.4. Fővállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Szerződés teljesítése során olyan alvállalkozója jelentkezik munkavégzésre a Telephelyeken, amelyet a Megrendelőnek írásban, előre nem jelentett be, úgy a Megrendelő ezen alvállalkozó jelenlétét jogosulatlanak tekinti, és a belépést a Telephelyekre megtagadja, a Telephelyekről vagy adott Telephelyről kitiltja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alvállalkozók személyi állománya változhat, ez azonban nem adhat alapot az alvállalkozó vagy az adott személy kitiltására, amennyiben a változásról a Fővállalkozó a Megrendelőt előzetesen írásban tájékoztatta.
- 3.2.5. Fővállalkozó tudomásul veszi és az alvállalkozók kiválasztása és igénybe vétele során tekintettel van arra, hogy alvállalkozói a Munka teljesítése érdekében nem vehetnek igénybe további alvállalkozót (1 alvállalkozói szint engedélyezett). Felek egyes esetekben írásban ettől eltérően megállapodhatnak. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Megrendelő írásban az ok megjelölésével kérheti, hogy a Fővállalkozó az igénybevett alvállalkozó helyett más alvállalkozót vegyen igénybe. A Fővállalkozó a kérést indokolatlanul nem tagadhatja meg és köteles új alvállalkozó bevonásáról vagy a teljesítésről maga gondoskodni. Megrendelő a bevonni szándékozott új alvállalkozót csak indokolt esetben utasíthatja el.

Amennyiben a Fővállalkozó valamely alvállalkozója a Fővállalkozóval kötött szerződés alapján maradéktalanul, szerződésszerűen és határidőre elvégezte a szerződésben vállalt kötelezettségeit, amelyet mind a Fővállalkozó, mind a Megrendelő Teljesítési Igazolással igazolt, azonban a Fővállalkozó az alvállalkozónak nem, vagy nem maradéktalanul fizeti meg a szerződés szerinti vállalkozási díjat, úgy a Megrendelő a Fővállalkozótól írásban tájékoztatást kér a nem, vagy nem maradéktalanul fizetés okáról, és a Megrendelő jogosult a Fővállalkozó nem kellőképpen megalapozott indoklása esetén a jelen pont szerinti tartozásátvállalás alapján – a Fővállalkozó értesítését követően – közvetlenül az alvállalkozónak megfizetni a fent nevezett Teljesítési Igazolással igazolt vállalkozási díjat a következő esedékes fizetendő Fővállalkozási Díj terhére. Fővállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozókkal kötendő szerződéseiben elfogadtatja az alvállalkozókkal, hogy a jelen pontban foglaltak teljesülése esetén a díjakat közvetlenül a Megrendelő teljesíti részükre (tartozásátvállalás).

A jelen pontban szabályozott eljárás nem érinti a Fővállalkozó jelen Szerződés alapján Megrendelő felé fennálló felelősségét.

4. A MUNKA TELJESÍTÉSE, A FŐVÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

- 4.1. Fővállalkozó feladata a Megrendelő kőolaj- és kőolajtermék tároló Telephelyein jelen Szerződés 2. sz. melléklete szerinti Átalánydíjas Munka elvégzése.
- 4.2. Fővállalkozó feladata továbbá a Megrendelő kőolaj- és kőolajtermék tároló Telephelyein az egyedi megrendelések alapján történő Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Munka elvégzése, azaz minden olyan tevékenység, amely nem tartozik a 4.1. pont alá.

4.3. A Fővállalkozó kötelezettségei

- 4.3.1. Fővállalkozó a jelen Szerződés rendelkezéseivel összhangban megszervezi, biztosítja és felügyeli a Munkák teljesítéséhez szükséges munkafolyamatokat, anyagokat, felszereléseket és egyéb szolgáltatásokat.
- 4.3.2. Fővállalkozó saját és alvállalkozói személyzete részére a jelen Szerződés tárgyának teljesítése során köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges, a Munka jellegének és a vonatkozó előírásoknak megfelelő (a Munkát végző Fővállalkozó vagy alvállalkozója cégjelzésével ellátott) munkaruházatról, védőfelszerelésekről és munkaeszközökről, illetőleg ezek rendeltetésszerű használatáról. Ezek hiányában Fővállalkozó munkavállalói és alvállalkozói, illetve alvállalkozói személyzete nem léphetnek a Munkaterületre, illetve a Munkaterületről kitilthatók.
- 4.3.3. A Fővállalkozó munkavállalói és alvállalkozói kötelesek részt venni EBK oktatáson, valamint az oktatáson való részvételüket, illetve a hallottak tudomásul vételét hitelt érdemlően, aláírásukkal bizonyítani.
- 4.3.4. Fővállalkozó a munkavégzések során köteles betartani és betartatni a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII. 26.) MüM rendelet, valamint a tűzvédelemről szóló 28/2011.(IX.6.) BM rendelet (OTSZ), az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelemről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet rendelkezéseit, továbbá az EBK-ban foglaltakat.
- 4.3.5. Fővállalkozó a vonatkozó Jogszabályokban, tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységre csak érvényes hatósági jellegű képesítéssel (tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal) rendelkező munkavállalót, alvállalkozót foglalkoztathat.
- 4.3.6. A Fővállalkozó munkavállalóinak, alvállalkozóinak szükséges szakmai, illetve hatósági

jellegű képzésének meglétéért a Fővállalkozó felel.

- 4.3.7. Fővállalkozó köteles betartani és alvállalkozóival betartatni az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésére, tárolására, szállítására és dokumentálására vonatkozó 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit.
- 4.3.8. Fővállalkozó köteles a Munkaterületet munka-, tűz-, és környezetvédelmi szempontból kifogástalan állapotban tartani, a keletkezett hulladékot a Munkaterületről legkésőbb a napi munka befejezéséig elszállítani a telepi gyűjtőhelyre. A Munka végeztével a Fővállalkozó köteles a Munkaterületet legalább az átvett állapotnak megfelelően visszaadni.
- 4.3.9. A Munkák megvalósítása során a Fővállalkozó különösen az alábbiakban felsorolt tevékenységeket, illetve kapcsolódó szolgáltatásokat köteles folyamatosan teljesíteni jelen Szerződés hatálya alatt:
- 4.3.9.1. elvégzi a Munkákat az 2. sz. melléklet szerint;
- 4.3.9.2. az Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Munkák végzését, intézését az írásban és telefonon történt megrendeléstől számított 24 órán belül megkezdzi; amennyiben azonban a meghibásodás, amelyre a megrendelés vonatkozik, a Telephely üzemszerű működését veszélyeztető üzemzavar, abban az esetben a hiba elhárítását max. 5 órán belül helyszíni kiszállással megkezdzi;
- 4.3.9.3. beszerzi a Munkák elvégzéséhez szükséges anyagokat;
- 4.3.9.4. a Munkákhoz szükséges gépeket, berendezéseket biztosítja, illetve beszerzi vásárlás, bérlet útján, vagy egyéb jogcímen;
- 4.3.9.5. betartja az érvényes építésügyi és egyéb szabványokat és minőségi előírásokat;
- 4.3.9.6. az alvállalkozók tekintetében megszervezi, ellenőrzi a Munkák elvégzését, biztosítja, hogy az alvállalkozók egymással összhangban, folyamatosan a lehető legnagyobb hatékonysággal dolgozhassanak és kifizeti az alvállalkozók által teljesített munka ellenértékét;
- 4.3.9.7. a Munkákból eredő, vagy azokkal összefüggő, harmadik személyek által Megrendelő ellen támasztott követelések esetén együttműködik Megrendelővel;
- 4.3.9.8. a Megrendelő által esetleg szerződtetett más vállalkozókkal együttműködik, a Munkák ütemezésénél velük konzultál, ha szükséges és indokolt a Munkák munkarészeit – a Megrendelővel történő előzetes egyeztetésnek megfelelően – átcsoportosítja a többi munkálathoz igazodóan;
- 4.3.9.9. betartja és az alvállalkozókkal betartatja a jelen Szerződésben foglalt egyéb kötelezettségeket, így különösen a Megrendelő felé vállalt, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget (4.3.9.11 és 10.5. szerint);
- 4.3.9.10. a Telephelyeken végzendő Munkákat csak a megfelelő engedélyek (munkavégzési, tűzgyújtási, beszállási) birtokában kezdheti meg, amelyeket a Telephelyek vezetőitől vagy azok helyetteseitől a helyszínen kérelmez; ezekért költség vagy díjazás nem igényelhető, illetve ezek csak indokolt esetben tagadhatók meg, és amennyiben az engedélyek kiadása a Megrendelőnek felróható okból szenved késedelmet, úgy ez a Fővállalkozó késedelmét kizárja;
- 4.3.9.11. mindenre kiterjedő részletes nyilvántartást vezet az elvégzett feladatokról a Megrendelő igényeinek megfelelően, a nyilvántartást legfeljebb havi rendszerességgel a jelen Szerződés 6. sz. mellékletét képező nyilvántartás minta alapján átadja a Megrendelőnek. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell jelen Szerződés 2. sz. melléklete szerinti munkák ütemezett elvégzését, valamint az eseti javításokat. A nyilvántartásnak formailag és tartalmilag meg kell felelnie a Megrendelőnél 2012. június 30-ától bevezetésre kerülő nyilvántartási rendszernek.

Megrendelő az ehhez szükséges adatokat, információkat átadja a Fővállalkozónak 2012. június 15-éig. A munkavégzésről készült nyilvántartási lapot, munkanaplót a Megrendelő Telephelyén jelen lévő képviselője köteles a Fővállalkozó, illetve az alvállalkozók kérésére aláírni, amennyiben annak tartalma megfelel az elvégzett tevékenységnek.

4.4. A szerződéses szolgáltatások és a szolgáltatott anyagok minősége

- 4.4.1. Fővállalkozó köteles a Munkákat a legjobb építési, szerelési, kivitelezési gyakorlat alapján, a legmagasabb szakmai színvonalon elvégezni.
- 4.4.2. A Fővállalkozó köteles új, a szakma szabályai szerint elérhető legjobb minőségű, a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott, vagy azzal egyenértékű anyagokat, berendezéseket beépíteni. A megrendelői jóváhagyástól csak indokolt esetben lehet eltérni. Amennyiben a Megrendelő a Fővállalkozó előzetes értesítésére 8 Munkanapon belül nem válaszol, úgy később a beépített anyagokkal kapcsolatban kifogást nem támaszthat. A beépített anyagoknak azonban ebben az esetben is ki kell elégíteniük a jelen Szerződés és a Jogszabályok által támasztott követelményeket. A beépített anyagoknak ezen felül ki kell elégíteniük az irányadó munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, tűzvédelmi és tűzbiztonsági követelményeket, és egyéb jogi és szakmai előírásokat. A Telephelyi esetlegesen ettől eltérő követelményekről a Megrendelő előzetesen írásban köteles tájékoztatni a Fővállalkozót. Veszélyes anyagok beépítése súlyos szerződésszegésnek minősül.

4.5. A hibás vagy hiányos munka kijavítása és pótlása

- 4.5.1. Fővállalkozó, Megrendelő kérésére, a Munkák befejezése előtt saját költségén köteles kiküszöbölni azokat a hibákat és hiányosságokat, amelyek a Munkák elvégzésére vonatkozó szerződéses kötelezettségek figyelmen kívül hagyása miatt álltak elő.
- 4.5.2. Fővállalkozó saját költségén haladéktalanul köteles kijavítani minden olyan kárt, amelyet saját maga vagy alvállalkozója okozott.

4.6. Megrendelő intézkedési joga Fővállalkozó költségén

- 4.6.1. Amennyiben Fővállalkozó Megrendelő írásbeli felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül sem teljesítette a jelen Szerződésben vállalt esedékessé vált vagy folyamatosan teljesítendő kötelezettségeit – vagy a felszólításban foglalt intézkedéseket nem kezdte meg az arra előírt határidőn belül –, úgy Megrendelő jogosult a felszólítás tárgyát képező mulasztást bármely arra alkalmas, általa kiválasztott más vállalkozóval Fővállalkozó költségére elvégeztetni.
- 4.6.2. Amennyiben Megrendelő a fenti pont értelmében Fővállalkozó költségén mással végezteti el a Munkák egy részét, és Fővállalkozó az ezen kívüli egyéb szerződéses feladatait továbbra is teljesíti, akkor Fővállalkozó köteles jóhiszeműen együttműködni Megrendelővel, és a fenti pont szerint kiválasztott más vállalkozóval. Fővállalkozó ebben az esetben köteles megteremteni a munkavégzés feltételeit.

5. VÁLTOZTATÁSOK A MUNKÁBAN

5.1 A felhatalmazás nélküli változtatások szerződésszegésnek minősülnek

- 5.1.1 Fővállalkozó a Munkát szigorúan a jelen Szerződés rendelkezései szerint köteles elvégezni, kivéve, ha a jelen Szerződésben lefektetett Munka mértékére vagy a teljesítési

határidőkre vonatkozóan a Felek eltérően írásban, külön nem állapodnak meg. Az ettől eltérő, a Fővállalkozó által eszközölt változtatások szerződésszegésnek minősülnek.

5.2 A módosítások elrendelése

- 5.2.1 Megrendelő kezdeményezheti az igényelt Munkák körének, illetve a teljesítési határidőknek a megváltoztatását a Fővállalkozóhoz intézett írásos megkereséssel, amely tartalmazza az igényelt módosításokat. Ebben az esetben a Felek jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak a Megrendelő által igényelt módosítások esetleges költségeiről, valamint a módosított határidőkről.

6. ÜTEMTERV

- 6.1. Az Átalánydíjas Munka elvégzésére a Felek éves karbantartási ütemtervet fogadnak el, amely a jelen Szerződés 3. sz. mellékletként annak elválaszthatatlan részeként kerül csatolásra. Az Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Munka elvégzésére szabott határidőt az egyedi megrendelés tartalmazza. Indokolt esetben a Fővállalkozó kezdeményezheti, hogy eltérjen az éves karbantartási ütemtervtől, amelyet a Felek jóhiszeműen megtárgyalnak. Az eltérésre azonban csak a Megrendelővel kötött megállapodás alapján van lehetőség.

7. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

- 7.1. A Fővállalkozó jótáll valamennyi, a Szerződésben meghatározott paraméter és műszaki adat eléréseért, valamint azért, hogy az általa létrehozott Munka minősége – mind a felhasznált anyagok, mind a Munkák szerkezete és kivitele szempontjából – a hatályos Jogszabályokban, valamint a Szerződésben foglalt követelményeket kielégítik.
- 7.2. A garancia (jótállási) időszak az Átalánydíjas Munkák esetében a következő, a 3. sz. mellékletben meghatározott ütemterv szerinti ciklus kezdetéig tart, míg az Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Munkák esetében az elvégzett munkára a javítás befejezésétől számított 6 hónapig, a beépített alkatrészekre, gépekre, berendezésekre a Jogszabályok által meghatározott időtartamig, ennek hiányában a gyártó/forgalmazó által vállalt időtartamig tart. A jótállás és szavatosság időszaka alatt a Fővállalkozó köteles díjtalanul, az értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 Munkanapon belül megkezdeni a jótállási vagy szavatossági körbe tartozó hiba kijavítását, és azt a Megrendelő által is elfogadott legrövidebb ésszerű időn belül befejezni. Megszűnik a jótállás, amennyiben a meghibásodás oka a Megrendelő általi szakszerűtlen kezelésre vagy rongálásra vezethető vissza. Megszűnik a jótállás, ha a Fővállalkozó tudta és írásos beleegyezése nélkül a munkarészen/berendezésen a Megrendelő változtatásokat végez vagy végeztet.

8. BIZTOSÍTÁS

- 8.1. A Fővállalkozónak a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásától jelen Szerződés hatálya alatt folyamatosan rendelkeznie kell a Munkákra építési-szerelési és szolgáltatási felelősség biztosítással, amelyet a jelen Szerződés hatályba lépésekor és annak hatálya alatt a Megrendelő írásos kérésére bármikor be kell mutatnia a Megrendelőnek. A biztosítást 200.000.000.- Ft, azaz kettőszázmillió forint biztosítási összegre kell megkötni.

9. FŐVÁLLALKOZÓI DÍJ

9.1. A Fővállalkozói Díj

9.1.1. Fővállalkozót a Szerződés szerinti Munkák ellenértékéért, azok megvalósítása során végzett mindenemű szolgáltatásaiért fővállalkozói díj (**Fővállalkozói Díj**) illeti meg, amely az alábbiakból tevődik össze:

9.1.1.1 átalánydíj (**Átalánydíj**), amelynek összege jelen Szerződés aláírásakor 16.540.225 Ft / hó + ÁFA azaz Tizenhatmillió-ötszáznegyvenezer-kettőszázhuszonöt forint havonta + általános forgalmi adó, amelynek Telephelyenkénti megoszlása az alábbi:

9.1.1.1.1 Celldömölk telephelyen: 6.105.685 Ft / hó + ÁFA

9.1.1.1.2 Vámosgyörk telephelyen: 5.590.890 Ft / hó + ÁFA

9.1.1.1.3 Pétfürdő telephelyen: 4.436.980 Ft / hó + ÁFA

9.1.1.1.4 DUFI telephelyen: 203.335 Ft / hó + ÁFA

9.1.1.1.5 TIFO telephelyen: 203.335 Ft / hó + ÁFA

9.1.1.2 eseti javítási munkákra vonatkozó díj (**Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Díj**), amely a 4. sz. mellékletben szereplő egységárak és a munka elvégzésére fordított munkaórák, a felhasznált anyagok ára, valamint a Megrendelővel előzetesen egyeztetett elkerülhetetlenül szükséges speciális gépek, berendezések (pl. daruk, stb.) esetleges bérleti, vagy rendelkezésre állási díja, valamint az esetleges hatósági eljárási díjak alapján kerül meghatározásra.

9.1.2. Az Átalánydíj tartalmazza a 2. sz. melléklet szerinti Átalánydíjas Munkák elvégzésének díját. A Fővállalkozó az Átalánydíjat az elvégzendő munkák ismeretében és a pályázati eljárás során kapott tájékoztatás alapján határozta meg, mégpedig úgy, hogy az az Átalánydíjas Munkák elvégzésének minden költségét és díját tartalmazza. Tartalmazza továbbá az Átalánydíjas Munkák elvégzésének során felmerülő egyéb (anyag és javítási), a Fővállalkozónál felmerült költségeket, amelyek összege esetenként legfeljebb 50.000,- Ft + ÁFA, azaz ötvenezer forint plusz általános forgalmi adó, de évente összesen legfeljebb 2.400.000,- Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-négyszázezer forint plusz általános forgalmi adó lehet, illetve jelen Szerződés hatályba lépésétől 2012. december 31-ig ennek időarányos része. Fővállalkozó ezen értékek feletti részt jogosult elszámolni a Megrendelő felé az Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Díj keretein belül, a következő eseti megrendelés alkalmával.

9.1.3. Az Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Díj tartalmazza az eseti hibaelhárítási munkák elvégzésének minden költségét és díját.

9.1.4. A Fővállalkozó az Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Munka megrendelése esetén, amennyiben a műszaki tartalom indokolja, a teljes megrendelési ár legfeljebb 30%-áig előreleg kérésére jogosult, amelyről a Megrendelő dönt.

9.1.5. Felek vállalják, hogy az Átalánydíjat és az Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Díj kiszámításához szükséges egységárakat évenként egy alkalommal, minden évben március végéig, első ízben 2013-ban felülvizsgálják, és az alábbi képlet alkalmazásával módosítják:

$$T_{t+1} = T_{t+1} \cdot (a \cdot CPI_{t+1} + b \cdot PPI_{t+1} + c) \text{ ahol:}$$

T_{t+1} = a tárgyévvel megelőző évben alkalmazott Átalánydíj és az Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Díj kiszámításához szükséges egységárak

T_t = a tárgyévben érvényes Átalánydíj és az Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Díj kiszámításához szükséges egységarak

CPI_{t-1} = a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves (év/év decembertől-decemberig) fogyasztói árindex (%), mely (t-2) év decembertől (t-1) év decemberig terjedő időszakra vonatkozik (bázisidőszak: (t-3) decembertől (t-2) decemberig) (1,xyz alakú)

PPI_{t-1} = a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves (év/év decembertől-decemberig) termelői árindex (%), mely (t-2) év decembertől (t-1) év decemberig terjedő időszakra vonatkozik (bázisidőszak: (t-3) decembertől (t-2) decemberig) (1,xyz alakú)

a = CPI súlyarány, a = 0,3

b = PPI súlyarány, b = 0,5

c = konstans, c = 0,2

9.2. Fizetési feltételek

- 9.2.1. Felek havi elszámolásban állapodnak meg. Ennek alapján Fővállalkozó havonta utólag számlát nyújt be, a tárgyhót követő hónap 10. Munkanapjáig a Megrendelőnek. Fővállalkozó külön számlát nyújt be az Átalánydíjról, és külön számlát nyújt be az Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Díjról. Mindkét számlán külön, Telephelyenkénti bontásban kell szerepeltetni az elvégzett munkákat. A számlák melléklete mindkét esetben a Megrendelő által aláírt Teljesítési Igazolás. A Teljesítési Igazolás mintája jelen Szerződés 7. sz. mellékletét képezi. Ezen kívül – Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Munkáknál – a számlák mellékletét képezik a megrendelések, munkalapok, jegyzőkönyvek, megvalósulási dokumentációk, hatósági határozatok, amennyiben ezek a dokumentációk az adott esetben rendelkezésre állnak.
- 9.2.2. A számlázás és a fizetés pénzneme: magyar forint.
- 9.2.3. A Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a Szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számlák ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 15 Naptári Napon belül, átutalással egyenlíti ki. A Fővállalkozó köteles a számlát a kiállítás napján elektronikusan és postai úton is megküldeni a Megrendelőnek. Felek a számla kézhezvétel időpontjának az elektronikus kézbesítés időpontját tekintik.
- 9.2.4. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a Megrendelő a következő Munkanapon jogosult teljesíteni.
- 9.2.5. Megrendelő fizetési kötelezettségét akkor tekintik teljesítettnek a Felek, ha a fizetett összeget a Fővállalkozó bankszámláján jóváírták.
- 9.2.6. Amennyiben a számlák a Szerződés előírásainak nem felelnek meg, vagy a Szerződésben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, a Megrendelő a hiányok pótlására, a számlák fizetési határidejét megelőzően írásban szólítja fel a Fővállalkozót. Ebben az esetben a Szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának Naptári Napján kezdődik.
- 9.2.7. Amennyiben a fizetésre kötelezett Fél a fizetési vagy meghosszabbodott fizetési határidőt elmulasztja, a késedelembe esés napjától késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértéke a Ptk. 301/A. § szerinti mértékkel azonos.
- 9.2.8. A késedelembe eső Fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a jogosult írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 15 Naptári Napon belül a jogosult részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 Naptári Napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt Naptári Napok alapján számítják a szerződő Felek.

10. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

- 10.1. A Megrendelő jogosult ellenőrizni, hogy a munkavégzés a jelen Szerződés 2.sz. mellékletében leírtaknak, valamint az EBK Szabályzatnak megfelelően történik-e. Fővállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőrének munkáját segíteni, részére a szükséges információkat megadni, azzal, hogy a Megrendelő műszaki ellenőrének tevékenysége nem hátráltathatja a munkavégzést. Megrendelő köteles a Munka elvégzéséhez szükséges anyagok, gépek Telephelyekre történő beszállítását lehetővé tenni.
- 10.2. A Megrendelő a Munkaterületet a Fővállalkozónak munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni. A Fővállalkozó köteles a munkavégzés alatt a Munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban tartani, de a Munkaterületen a Megrendelő engedélyével egyéb munkát végző más – nem a Fővállalkozó elvállalkozójának minősülő – vállalkozó hasonló kötelezettségének be nem tartásáért nem felel. Amennyiben a Munkaterület más vállalkozó miatt munkavégzésre nem alkalmas, úgy ezt Fővállalkozó köteles a Megrendelő részére haladéktalanul írásban bejelenteni, és mindaddig, amíg a Munkaterület munkavégzésre nem alkalmas, a Fővállalkozó késedelme nem állapítható meg.
- 10.3. Amennyiben Fővállalkozó az átadott Munkaterületet a biztonságos munkavégzésre alkalmatlannak találja, úgy azt jelzi a Megrendelő felé. Amennyiben a Megrendelő a biztonságos munkavégzés feltételeit nem teremti meg, úgy Fővállalkozó jogosult a munkavégzést az adott Munkaterületen a biztonságos munkafeltételek biztosításáig felfüggeszteni.
- 10.4. Amennyiben a jelen Szerződés szerinti Munka elvégzése hatósági engedélyköteles, úgy az engedélyek beszerzéséhez a Megrendelő köteles a Fővállalkozó részére írásbeli hozzájárulást adni. A Munka ilyen esetben csak az engedélyek rendelkezésre állását követően kezdhető meg.
- 10.5. A Megrendelő köteles a karbantartott eszközökön és berendezéseken történő munkavégzéshez szükséges dokumentumokba, adatokba a Fővállalkozó részére hozzáférést, betekintést, másolási lehetőséget biztosítani. Megrendelő köteles a Fővállalkozó, annak munkavállalói, illetve az alvállalkozók, továbbá azok személyzete részére a Telephelyekre történő belépést a Munkák elvégzése szerint (veszélyhelyzetben mindenkor) lehetővé tenni. Felek megállapodnak, hogy a DUFI, TIFO telephelyekre vonatkozó belépési engedélyek megszerzésének költségeit a Fővállalkozó viseli. A Telephelyeken a munkavégzési, tűzgyújtási és beszállási engedélyek kiadása a Megrendelő feladata, amely engedélyek iránti kérelmet a Fővállalkozónak kötelező minden esetben a Munka megkezdése előtt – kellően megalapozott sürgősségi esetek kivételével - 48 órával a Megrendelőhöz benyújtania.
- 10.6. Fővállalkozó felelős a jelen Szerződés szerinti Munkák elvégzése során a saját munkavállalói és alvállalkozói gondatlanságából eredő károk megtérítéséért.
- 10.7. Megrendelő a Fővállalkozó számára a munkavégzéshez szükséges elektromos energia- és vízvételzési lehetőséget biztosít, ezekért térítési díjat a Fővállalkozó nem fizet. A vételezési helytől a Munkaterületig a Fővállalkozónak saját eszközeivel kell eljuttatnia az elektromos energiát és a vizet. A víz ürítését is a Fővállalkozó saját eszközeivel, a Megrendelővel egyeztetetten oldja meg a Megrendelő vízjogi üzemeltetési engedélyében előírtak és a külön hatósági határozatban előírtak (amelyeket a Megrendelő a Fővállalkozónak bemutat, illetve megismerhetővé tesz) betartása mellett.
- 10.8. A Munka átadás-átvételének helye a Megrendelő megfelelő Telephelye, ahol a Munka átadásakor a Megrendelő és a Fővállalkozó köteles megjelenni.
- 10.9. Fővállalkozó köteles minden hónapot követően az előző hónapban felvett munkalapokat és egyéb kapcsolódó dokumentumokat, az általa elkészített havi összefoglaló jelentéssel együtt a Megrendelő vagy képviselője részére egy példányban átadni. Megrendelő köteles a havi Teljesítési Igazolást a dokumentáció részére történt átadását követő legkésőbb 3 Munkanapon belül elbírálni és szerződésszerű teljesítés esetén aláírni.

11. KÖTBÉR

11.1. A kötbér megfizetésének alapja

11.1.1. Fővállalkozónak felróható okból késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Fővállalkozó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik a Megrendelő felé az alábbiak szerint:

11.1.1.1. Késedelmes teljesítés esetén az első késedelmes hét kötbérmentes. A második késedelmes héttől a kötbér mértéke minden megkezdett hét után az adott hónapra vonatkozó Átalánydíj vagy az adott munkára vonatkozó Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Díj (amelyik alkalmazandó) 2 %-a, de maximum az adott hónapra vonatkozó Átalánydíj vagy az adott munkára vonatkozó Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Díj (amelyik alkalmazandó) 20 %-a.

11.1.1.2. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke – ha a Megrendelő kijavítást vagy újbóli elvégzést kér – minden póthatáridőként megjelölt időpontot követően eltelt hét után az adott hónapra vonatkozó Átalánydíj vagy az adott munkára vonatkozó Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Díj (amelyik alkalmazandó) 2 %-a, de maximum az adott hónapra vonatkozó Átalánydíj vagy az adott munkára vonatkozó Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Díj (amelyik alkalmazandó) 20 %-a.

11.1.2. A Felek a kötbér összegét külön számlában terhelik ki, amelyet a Felek kötelesek annak kézhezvételét követő 15 Naptári Napon belül banki átutalással kiegyenlíteni.

12. BIZTOSÍTÉK

12.1. Visszatartás

A Megrendelő az Eseti Karbantartási és Hibaelhárítási Munka megrendelése esetén jogosult a megrendelés értékének max. 10%-át garanciális visszatartás jogcímen visszatartani az érintett Munka Teljesítési Igazolása alapján kiállított számla fizetési határidejétől számított garanciális idő leteltéig. A Fővállalkozó a számla kiállításakor a Munka teljes díját számlázza ki a Megrendelőnek. A számlán feltüntetett a garanciális visszatartás mértékét és összegét. A visszatartott összeg felhasználására akkor kerül sor, ha a Fővállalkozó a jelen Szerződésben vállalt jótállási és szavatossági kötelezettségét nem vagy nem maradéktalanul végzi el a megállapodott határidőre. Amennyiben a visszatartott összeg felhasználásra nem kerül sor, úgy a visszatartási időszak lejáratát után a Megrendelő a visszatartott összeget jegyzőkönyv alapján elutalja a Fővállalkozó részére.

13. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, IDŐTARTAMA

13.1. A Szerződés hatálya

Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásával lép hatályba.

13.2. A Szerződés időtartama

Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződést 2012. december 31-ig tartó határozott időtartamra kötik. Felek 2012. november 15-éig közösen értékelik a Munkák jelen Szerződésnek megfelelő elvégzését és ennek eredményétől függően kerülhet sor jelen Szerződés 2013. január 1-jétől további 5 évre történő meghosszabbítására.

14. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, SZERZŐDÉSSZEGÉS

14.1. A Szerződés megszűnése

14.1.1. A Szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:

- 14.1.1.1. a jelen Szerződésben foglalt határidő elteltével, kivéve a jótállási és szavatossági kötelezettségeket,
- 14.1.1.2. a Felek közös megegyezése alapján,
- 14.1.1.3. bármelyik Fél rendes felmondásával;
- 14.1.1.4. a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondással.

14.2. Rendes felmondás

14.2.1. Felek megállapodnak, hogy bármelyik Fél jogosult jelen Szerződést írásban, 1 (azaz egy) éves felmondási idővel felmondani, azzal, hogy a Megrendelőnek jogában áll a felmondási idő alatt és 30 Naptári Napos írásos előértesítés mellett a Fővállalkozót addigi tevékenysége alól felmenteni. A felmentés időpontjától a felmondási idő lejártáig fennmaradó időszak díját a Megrendelő a Fővállalkozónak 20 Munkanapon belül, egy összegben, számla ellenében kifizeti.

14.2.2. Felmondás esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni.

14.3. Szerződésszegés

14.3.1. A Fővállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül, ha:

- 14.3.1.1. a Fővállalkozó vagy alvállalkozója legalább 15 Naptári Napot meghaladó késécelembe esik a teljesítéssel,
- 14.3.1.2. a Fővállalkozó megsérti a Szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét,
- 14.3.1.3. a Fővállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jóhírét, üzleti tisztességét,
- 14.3.1.4. a Fővállalkozó fizetéseképtelen, vele szemben csődeljárás, felszámolási eljárás jogerős megállapítására került sor, vagy
- 14.3.1.5. a Fővállalkozó vagy alvállalkozója súlyosan megsérti az EBK, a vonatkozó és hatályos jogszabályi előírásokat, valamint a Megrendelő által a Fővállalkozó értesítése mellett hozott speciális rendelkezéseket,
- 14.3.1.6. Fővállalkozó a jelen Szerződés megkötésének időpontjában a Telephelyeken már beépített anyagoktól eltérő, és a Megrendelő által nem jóváhagyott anyagokat, nem megfelelő technológiával és minőségben építi be,
- 14.3.1.7. Fővállalkozó figyelmen kívül hagyja a Megrendelő érdekeit, utasításait és észrevételeit a Munkák elvégzése során,
- 14.3.1.8. a Fővállalkozó nem fizeti meg az alvállalkozóknak az alvállalkozói díjat a fizetési késedelemnek a Megrendelő tudomására jutásától számított 30 Naptári Napon belül,
- 14.3.1.9. Fővállalkozó megszegi a 15.1.1 pontban írt kötelezettségeit, és az ott meghatározott szavatosságvállalásainak megfelelő állapotot 30 Naptári Napon belül nem állítja helyre,
- 14.3.1.10. Fővállalkozó a Szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített lényeges

kötelezettségeit megszegi és írásos felszólítás ellenére nem orvosolja és/vagy ismételt megsejti.

- 14.3.2. A Fővállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a Megrendelő a Fővállalkozót, amennyiben az adott esetben ez fogalmilag lehetséges – a következményekre figyelmeztetéssel – írásban, figyelemmel a 14.3.1 pontban írtakra, legalább 8 Naptári Napos póthatáridő tűzésével felszólítja a teljesítésre. Amennyiben a Fővállalkozó a felszólításnak a felszólításban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a Szerződést kártérítési fizetési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani.
- 14.3.3. A Megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig keletkezett és igazolt költségeket kötelesek egymással szemben külön megállapodás alapján elszámolni.
- 14.3.4. Azonnali hatályú felmondás esetén a Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.
- 14.3.5. Amennyiben a Fővállalkozó a felmondást tartalmazó tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át, a Megrendelőhöz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a levél kézbesítése – a kézbesítési cím helyességének ellenőrzése mellett – ismételt meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége esetén a levél legkésőbb a megismételt feladástól számított 10 Naptári Nap elteltével kézbesítettnek tekintendő.
- 14.3.6. Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a Megrendelő fizetési késedelme eléri a 30 Naptári Napot, vagy a Teljesítési Igazolás kiállításával neki felróható módon 15 Naptári Napot meghaladó késedelembe esik, valamint ha Megrendelő fizetésképtelen, vele szemben csődeljárás, felszámolási eljárás jogerős megállapítására került sor.
- 14.3.7. Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén a Fővállalkozó a Megrendelőt – a következményekre figyelmeztetéssel – írásban, figyelemmel a 14.3.6 pontban írtakra legalább 8 Naptári Napos határidő tűzésével felszólítja a teljesítésre. Amennyiben a Megrendelő a felszólításnak a felszólításban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, a Fővállalkozó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és az addig igazoltan elvégzett munka ellenértékét érvényesíteni. Azonnali hatályú felmondás esetén a Fővállalkozó fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.

15. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.1. Szavatosság

- 15.1.1. Fővállalkozó jelen Szerződés aláírásakor és a Megrendelő kérésére jelen Szerződés hatálya alatt bármikor igazolja, valamint a Szerződés aláírásával szavatolja, hogy jelen Szerződés aláírásakor, valamint a jelen Szerződés hatálya alatt folyamatosan rendelkezik
- a) egy fő, a Fővállalkozóval munkaviszonyban álló olajipari vagy hasonló területen tapasztalatokkal rendelkező, legalább 10 éves gyakorlati idővel és legalább középfokú végzettséggel rendelkező karbantartás vezetővel,
- b) a 11/1994. (III. 25.) IKM rendeletben meghatározott tanúsítvánnyal, a tanúsítvány kiállításához, valamint a Munkák ellátásához szükséges létszámú, a Fővállalkozóval munkaviszonyban álló minősített hegesztővel,

- c) a Fővállalkozóval munkaviszonyban álló, a Munkák ellátásához szükséges létszámú csőszerelő szakmunkással,
 - d) a Fővállalkozóval munkaviszonyban álló, a Munkák ellátásához szükséges létszámú lakatos szakmunkással,
 - e) a Fővállalkozóval munkaviszonyban álló, a Munkák ellátásához szükséges létszámú erősáramú villanyszerelő szakmunkással,
 - f) az ISO9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer tanúsítványával,
 - g) folyamatosan a 8.sz. melléklet szerint meghatározott tartalék alkatrészekkel.
- 15.1.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Fővállalkozó a 15.1.1 pontban meghatározott kötelezettségeit megszegi, és azt nem orvosolja a Megrendelő felszólítása ellenére sem 30 Naptári Napon belül, úgy a Megrendelő kötbérre jogosult, amelynek mértéke az Átalánydíjas Munka hibás teljesítésekor esedékes kötbér maximális mértékével egyezik meg, egyúttal jogosult jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

15.2. Vis Major, a Szerződés lehetetlenülése

- 15.2.1. Sem a Megrendelő, sem a Fővállalkozó nem tartozik felelősséggel a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeknek nem, vagy késedelmes teljesítése miatt abban a terjedelemben, amennyiben ezt közvetlenül Vis Major esemény okozta.
- 15.2.2. Ha a jelen Szerződésben írt Munkák teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős – így különösen, de nem kizárólagosan Vis Major esemény bekövetkezése – a Szerződés az ok bekövetkeztével automatikusan nem szűnik meg. Az okról tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles a másik Felet írásban értesíteni az ok és a körülmények lényegének ismertetésével és 8 Naptári Napon belül megkezdődő egyeztetést kezdeményezni. A Felek az egyeztetést 10 Naptári Napon belül befejezik.
- 15.2.3. A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a lehetetlenülési ok ésszerű elhárításának időtartamával arányosan meghosszabbodnak.
- 15.2.4. A Szerződés hatályban maradását kizáró egyeztetési eredmény esetén a Felek, amennyiben szükséges, a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a Szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.
- 15.2.5. A fenyegető lehetetlenülés várható bekövetkezéséről, a teljesítés lehetetlenüléséről, annak időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek.

15.3. Üzleti titok

- 15.3.1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés, a Szerződésben szereplő, valamint azzal összefüggésben egymás tevékenységéről tudomásukra jutott adat és információ Üzleti Titoknak minősül és azt csak a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet harmadik személy részére bármilyen módon hozzáférhetővé tenni.
- 15.3.2. Az adott Fél nem köteles az Üzleti Titkot megtartani akkor, ha az Üzleti Titkot bármely hatóságnak hivatalos eljárása során tett kötelezésére adja ki, vagy azt bármely felelős alkalmazottjával vagy foglalkozásánál fogva titoktartásra külön is köteles tanácsadójával (ügyvéd, könyvvizsgáló) osztja meg.

15.4. A Szerződés teljessége

- 15.4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és a benne hivatkozott egyéb dokumentumok a közöttük létrejött teljes megállapodást képviselik, és a közöttük ebben a tárgyban esetleg korábban létrejött megállapodások helyébe lépnek.

15.5. Módosítás

- 15.5.1. Jelen Szerződés módosítása csak akkor érvényes, ha a módosítás írásban születik, és azt mindkét Fél cégszerűen aláírja.
- 15.5.2. Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 5 Munkanapos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 5 Munkanapon belül köteles értesíteni.

15.6. Változás a Felek személyében

- 15.6.1. Hacsak a jelen Szerződés vagy Jogszabály eltérően nem rendelkezik, egyik Fél sem ruházhatja át kötelezettségét vagy engedményezheti jogait, amelyek rá a jelen Szerződés alapján vonatkoznak.

15.7. Jogról való lemondás

- 15.7.1. Amennyiben valamely Fél elmulasztja érvényesíteni, vagy részben avagy késedelmesen érvényesíti a jelen Szerződés vagy Jogszabály alapján őt megillető jogát, az nem csorbitja az adott Fél jogait, illetve nem értelmezhető joglemondásként. A jelen Szerződésben biztosított jogok és jogorvoslatok hozzáadódnak és nem zárják ki a Jogszabályok által biztosított egyéb jogok és jogorvoslatok gyakorlását.

15.8. Részleges érvénytelenség

- 15.8.1. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, ezen érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség nem befolyásolja a jelen Szerződés más rendelkezésének érvényességét vagy érvényesíthetőségét.
- 15.8.2. Felek megállapodnak abban, hogy jóhiszemű tárgyalások során a jelen Szerződés minden olyan rendelkezését, amely érvénytelenné, a Jogszabályokkal ellentétessé vagy érvényesíthetetlenné vált, olyan rendelkezésekkel helyettesítik, amelyek lényege a lehető legnagyobb mértékben egyezik az érvénytelenné, a Jogszabályokkal ellentétessé vagy érvényesíthetetlenné vált rendelkezésekkel.

15.9. Költségek

- 15.9.1. Ha csak a jelen Szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, mindkét Fél köteles a jelen Szerződés (és kapcsolódó egyéb dokumentumok) tárgyalásával és elkészítésével kapcsolatban felmerülő költségeit maga fedezni.

15.10. Értesítések

- 15.10.1. A jelen Szerződés szerint vagy azzal kapcsolatban küldendő írásbeli értesítést magyar nyelven, egyidejűleg telefonos értesítés mellett az alábbi módokon kell elküldeni:

- 15.10.1.1. az írásbeli értesítés személyesen történő átadásával;

- 15.10.1.2. e-mailen;
- 15.10.1.3. postán vagy futárszolgálat útján.

15.10.2. Az írásbeli értesítést az alábbi címekre kell elküldeni

15.10.2.1. Megrendelő részére:

Név: Juhász István, műszaki-fejlesztési vezérigazgató helyettes
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 16.
Tel.: +36 30 276 1057
E-mail: istvan.juhasz@opalzrt.hu

Név: Somogyi József, üzemletetési igazgató
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 16.
Tel.: +36 30 924 4622
E-mail: jozsef.somogyi@opalzrt.hu

15.10.2.2. Fővállalkozó részére:

Név: Pataki Gergely, ügyvezető
Cím: 1141 Budapest, Komócsy u. 14.
Tel.: +36 20 9728 254
E-mail: gpataki@oilms.hu; gpataki@muszakiellenorzes.hu

Név: Homolya István, ügyvezető
Cím: 1138 Budapest, Párkány u. 16., V/29
Tel.: +36 20 620 2397
E-mail: ihomolya@oilms.hu

vagy bármilyen más olyan címre, amelyet bármelyik Fél bármikor megadhat, a másik Fél jelen szakasz szerinti írásbeli értesítése mellett.

15.10.3. Az írásbeli értesítés megérkezettnek tekintendő

- 15.10.3.1. személyes kézbesítés esetén a címzettnek történő átadáskor, amikor a címzett képviselője az átvételt megerősíti, vagy megtagadja;
- 15.10.3.2. e-mailen történő kézbesítés esetén abban az időpontban, amikor az e-mail a címzett e-mail-címére elküldésre kerül; e-mail-en történő kézbesítés esetén egyidejűleg telefonon történő értesítés is szükséges;
- 15.10.3.3. postán vagy futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a címzettnek történő átadáskor, amikor a címzett képviselője az átvételt megerősíti, vagy megtagadja.

15.10.4. A cím, a telefon vagy e-mail cím megváltozásáról az adott változást követően minden Fél haladéktalanul értesíteni köteles a másik Felet.

15.11. Nyelv

- 15.11.1. A jelen Szerződés magyar nyelven kerül aláírásra és kézbesítésre. A jelen Szerződés minden módosítását, kiegészítését, továbbá valamely rendelkezésének mellőzését, valamint a Felek között a jelen Szerződéssel kapcsolatban minden más írásos dokumentumot (használati utasítás, gépkönyv, bizonylatok, szállítói nyilatkozatok, berendezéseken esetlegesen elhelyezendő feliratok), értesítést és közlést magyar nyelven kell elkészíteni, kivéve a termék tanúsítványát, amennyiben tartalmazza a CE jelölést.

15.12. Irányadó jog és joghatóság

- 15.12.1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződésre Magyarország joga az irányadó, így az abban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó speciális Jogszabályok, azok rendelkezéseinek hiányában pedig a Ptk. megfelelő rendelkezései az irányadók.
- 15.12.2. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogvita eldöntésére nem kötnek ki kizárólagos vagy eshetőleges illetékességgel semmilyen fórumot és tudomásul veszik azt, hogy az ilyen jogvita eldöntése a hatályos Jogszabályok szerint történik.
- 15.12.3. Amennyiben a Szerződés rendelkezéseivel kapcsolatos vita keletkezik a Megrendelő és a Fővállalkozó között, Felek a vita idején is megszakítás és késedelem nélkül folytatják szerződéses kötelességeiknek teljesítését. Fővállalkozó sem közvetetten, sem közvetlenül nem állíthatja le vagy késleltetheti a Munkákat, kivéve a vitatott munkarészek vonatkozásában. Megrendelő köteles az esedékes és nem vitatott összegeket kifizetni.

15.13. Hatály

- 15.13.1. Jelen Szerződés mindkét Fél cégszerű aláírásának napján lép hatályba.

15.14. Példányok


- 15.14.1. A jelen Szerződés bármennyi példányban készülhet, feltéve, hogy a Felek valamennyien valamennyit eredeti cégszerű aláírásukkal látják el, és azok közül bármelyik bizonyítja a Felek megállapodását.

Felek a fenti Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott napon és helyen jóváhagyólag aláírták.


Budapest, 2012. május 15.

**OPAL TARTÁLYPARK ZÁRTKÖRŰ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MEGRENDELŐ**

**OIL-MS HUNGARY SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
FŐVÁLLALKOZÓ**


Dr. Berze György
igazgatósági tag

Juhász István
képviselőre
feljog. munkaváll.


Homolya István
ügyvezető

Pataki Gergely
ügyvezető



OIL-MS Hungary Kft.
1138 Bp., Párkány u. 16. V/29
Adószám: 23572308-2-41
Bankszámlaszám:
10100840-07648000-01003003

MELLÉKLETEK:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. számú melléklet: | Megrendelő Telephelyei |
| 2. számú melléklet: | A rendszeres karbantartási feladatok leírása |
| 3. számú melléklet: | Ütemterv |
| 4. számú melléklet: | Eseti karbantartási rezsi óradíjak |
| 5. számú melléklet: | EBK Szabályzat |
| 6. számú melléklet: | Nyilvántartás minta |
| 7. számú melléklet: | Teljesítési Igazolás minta |
| 8. számú melléklet: | Tartalék alkatrész lista |
| 9. számú melléklet: | Alvállalkozók listája |
| 10. számú melléklet: | Új alvállalkozók és alvállalkozók alvállalkozójának bejelentése, jóváhagyása |

MEGRENDELŐ TELEPHELYEI

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Celldömölk | (9501 Celldömölk, hrsz: 1901) |
| 2. Vámosgyörk | (3291 Vámosgyörk, Kossuth tanyal.) |
| 3. Pétfürdő | (8105 Pétfürdő, Cseri út 21.) |
| 4. MOL NyRt. DUFI - Százhalombatta | (2443 Százhalombatta, Olajmunkás u.1.) |
| 5. MOL NyRt. TIFC – Tiszaújváros | (3580 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1.) |



A RENDSZERES KARBANTARTÁSI FELADATOK LEÍRÁSA

Karbantartási tevékenység kiterjed:

1. Tárolás technikai berendezések (technológia és a hozzátartozó infrastruktúra) rendszeres ellenőrzésére, karbantartására, az ellenőrzések során feltárt hibák kijavítására (készletléti hibaelhárításra).
 2. Jogszabályok, hatósági előírások által kötelező vizsgálatokra, kalibrálásokra, felülvizsgálatokra, hitelesítések elvégzésére, az eredmények dokumentálására.
 3. Terület és épület karbantartási tevékenységre.
 4. Készletnyilvántartó és irányítástechnikai rendszer karbantartása (Celldömölk, Vámosgyörk, Pétfürdő, DUFI, TIFO, Budapest).
 5. Az elvégzett feladatok dokumentált nyilvántartására digitális és papír alapú formátumban.
- 1.1. A rendszeres diagnosztikai, felügyeleti és megelőző karbantartási tevékenység keretében elvégzendő feladatok Vámosgyörk, Celldömölk telepeken:

1.1.1. Tárolótartályok és tartozékaik:

Havonta elvégzendő feladatok:

- fenékvákuum havi ellenőrzése, ha szükséges a kettősfenék tér vákuumozása

Félévente elvégzendő feladatok:

- kármentőtér és a kármentőtérben lévő szerelvények időszakos ellenőrzése
- kompenzátorok mechanikai torzulásainak szemrevételezéssel, szükség szerint méréssel történő ellenőrzése
- légző szelepek szemrevételezéses ellenőrzése merevtetős tartály esetén a tartálytetőn, ill. belső-úszótetős tartály esetén az úszótetőn
- szlop-tartályok kettőstér (szivárgás jelző rendszer) folyadékszintjének ellenőrzése, szükség esetén fagyálló folyadékkal (glikollal) utántöltése

Évente elvégzendő feladatok:

- tartályszerelvények szemrevételezéses ellenőrzése, karbantartása (zsírzás, olajzás, tömszelence utánhúzás, tömítéscsere), működéspróbája (üzemeltető közreműködésével)
- kardáncsuklók ellenőrzése, kenése, zsírása, működéspróbája
- úszótető és tömítésének szemrevételezéses ellenőrzése

- kármentőtér és zsompok tisztítása, kármentőtér fenék festékbevonat ellenőrzése
- lépcsők, hágcsók és pódiumok balesetvédelmi szempontok szerinti ellenőrzése, javítása

1.1.2. Csővezetéki rendszer és szerelvényei:

Félévente elvégzendő feladatok:

- elzáró szerelvények (gömbcsapok, tolózárak, szelepek, pillangószelepek) szemrevételezéses ellenőrzése, karbantartása (zsírzás, olajzás, tömszelence utánhúzás, tömítéscsere), működéspróbája
- szűrők, légleválasztók ellenőrzése, tisztítása
- motoros hajtások ellenőrzése
- oldható kötések tömítetlenségének ellenőrzése

Évente elvégzendő feladatok:

- csővezetéki megfogások ellenőrzése
- készülékek folyadék és gáztömörtségének ellenőrzése
- külső korrózióvédelem (festés) ellenőrzése, javítása, ha szükséges

Háromévente elvégzendő feladatok:

- biztonsági szelepek lefúvató nyomásának ellenőrzése, karbantartása, ha szükséges, nyomáserkek beállítása, dokumentálás
(a következő beszabályozás 2012. évben esedékes)

1.1.3. Szivattyúk:

Negyedévente elvégzendő feladatok:

- tömszelencék ellenőrzése kenőolaj ellenőrzése, utántöltése
- hajtómű, tengelykapcsoló szemrevételezéses ellenőrzése
- a gépkönyvben előírt egyéb feladatok végzése, kivéve a kezelőszemélyzet által végzett napi szemrevételezéses ellenőrzési feladatokat

Évente elvégzendő feladatok:

- olajcsere elvégzése
- rezgésmérés, csapágy-diagnosztikai mérés elvégzése

1.1.4. Vasúti töltő-lefejtő, vasútüzem:

Havonta elvégzendő feladatok:

- vágányok, kitérők vágánygondozói bejárása, napló vezetése
- váltók kenése
- vágányzáró sorompók, váltózárak, készülékszárak ellenőrzése

Negyedévente elvégzendő feladatok:

- kitérő vizsgálatok, mérések
- útátjáró vizsgálat (II. csoportú) belső üzemi átjáró vizsgálata

Félévente elvégzendő feladatok:

- az acélszerkezet balesetvédelmi szempontok szerinti ellenőrzése
- a billenő lépcsők ellenőrzése, mozgó elemek forgáspontjainak karbantartása, zsírzása
- lefejtő tömlők mechanikai hatásokkal szembeni ellenőrzése, forgócsuklók, tömlőtartó ellenőrzése
- szerelvények ellenőrzése, karbantartása
- gözelvezető csatlakozó fej tömítő felület ellenőrzése
- vágányzáró sorompók, váltózárak, készülékszárak karbantartása
- levegőrendszer működési próbája, szerelvények, kompresszor ellenőrzése
- csepegésmentes csatlakozók ellenőrzése, javítása
- szűrők ellenőrzése, tisztítása
- gőzkarok és mozgató mechanika ellenőrzése
- légtelenítő tartályok és szerelvényeik ellenőrzése
- gázleválasztók, stopszelepek, átfolyás mérők ellenőrzése
- vasúti pálya (iparvágány) ellenőrzése, sínrogzító után húzása, javítása, gyomirtása

Évente elvégzendő feladatok:

- lefejtő tömlők nyomáspróbája, bizonylatolása
- TRAK ellenőrzése, szervizelése (olajcsere, légszűrőcsere, hidraulika, stb.), bizonylatolás, megfelelőségi nyilatkozat beszerzése
- külső korrózióvédelem (festés) ellenőrzése, javítása, ha szükséges
- a vasúti pálya műszaki bemérése (nyomtáv-fekszint-ívmagasság)
- a vasúti pálya szerkezeti és műszaki állapotvizsgálata, dokumentálása
- biztonsági berendezések időszakos felülvizsgálata, dokumentálása

Háromévente elvégzendő feladatok:

- biztonsági szelepek lefúvató nyomásának ellenőrzése, karbantartása, ha szükséges, nyomásérték beállítása, dokumentálása
- (a következő beszállítás 2012. évben esedékes)**

1.1.5. Közúti tankautó töltő:

Félévente elvégzendő feladatok:

- az acélszerkezet balesetvédelmi szempontok szerinti ellenőrzése
- szerelvények ellenőrzése, karbantartása
- szűrők, gázlevezető, stopszelepek, átfolyásmérők ellenőrzése, javítása, csepegésmentes csatlakozók ellenőrzése, javítása
- adalékoló rendszer (tartály, szivattyúk, szerelvények, adalékoló elektronika) ellenőrzése

Évente elvégzendő feladatok:

- töltő tömlők nyomáspróbája, dokumentálása
- külső korrózióvédelem (festés) ellenőrzése, javítása, ha szükséges

Háromévente elvégzendő feladatok:

- biztonsági szelepek lefúvató nyomásának ellenőrzése, karbantartása, ha szükséges, nyomásérték beállítása, dokumentálása
(a következő beszállítás 2012. évben esedékes)

1.1.6. VRU, szénhidrogén gőz visszanyerő berendezés:

Évente elvégzendő feladatok:

- külső korrózióvédelmi (festés) szemrevételezéses ellenőrzése, szükség szerinti javítása

Háromévente elvégzendő feladatok:

- biztonsági szelep lefúvató nyomásának (hatósági) ellenőrzése, karbantartása, ha szükséges, nyomásérték beállítása, dokumentálása

1.1.7. Tűzvédelmi rendszer:

Havonta elvégzendő feladatok:

- habtároló tartályok és szerelvényeinek ellenőrzése

Negyedévente elvégzendő feladatok:

- tűzjelző rendszer ellenőrzése, tesztelése a kezelőszemélyzet részvételével
- a tűzvédelmi rendszer elzáró szerelvényeinek időszakos karbantartása, kenések, működési próbák elvégzése

- tűzivíz vezetékek tömítő felületeinek ellenőrzése
- habvezetékek tömítő felületeinek ellenőrzése
- tűzivíz szivattyúk töm szelencéinek ellenőrzése, beállítása
- diesel motor üzemanyag ellátó rendszer ellenőrzése
- tűzivíz tartályok és szerelvényeinek ellenőrzése, karbantartása
- kézi tűzoltó készülékek felülvizsgálata

Félévente elvégzendő feladatok:

- tűzcsapok működési próbájának elvégzése, dokumentálás
- tűzoltó vízforrások és tartozékaik ellenőrzése, karbantartása
- automatikus oltásvezérlő rendszer felülvizsgálata, működéspróbája, dokumentálása

Évente elvégzendő feladatok:

- palásthűtő rendszer próbája, szórófejek ellenőrzése
- tűzcsapokon vízhozam mérés elvégzése
- tűzivíz szivattyúk diesel motorjainak olajcseréje, szervizelése habszivattyúk és diesel motor szervizelése, olajcseréje (olajszűrő, üzemanyagszűrő, szükség esetén légszűrő csere)
- tűzoltó tömlők nyomáspróbája,
- habkoncentrátum minőségi vizsgálata, dokumentálása
- tűzivíz tartály algásodás elleni vegyszerezése
- kézi tűzoltó készülékek felülvizsgálata, nyomáspróbája, javítása, szükség esetén cseréje
- a beépített automatikus tűzvédelmi rendszer teljes felülvizsgálata a 28/2011. (IX.6) BM rendelet szerint, dokumentálása

1.1.8. Villamos és erőátviteli rendszer, tér-, út-, épületvilágítás:

Félévente elvégzendő feladatok:

- irodák, öltözők, kezelői helyiségek, raktárak, szivattyúszín világítás ellenőrzése, javítása, világítótestek cseréje szükség szerint, dugaszoló aljzatok ellenőrzése, javítása

Évente elvégzendő feladatok:

- a főelosztó berendezések áramvezetői részének terhelés alatti hőmérséklet mérése infravörös hőmérsékletmérővel
- kapcsolók, surkapcsok, működtető elemek, jelzőlámpák stb. ellenőrzése
- villamos motorok csapágynak terhelés alatti hőmérséklet mérése infravörös hőmérsékletmérővel
- kábelcsatlakozások ellenőrzése a motoroknál, tömítettség ellenőrzése
- szerelvények működtető motorjainak ellenőrzése, tisztítása, vezetékbekötések vizsgálata
- nyomógombok, tiltókapcsolók ellenőrzése, tisztítása, vezetékbekötések vizsgálata
- UPS szünetmentes áramforrás szétszerelése, inverter és akkumulátorok tisztítása, akkumulátorok vizsgálata

- UPS túlélési próba, túlélési idő ellenőrzése
- kábelfeliratok, kábelnyomvonalak, kábelcsatornák ellenőrzése kábelszakadások felderítése, javítása

Kétévente elvégzendő feladatok:

- világítási hálózat ellenőrzése (út, vasút, reflektorok, szivattyúház), megvilágítás erősség mérés
- világítási kábelhálózat ellenőrzése
- lámpatestek tisztítása, tömítettség ellenőrzése, bekötések vizsgálata (a következő vizsgálat 2013. évben esedékes)

1.1.9. Műszerezés és irányítástechnikai rendszer:

Félévenként elvégzendő feladatok:

- tartályok szirtkapcsolóinak működési próbája, javítások elvégzése
- talajvíz monitoring rendszer karbantartása, műszerek ellenőrzése
- szlop-tartályok szivárgásjelző rendszerének műszeres ellenőrzése
- tartályszintmérő és átlaghőmérséklet mérő rendszer, sűrűségmérések felülvizsgálata, kalibrálása

Évente elvégzendő feladatok:

- a technológiai rendszert felépítő terepi műszerek (nyomáskapcsolók áramláskapcsolók, végállás kapcsolók, stb.) felülvizsgálata
- töltő - lefejtő rendszerek reteszelemeinek (földelés ellenállás, túltöltés gátló, stb.) felülvizsgálata

1.2. A rendszeres diagnosztikai, felülvizsgálati és megelőző karbantartási tevékenység keretében elvégzendő feladatok Pétfürdő telephelyen:

1.2.1. Tárolótartályok és tartozékaik

Havonta elvégzendő feladatok:

- fenékvákuum havi ellenőrzése, ha szükséges a kettősfenék tér vákuumozása

Félévente elvégzendő feladatok:

- kármentőtér és a kármentőtérben lévő szerelvények időszakos ellenőrzése
- kompenzátorok mechanikai torzulásainak szemrevételezéssel, szükség szerint méréssel történő ellenőrzése

- légző szelepek szemrevételezéses ellenőrzése, merevtetős tartály esetén a tartálytetőn, ill. belső-úszótetős tartály esetén az úszótetőn
- szlop-tartályok kettőtér (szivárgás jelző rendszer) folyadékszintjének ellenőrzése, szükség esetén fagyálló folyadékkal (glikollal) utántöltése

Évente elvégzendő feladatok:

- tartályszerelvények szemrevételezéses ellenőrzése, karbantartása, működéspróbája (üzemeltető közreműködésével)
- kardáncsuklók ellenőrzése, kenése, zsírzása, működéspróbája
- úszótető és tömítésének ellenőrzése
- kármentőtér és zsompok tisztítása, kármentőtér fenék festékbevonat ellenőrzése,
- lépcsők, hágcsók és pódiumok balesetvédelmi szempontok szerinti ellenőrzése, javítása
- tartályok aktív katódos korrózióvédelmi rendszerének felülvizsgálata, anódpotenciál mérések elvégzése, dokumentálása

1.2.2. Csővezetéki rendszer és szerelvényei:

Félévente elvégzendő feladatok:

- elzáró szerelvények (gömbcsapok, tolózárak, szelepek, pillangószelepek) szemrevételezéses ellenőrzése, karbantartása, működéspróbája
- szűrők, légleválasztók ellenőrzése, tisztítása
- motoros hajtások ellenőrzése
- oldható kötések tömítetlenségének ellenőrzése

Évente elvégzendő feladatok:

- csővezetéki megfogások ellenőrzése
- készülékek folyadék és gáztömörtségének ellenőrzése
- külső korrózióvédelem (festés) ellenőrzése, javítása, ha szükséges

Háromévente elvégzendő feladatok:

- biztonsági szelepek lefúvató nyomásának ellenőrzése, karbantartása, ha szükséges, nyomásérték beállítása, dokumentálás
(a következő vizsgálat 2012. évben esedékes)

1.2.3. Szivattyúk:

Negyedévente elvégzendő feladatok:

- tömszelencék ellenőrzése kenőolaj ellenőrzése, tömszelence tömítő folyadék (glikollal) utántöltése
- hajtómű, tengelykapcsoló ellenőrzése
- a gépkönyvben előírt egyéb feladatok

Évente elvégzendő feladatok:

- olajcsere elvégzése
- rezgésmérés, csapágy-diagnosztikai mérés elvégzése

1.2.4. Tűzvédelmi rendszer:

Havonta elvégzendő feladatok:

- habtároló tartályok és szerelvényeinek ellenőrzése

Negyedévente elvégzendő feladatok:

- tűzjelző rendszer ellenőrzése, tesztelése
- elzáró szerelvények időszakos karbantartása, kenések, működési próbák elvégzése
- tűzivíz vezetékek tömítő felületeinek ellenőrzése
- habvezetékek tömítő felületeinek ellenőrzése
- tűzivíz szivattyúk tömszelencéinek ellenőrzése, beállítása
- diesel motor üzemanyag ellátó rendszer ellenőrzése
- tűzivíz tartályok ellenőrzése
- kézi tűzoltó készülékek felülvizsgálata

Félévente elvégzendő feladatok:

- tűzcsapok működési próbájának elvégzése, dokumentálás
- tűzoltó vízfornások és tartozékaik ellenőrzése, karbantartása
- automatikus oltásvezérlő rendszer, felülvizsgálata, működéspróbája, dokumentálás

Évente elvégzendő feladatok:

- palásthűtő rendszer próbája, szórófejek ellenőrzése
- tűzcsapokon vízhozam mérés elvégzése
- tűzivíz szivattyúk diesel motorjainak olajcseréje, szervizelése, habszivattyúk és diesel motor szervizelése, olajcseréje (olajszűrő, üzemanyagszűrő, szükség esetén légszűrő csere)
- tűzoltó tömlők nyomáspróbája, bizonylatolása
- habkoncentrátum minőségi vizsgálata, dokumentálása
- tűzivíz tartály algásodás elleni vegyszerezése

- kézi tűzoltó készülékek felülvizsgálata, nyomáspróbája, javítása, szükség esetén cseréje
- a beépített automatikus tűzvédelmi rendszer teljes felülvizsgálata a 28/2011. (IX.6) BM rendelet szerint, dokumentálása

1.2.5. Villamos és erőátviteli rendszer, tér-, út-, épületvilágítás:

Félévente elvégzendő feladatok:

- ideiglenes irodák, öltözők, kezelői helyiségek, raktárak, valamint a szivattyúszín világítás ellenőrzése, javítása, világítótestek cseréje szükség szerint, dugaszoló aljzatok ellenőrzése, javítása

Évente elvégzendő feladatok:

- a főelosztó berendezések áramvezetői részének terhelés alatti hőmérséklet mérése infravörös hőmérsékletmérővel
- kapcsolók, scrkapcsok, működtető elemek, jelzőlámpák stb. ellenőrzése
- villamos motorok csapágyainak terhelés alatti hőmérséklet mérése infravörös hőmérsékletmérővel
- kábelcsatlakozások ellenőrzése a motoroknál, tömítettség ellenőrzése
- szerelvények működtető motorjainak ellenőrzése, tisztítása, vezetékbekötések vizsgálata
- nyomógombok, tiltókapcsolók ellenőrzése, tisztítása, vezetékbekötések vizsgálata
- UPS színtetmentes áramforrás szétszerelése, inverter és akkumulátorok tisztítása, akkumulátorok vizsgálata
- UPS túlélési próba, túlélési idő ellenőrzése
- kábelfeliratok, kábelnyomvonalak, kábelcsatornák ellenőrzése kábelszakadások felderítése, javítása

Kétévente elvégzendő feladatok:

- világítási hálózat ellenőrzése (út, reflektorok, szivattyúház), megvilágítás erősség mérés
- világítási kábelhálózat ellenőrzése
- lámpatestek tisztítása, tömítettség ellenőrzése, bekötések vizsgálata
(a következő vizsgálat 2012. évben esedékes)

1.2.6. Műszerezés és irányítástechnikai rendszer:

Félévenként elvégzendő feladatok:

- tartályok szintkapcsolóinak működési próbája, javítások elvégzése
- töltő-lefejtő rendszerek reteszelemeinek (földelés ellenállás, túltöltés gátló, stb.) felülvizsgálata
- szlop-tartályok szivárgásjelző rendszerének műszeres ellenőrzése
- tartályszintmérő és átlaghőmérséklet mérő rendszer, sűrűségmérések felülvizsgálata, kalibrálása

Évente elvégzendő feladatok:

- a technológiai rendszert felépítő terepi műszerek, nyomáskapcsolók, áramláskapcsolók, végállás kapcsolók, stb.) felülvizsgálata

1.3. DUFI telephelyen:

Negyedévente elvégzendő feladatok:

- tartályok, csővezetékek, szerelvények szemrevételezéssel történő ellenőrzése, működési próbák elvégzése, dokumentálása
- tűzvédelmi rendszer szerelvényeinek ellenőrzése, dokumentálása
- eseti javítások elvégzése, illetve az üzemeltető MOL NyRt. részéről megbízott kivitelezők által elvégzett munkák átvétele a Megrendelő rendelkezése szerint
- a tartályok aktív korrózió védelmének ellenőrzése, anódok potenciál mérése, dokumentálása.

1.4. TIFO telephelyen:

Negyedévente elvégzendő feladatok:

- tartályok, csővezetékek, szerelvények szemrevételezéssel történő ellenőrzése, működési próbák elvégzése, dokumentálása
- tűzvédelmi rendszer szerelvényeinek ellenőrzése, dokumentálása
- eseti javítások elvégzése, illetve az üzemeltető MOL NyRt. részéről megbízott kivitelezők által elvégzett munkák átvétele a Megrendelő rendelkezése szerint
- a tartályok aktív korrózió védelmének ellenőrzése, anódok potenciál mérése, dokumentálása

2.1 Jogszabályok, hatósági előírások által előírt kötelező vizsgálatok, kalibrálások, hitelesítések csak Vámosgyörk, Celldömölk telepeken:

2.1.1 Átfolyásmérők:

A vasúti töltő-lefejtő, valamint a közúti töltőre beépített átfolyásmérők és a hozzátartozó számítóművek (PT-100-as átlaghőmérővel együtt) hitelesítése.

Hitelesítések gyakorisága: évente

2.1.2 Légtérelvező berendezések:

A tartályok gyűrűsterében telepített szénhidrogén-koncentráció mérőműszerek kalibrálása, a jelzések és vezetékek megfelelőségének ellenőrzése.

A telephelyeken lévő hordozható gáz-koncentráció mérőkészülékek kalibrálása, ellenőrzése.

Kalibrálási időszak: háromhavonta (Altair típus), ill. félévente (Dräger típus)

2.1.3 Tartályszintmérő-rendszer:

A tartályszintmérő hitelesítése, a szintmérő hitelesítése után a tartállyal történő összeépítés újraindítása.

Hitelesítési időszak: kétévente

(a következő vizsgálat 2012. évben esedékes)

2.1.4 Sűrűségmérő eszközök

Csővezetékbe épített folyadék-sűrűségmérők hitelesítése.

Hitelesítési időszak: kétévente

(a következő vizsgálat 2012. évben esedékes)

2.1.5 VRU, gőzviszanyerő rendszer:

A VRU-ból kilépő levegő (CH₄ mentesített) szénhidrogén gőztartalmának meghatározása, a leválasztási hatások mérése, dokumentálása (akkreditált szervezet bevonásával)

Vizsgálati időszak: kétévente

(a következő vizsgálat 2013. évben esedékes)

2.1.6 Belső úszótetős tartály úszótető feletti légtér:

A tartály úszótető-tömítés leválasztási hatások (tömítés megfelelőség) vizsgálata (akkreditált szervezet bevonásával).

Vizsgálati időszak: kétévente

(a következő vizsgálat 2012. évben esedékes)

2.1.7 Villamos rendszer:

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

és a hatályos jogszabályok, szabványok szerinti időszakos villamos szabványossági felülvizsgálat, tűzvédelmi felülvizsgálat (RB-s), szigetelés ellenállás, földelés ellenállásmérések, érintésvédelmi mérések.

Vizsgálati időszak:

- A - B tűzveszélyességi osztály besorolású építményeknél és szabadtéren **háromévente** (a következő vizsgálat 2013. évben esedékes)
- C - D - E tűzveszélyességi osztály besorolású építményeknél és szabadtéren **hatévente** (a következő vizsgálat 2016. évben esedékes)

2.1.8 Villamos kisgépek, villamos kéziszerszámok érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata, dokumentálása:

Vizsgálati időszak: évente

2.1.9 Informatikai- és irodai berendezések erősáramú szabványossági felülvizsgálata és az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata, dokumentálása:

Vizsgálati időszak: hatévente (EBF), ill. háromévente (ÉV)

(a következő vizsgálat 2012. évben (EBF), ill. 2015. évben (ÉV) esedékes)

2.2. Jogszabályok, hatósági előírások által előírt kötelező vizsgálatok, kalibrálások, hitelesítések Pétfürdő telephelyen:

2.2.1. Légtérilelemző berendezések:

A tartályok gyűrűsterében telepített szénhidrogén-koncentráció mérőműszerek kalibrálása, a jelzések és vezetékek megfelelőségének ellenőrzése.

A telephelyeken lévő hordozható gázkoncentráció mérő készülékek kalibrálása, ellenőrzése.

Kalibrálási időszak: háromhavonta (Altair típusú), ill. félévente (Dräger típusú)

2.2.2. Tartály szintmérő rendszer:

A tartályszintmérő hitelesítése, a szintmérő hitelesítése után a tartállyal történő összeépítés újraindítása.

Hitelesítési időszak: kétévente

(a következő vizsgálat 2012. évben esedékes)

2.2.3. Belső úszótető tartály úszótető feletti légtér:

A tartály úszótető tömítés leválasztási határfok (tömítés megfelelőség) vizsgálata (akkreditált szervezet bevonásával).

Vizsgálati időszak: kétévente

(a következő vizsgálat 2012. évben esedékes)

2.2.4. Villamos rendszer:

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

és az érvényben lévő jogszabályok, szabványok szerinti időszakos villamos szabványossági felülvizsgálat, tűzvédelmi felülvizsgálat (Rb-s), szigetelés ellenállás, földelés ellenállásmérések, érintésvédelmi mérések.

Vizsgálati időszak:

- A - B tűzveszélyességi osztály besorolású építményeknél és szabadtéren **háromévente** (a következő vizsgálat 2013. évben esedékes)
- C - D - E tűzveszélyességi osztály besorolású építményeknél és szabadtéren **hatévente** (a következő vizsgálat 2016. évben esedékes)

2.2.5. Villamos kisgépek, villamos kéziszerszámok érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata, dokumentálása:

Vizsgálati időszak: évente

2.2.6. Informatikai- és irodai berendezések erősáramú szabványossági felülvizsgálata és az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata, dokumentálása:

Vizsgálati időszak: hatévente (EBF), ill. háromévente (ÉV)

(a következő vizsgálat 2012. évben esedékes)

2.2.7. Légzőkészülékek

A sűrített levegős komplett légzőkészülékek időszakos kalibrálása, ellenőrzése.

Kalibrálási időszak: félévente

2.2.8. Rágcsálóirtás

- rágcsálóirtás elvégzése, csapdák, irtószerek kihelyezése.

3.1. Terület és épület karbantartás Vámosgyörk, Celldömölk telepeken:

3.1.1 Az épület karbantartással kapcsolatban elvégzendő feladatok:

- tetőszerkezeti és héjazati ellenőrzések, szükség szerinti kisebb javítások elvégzése
- külső-belső festési, mázolósi munkák szükség szerinti elvégzése
- kazánok, víz, gáz, csatornarendszer (épületen belül) ellenőrzése, javítása
- nyílászáró szerkezetek ellenőrzése, szükség szerinti után-állítása
- szaniterek víztömörségének és szennyvízelvezetésének ellenőrzése, tömítetlenségek megszüntetése
- laborszellőztető rendszer ellenőrzése, szükség szerinti javítása
- adlóburkolatok (hideg-meleg) ellenőrzése javítása

3.1.2 Terület karbantartási feladatok:

- a füvesített terület, a kapcsolódó külterület karbantartása (füvesítés, fűnyírás, elszállítás, locsolás)
- a betonozott területeken a dilatációs hézagok, járdák, murvával felszórt területek (csősáv alatti terület) fűmentesítése, gyomirtása
- dísznövények gondozása, ha szükséges, pótlása (fák metszése, permetezése, újraültetése, stb.)
- csapadékelvezető árkok tisztítása, karbantartása
- olajos csapadékvíz rendszer karbantartása, tisztítása, ülepitő-szűrő rendszer felülvizsgálata, tisztítása, a rendszer kezelési, üzemeltetési, karbantartási utasításában leírtak szerint, a képződött (lefölözött) veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása
- utak, térburkolatok ellenőrzése (felfagyás, vízkárok) szükséges kisjavítások elvégzése, téli időszakban hó és jégmentesítés elvégzése szükség szerint

3.1.3 Targonca:

- emelőgép szerkezeti és fővizsgálat, valamint a szükséges javítások, karbantartások elvégzése, dokumentálása

Vizsgálati időszak: negyedévente

- emelőgép biztonságtechnikai felülvizsgálata, szükséges javítások elvégzése, dokumentálása

Vizsgálati időszak: évente

3.1.4 Rágcsálóirtás

- rágcsálóirtás elvégzése, csapdák, irtószerek kihelyezése

3.2. Terület és épület karbantartás Pétfürdő telepen:

3.2.1. Terület karbantartási feladatok:

- csapadékelvezető árkok tisztítása, karbantartása
- olajos csapadékvíz rendszer karbantartása, tisztítása, ülepitő-azúró rendszer felülvizsgálata, tisztítása a rendszer kezelési, üzemeltetési, karbantartási utasításában leírtak szerint, a képződött (lefölözött) veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása
- utak, térburkolatok ellenőrzése (felfagyás, vízkárok) szükséges kisjavítások elvégzése, téli időszakban hó és jégmentesítés elvégzése szükség szerint.
- a betonozott területeken a dilatációs hézagok, járdák, közlekedő utak, murvával felszórt területek (pl. technológia tér) gyomtalanítása, gyomirtása
- füvesített, parkosított terület karbantartása (fűnyírás, nyesés, metszés, permetezés, ápolás, elszállítás)

3.2.2. Targonca:

- emelőgép szerkezeti vizsgálat és fővizsgálat, valamint a szükséges javítások, karbantartások elvégzése, dokumentálása.

Vizsgálati időszak: félévente

- emelőgép biztonságtechnikai felülvizsgálata, szükséges javítások elvégzése, dokumentálása.

Vizsgálati időszak: évente

4. Készletnyilvántartó és Irányítástechnikai rendszer karbantartása: (Celldömölk, Vámosgyörk, Pétfürdő, DUFI, TIFO, Budapest)

- folyamatos késznlét biztosítása,
- karbantartás évente 1 alkalommal. Az esedékesség előtt egyeztetni szükséges a telephelyekkel, mivel a rendszer karbantartására csak a telep kiszolgálás, és fogadásmentes állapotában kerülhet sor. A karbantartást 1 hónapon belül el kell végezni valamennyi telepen.

4.1. Készenléti hibaelhárítás

- a zavartalan üzemmenet érdekében 7/24 rendszerben működő készenléti szolgáltatás biztosítása
- a Szolgálat telefonon történő elérhetősége maximum 10 perc
- a Megrendelői tevékenységi köréhez tartozó feladatai ellátásában akadályozó bejelentett hiba esetén a javítás megkezdésének határideje 1 óra
- a korlátozó jellegű hibák elhárításának megkezdése 2 munkanapon belül
- a Szolgálatnak alapvetően a Megrendelő által biztosított távoli hálózati elérésen keresztül történő munkavégzésre kell törekednie. Helyszíni kiszállás szükségességének esetén egyeztetnie kell a Megrendelő képviselőjével
- a Megrendelő saját telephelyén biztosítja a Szolgálattal egyeztetett tartalék eszközök raktározását
- a Szolgálat operatívan, de legkésőbb a hiba elhárításának megkezdésekor köteles tájékoztatni a bejelentőt a javítás várható időtartamáról

4.2. Információtechnológiai rendszer karbantartása

- a telephelyi operátori gépek (perifériákkal), az IPC-k, valamint a SCADA szerverek hardver karbantartása, tisztítása
- az irányítástechnikai szekrények hálózati hardverelemeinek karbantartása, tisztítása
- az operátori számítógépek szoftveres karbantartása
- az IPC-k adatbázisainak átvizsgálása
- a SCADA szoftverkarbantartása
- a merevlemez és azok adattartalmának átvizsgálása
- a gépek eseménylistáinak átvizsgálása, az ideiglenes és már felesleges adatok törlése

- a karbantartási munkák végeztével biztonsági mentések készítése, mely külső adathordozón kerül átadásra a Megrendelő részére

4.3. Irányítástechnikai rendszer karbantartása

- a telephelyi műszerszekrények, azok valamennyi csatornájának és beépített eszközének tisztítása, szemrevételezéssel történő ellenőrzése
- a különböző eszközök állapotjelzésének vizsgálata
- a betáplálások, valamint az ún. szavazóegységek ellenőrzése
- a controller rendszer ellenőrzése, a hardver státusz és az esetleges hibák vizsgálata, a fellelt problémák lehetőség szerinti elhárítása

4.4. Telepi irányítástechnikai rendszerek tesztelése, reteszpróbája

- a tesztelést, reteszpróbát a karbantartással párhuzamosan kell elvégezni
- valamennyi terepi jelzést (pozícióérzékelők, földelő és túltöltés gátló berendezések, szintkapcsolók és mérők, nyomás és vákuumkapcsolók, áramláskapcsolók, olajfilm érzékelő műszerek) a terepről be kell adni, figyelni kell az irányítástechnikai rendszer, valamint a SCADA reakcióját
- ellenőrizni kell az összes rendszerbeépített reteszkapcsolat működését.
- kisebb módosítások elvégzése
- Pétfürdő telephely esetén, a feladat kiegészül a Petrotár irányába kialakított kommunikációs felület próbájával
- a terepi jelzések és reteszkapcsolatok vizsgálatának eredményéről tételes jegyzőkönyvet kell átadni a Megrendelő részére

5. Az elvégzett feladatok dokumentált nyilvántartására digitális és papír alapú formátumban

azonosító	ssz	berendezés és művelet leírása	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	gyakoriság / ciklus
20.001 tartály	1	szerelevények, kardáncsuklók karbantartása, járátása, zsírzása		X							évente
	2	kompenzátorok ellenőrzése méréssel		X				X			félévente
	3	gyűrűstér és zsompok tisztítása						X			évente
	4	acélszerkezetek ellenőrzése		X							évente
	5	korrózióvédelem ellenőrzése		X							évente
	6	CH-gőz jelzők felülvizsgálata	X						X		háromhavonta
	7	űszótető légző ellenőrzése		X		X			X		félévente
	8	vészszint kapcsoló felülvizsgálata		X					X		félévente
	9	szintmérő, sűrűségmérő, átlaghőmérő felülvizsgálata,		X					X		félévente
	10	palásthűtő rendszer felülvizsgálata		X							évente
	11	habvezetékek felülvizsgálata		X							évente
	12	gyűrűstér leutók ellenőrzése		X					X		félévente
	13	űszótető lábak ellenőrzése		X							évente
20.002 tartály	1	szerelevények, kardáncsuklók karbantartása, járátása, zsírzása		X							évente
	2	kompenzátorok ellenőrzése méréssel		X				X			félévente
	3	gyűrűstér és zsompok tisztítása						X			évente
	4	acélszerkezetek ellenőrzése		X							évente
	5	korrózióvédelem ellenőrzése		X							évente
	6	CH-gőz jelzők felülvizsgálata	X			X			X		háromhavonta
	7	űszótető légző ellenőrzése		X					X		félévente
	8	vészszint kapcsoló felülvizsgálata		X					X		félévente
	9	szintmérő, sűrűségmérő, átlaghőmérő felülvizsgálata,		X					X		félévente

2.001 tartály		1	szerelevények, kardáncsuklók karbantartása, járátása, zsírzása													évente
		2	kompenzátorok ellenőrzése mérésel										X			félévente
		3	gyűrűstér és zsompok tisztítása										X			évente
		4	acélszerkezetek ellenőrzése													évente
		5	korrozóvédelem ellenőrzése													évente
		6	CH-gáz jelzők felülvizsgálata	X												háromhavonta
		7	űszótető légző ellenőrzése													félévente
		8	vészszint kapcsoló felülvizsgálata													félévente
		9	szintmérő, sűrűségmérő, átlaghőmérő felülvizsgálata,													félévente
		10	palásthűtő rendszer felülvizsgálata													évente
		11	habvezetékek felülvizsgálata													évente
		12	gyűrűstér leűrtök ellenőrzése											X		félévente
		13	űszótető lábak ellenőrzése													évente
2.002 tartály		1	szerelevények, kardáncsuklók karbantartása, járátása, zsírzása													évente
		2	kompenzátorok ellenőrzése mérésel											X		félévente
		3	gyűrűstér és zsompok tisztítása											X		évente
		4	acélszerkezetek ellenőrzése													évente
		5	korrozóvédelem ellenőrzése													évente
		6	CH-gáz jelzők felülvizsgálata	X												háromhavonta
		7	űszótető légző ellenőrzése													félévente
		8	vészszint kapcsoló felülvizsgálata													félévente
		9	szintmérő, sűrűségmérő, átlaghőmérő felülvizsgálata,													félévente
		10	palásthűtő rendszer felülvizsgálata													évente
		11	habvezetékek felülvizsgálata													évente
		12	gyűrűstér leűrtök ellenőrzése												X	félévente





5.001 tartály	11	habvezetékek felülvizsgálata																	évente
	12	gyűrűstér leürítők ellenőrzése																	félévente
	13	űszótető lábak ellenőrzése																	évente
Szloptartályok és szerelvényei	1	szlop-tartályok kettőstér (szivárgás jelző rendszer) folyadékszintjének ellenőrzése, szükség esetén utántöltése																	félévente
	1	elzáró szerelvények (gömbcsapok, tolózárak, szelepek, pillangószelepek) ellenőrzése, karbantartása, működéspróba.																	félévente
Csővezetési rendszer és elzáró szerelvényei	2	szűrők, légleválasztók ellenőrzése, tisztítása																	félévente
	3	motoros hajtások ellenőrzése																	félévente
	4	oldható kötések tömítettségének ellenőrzése																	félévente
	5	csővezetési megfogások ellenőrzése																	évente
	6	készülékek folyadék és gáztömörtségének ellenőrzése																	évente
	7	külső korrózióvédelem (festés) ellenőrzése, javítása, ha szükséges																	évente
	8	biztonsági szelepek ellenőrzése, karbantartása, ha szükséges, nyomásérték beállítása. Beszabályozás 2012-ben esedékes!!!																	háromévente
	1	tömszelencék ellenőrzése kenőolaj ellenőrzése, utántöltése																	háromhavonta
Szivattyúk ellenőrzése	2	hajtómű, tengelykapcsoló szemrevételezéses ellenőrzése																	háromhavonta
	3	a gépkönyvben előírt egyéb feladatok végzése																	háromhavonta
	4	olajcsere elvégzése																	évente

vasúti töltő-lefejtő	15	vágányzáró sorompók, váltózárak, készülékszárak ellenőrzése	X	X	X	X	X	X	X	X	X	havonta
	16	vasúti pálya műszaki bemérése, nyomtáv-fekszíni-ívmagasság		X								évenle
	17	a vasúti pálya szerkezeti és műszaki állapotvizsgálata, dokumentálás		X								évenle
	18	biztonsági berendezések időszakos felülvizsgálata		X								évenle
	19	Kitérő vizsgélatok, mérések	X			X						háromhavonta
	20	útátjáró vizsgálat (II. csoportú) belső üzemi átjáró										háromhavonta
	21	lefejtő tömlők nyomáspróbája				X						évenle
	22	TRAK ellenőrzése, szervizelése				X						évenle
	23	külső korrózióvédelem (festés) ellenőrzése, javítása				X		1				évenle
	24	biztonsági szelepek lefúvató nyomásának ellenőrzése, karbantartása, ha szükséges, nyomásérték beállítása, dokumentálása (a következő beszabályozás 2012. évben esedékes)							X	X		háromévenle
Közüti tankautó töltő	1	az acélszerkezet balesetvédelmi szempontok szerinti ellenőrzése		X						X		félévenle
	2	szerelvények ellenőrzése, karbantartása		X						X		félévenle
	3	szűrők, gázleválasztók, stopszelepek, átfolyás mérők, csepegesmerítés csatlakozók ellenőrzése, javítása		X						X		félévenle
	4	adalekölő rendszer ellenőrzése, javítása		X						X		félévenle
	5	töltő tömlők nyomáspróbája				X						évenle

közúti tankautó töltő	6	külső korrózióvédelem (festés) ellenőrzése, javítása															évente
	7	biztonsági szelepek ellenőrzése, karbantartása, ha szükséges, nyomásérték beállítása (a következő beszabályozás 2012. évben esedékes)								X					X		háromévente
VRU, szénhidrogén gáz visszanyerő berendezés	1	külső korrózióvédelmi (festés) szemrevételezéses ellenőrzése, aszúkság szerinti javítása								X							évente
	2	biztonsági szelep lefűtató nyomásának (hatósági) ellenőrzése, karbantartása, ha szükséges, nyomásérték beállítása, dokumentálás (következő beszabályozás 2012. évben esedékes)													X	X	háromévente
Tűzvédelmi rendszer	1	habtároló tartályok és szerelevényeinek ellenőrzése	X							X	X	X	X	X	X		havonta
	2	tűzjelző rendszer ellenőrzése, tesztelése, automatikus oltásvezérlő rendszer felülvizsgálata								X		X				X	háromhavonta
	3	elzáró szerelevények ellenőrzése, karbantartása, működési próbák								X	X	X					háromhavonta
	4	kézi tűzoltó készülékek felülvizsgálata								X	X	X					háromhavonta
	5	a tűzvédelmi rendszer elzáró szerelevényeinek időszakos karbantartása, kenések, működési próbák elvégzése								X		X				X	háromhavonta
	6	tűzvíz vezetékek tömítő felületeinek ellenőrzése								X	X	X					háromhavonta
	7	habvezetékek tömítő felületeinek ellenőrzése								X	X	X				X	háromhavonta

Tűzvédelmi rendszer	8	tűzvíz szivattyúk tömszelencéinek ellenőrzése, beállítása		X		X			X			háromhavonta
	9	diesel motor üzemanyag ellátó rendszer ellenőrzése		X		X			X			háromhavonta
	10	tűzcsapok működéspróbája,		X						X		félévente
	11	tűzoltó vízforrások és tartozékaik ellenőrzése karbantartása		X						X		félévente
	12	palástlítő rendszer próbája fűvókák ellenőrzése		X								évente
	13	tűzcsapokon vízhozam mérés elvégzése		X								évente
	14	tűzvíz szivattyúk diesel motorjának olajcseréje, szervizelése		X								évente
	15	habszivattyúk és diesel motor olajcseréje, szervizelése		X								évente
	16	habkoncentrátum minőségi vizsgálata, dokumentálása		X								évente
	17	tűzoltótöltők nyomáspróbája		X								évente
	18	kézi tűzoltó készülékek felülvizsgálata, nyomáspróba								X		évente
	19	tűzi viztartály aligásodás elleni vegyszerezése		X								évente
	20	a tartályok tűzvédelmi rendszerének (hűtő és habrendszer) teljes felülvizsgálata a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet szerint (következő vizsgálat 2013. évben esedékes)										kétévente
Villamos és erőátviteli rendszer	1	a fűlesztő berendezések áramvezetői részének terhelés alatti hőmérséklet-mérése, infravörös hőmérséklet-mérővel		X								évente
	2	kapcsolók, sorkapcsok, működőtűz elemek, jelzőlámpák stb. ellenőrzése		X								évente

Villamos és erőátviteli rendszer	3	villamos motorok csapágynak terhelés alatti hőmérséklet-mérése, infravörös hőmérséklet-mérővel								X						évente
	4	kábelcsatlakozások ellenőrzése a motoroknál, tömítettség ellenőrzése								X						évente
	5	szerelvények működtető motorjainak ellenőrzése, vezetékbekötések vizsgálata								X						évente
	6	UPS szünetmentes áramforrás szétszerelése, inverter óe akkumulátorok tisztítása, akkumulátorok vizsgálata								X						évente
	7	nyomógombok, tiltókapcsolók ellenőrzése, tisztítása, vezetékbekötések vizsgálata								X						évente
	8	UPS túlélési próba, túlélési idő ellenőrzése								X						évente
	9	kábelfeliratok, kábelnyomvonalak, kábelcsatornák ellenőrzése, kábelszakadások felderítése javítása								X						évente
	10	villamos kisgépek, villamos készletszámok érintésvédelmi felülvizsgálata								X						évente
	11	a világítási hálózat felülvizsgálata (út, vasút, térvilágítás, szivattyúház), megvilágítás erősségének mérése (következő vizsgálat 2013. évben esedékes)														2 évente
	12	világítási kábelhálózat ellenőrzése (következő vizsgálat 2013. évben esedékes)														2 évente

Villamos és erőátviteli rendszer	13	lámpatestek tisztítása, tömítettség ellenőrzése, bekötések vizsgálata (következő vizsgálat 2013. évben esedékes)															2 évente
Műszerezés és irányítástechnikai rendszer	1	Folyamatos telefonos készenléti szolgálat biztosítása, lehetőleg azonnali szoftver tanácsadás, hibaelhárítás	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	folyamatos, havonta
	2	Az automatikus tűzoltó vezérlő és PLC, valamint megjelenítő PC felhasználói szoftverek karbantartása	X														folyamatos, félévenként
	3	Dohmann töltőrendszerhez kapcsolódó hardverek karbantartása benzin, gázolaj adalékoló rendszer hardverének karbantartása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	folyamatos
	4	a tartályokon lévő szintkapcsolók működési próbájának elvégzése	X														félévente
	5	a technológiai rendszer irányítástechnikai elemeinek nyomáskapcsolók, végálláskapcsolók, stb.) működés ellenőrzése, dokumentálása		X													évente
	6	Töltő-lefajtó rendszer reteszelemeinek (fődelés ellenőrző, túltöltés gátló, stb.) felülvizsgálata, dokumentálása.		X													félévente
	7	SZLOP-tartályok szívárgásjelző rendszerének műszeres ellenőrzése		X													félévente
Átfolyás mérők hitelesítése	1	A vasúti töltő-lefajtó, valamint a közúti töltőre beépített átfolyásmérők és a hozzátartozó számológépek (PT-100-as átlaghőmérővel együtt), darabonként	Megtörtént														évente

Sűrűségmérő eszközök	1	A csővezetékbe épített folyadék-sűrűségmérők hitelesítése. (következő beszabályozás 2012. évben esedékes)								X							évente
Belső üszótető tartály üszótető feletti légtér	1	A tartály üszótető tömítés leválasztási hatások (tömítés megfelelőség) vizsgálata (akkreditált szervezet bevonásával). (következő beszabályozás 2012. évben esedékes)									X						évente
Számítógépes készletnyilvántartó rendszer	1	Havi készletét (átalánydíjas szolgálat)	X							X	X	X	X	X	X	X	havonta
	2	Információtechnológiai és irányítástechnikai rendszer karbantartása								X							évente
	3	Telepi irányítástechnikai rendszerek tesztelése, reteszpróbája								X							évente
Tartályszintmérő hitelesítés	1	A tartályszintmérők OMH hitelesítése, illesztése a tartályszinthez (következő vizsgálat 2012 évben esedékes)	megtörtént														2 évente
Villamos szabványossági, villámvédelmi, érintésvédelmi felülvizsgálatok, ellenőrző mérések	1	erősáramú villamos berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálata "EBF" (következő vizsgálat 2013. évben esedékes)															háromévente
	2	erősáramú villamos berendezések időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata "EV" (következő vizsgálat 2013. évben esedékes)															háromévente
	3	villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata "VV" (következő vizsgálat 2013. évben esedékes)															háromévente

Villamos szabványossági, villámvédelmi, érintésvédelmi felülvizsgálatok, ellenőrző mérések	4	Villamos kisgépek, villamos kéziszerszámok érintésvédelmi felülvizsgálata		X							évente
	5	Informatikai és irodai erőáramú villamos berendezések érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata "ÉV" (következő felülvizsgálat 2012. évben esedékes)		X							háromevente
	6	Informatikai és irodai erőáramú villamos berendezések szabványossági felülvizsgálata "EBF" (következő felülvizsgálat 2015. évben esedékes)									hatévente
Terület karbantartás	1	A fűvesített terület, és a kapcsolódó külterület karbantartása (fűnyírás, elszállítás, locsolás)	X	X	X	X					3 hetente
	2	Utak, térburkozatok ellenőrzése (felfagyás, vízkárok) szükség esetén javítások elvégzése, téli időszakban hó és jégmentesítés elvégzése szükség szerint		X	X				X	X	szükség szerint
	3	Disznóvénnyek gondozása, szükség szerint pótlása, bokrok, rózsák metszése, permetezése szükség szerint.	X		X			X			évente 3 alkalommal
	5	A betonozott területeken a dilatációs hézagok, járdák, murával felszórt területek (csőszív alatti terület) fűmentesítése, gyomirtása, az iparvágányok gyomirtozása		X				X			évente 2 alkalommal
	1	Gázkészülékek (kazánok) felülvizsgálata		X							évente
Épületek karbantartása	2	Tetőszerkezeti és héjazati ellenőrzések, szükség szerint kisebb javítások elvégzése		X							évente, ill. szükség szerint

Épületek karbantartása	3	Külső - belső íestési, mázolás munkák szükség szerinti elvégzése								X						évente, ill. szükség szerint
	4	Víz, gáz, csatornarendszer (épületen belül) ellenőrzése, javítása								X						évente, ill. szükség szerint
	5	Nyílászáró szerkezetek ellenőrzése, szükség szerinti után állítása								X						évente, ill. szükség szerint
	6	Szaniterek vízióműködésének és szennyvízelvezetésének ellenőrzése, tömítetlenségek megszüntetése								X						évente, ill. szükség szerint
	7	Laborszellőztető rendszer ellenőrzése, szükség szerinti javítása								X						évente, ill. szükség szerint
	8	Padlóburkolatok (hideg-meleg) ellenőrzése javítása								X						évente, ill. szükség szerint
Felületi csapadékrendszer karbantartása	1	Csapadékelvezető árkok tisztítása, karbantartása								X						évente 2 alkalommal
Olajos csapadék rendszer, olajleválasztó karbantartása, tisztítása	1	Olajos csapadékvíz kezelő-tisztító rendszerek felügyelete, karbantartása, negyedévenkénti felülvizsgálata, a vizsgálatokról jegyzőkönyv készítése								X						háromhavonta
	2	olajos csapadékvíz kezelő rendszerben képződött (lefolyózt) veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása									X					évente
Talajvíz monitoring rendszer karbantartása	1	műszerek ellenőrzése, karbantartása								X						félévente

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

Hordozható gázkoncentráció mérő készülékek kalibrálása, ellenőrzése	1	Draeger X-am, 3db		X		X		X	háromhavonta
	2	MSA Orion Plusz, 1 db		X		X		X	háromhavonta
Emelőgép (targonca) vizsgálata	1	szerkezeti és fővizsgálat, valamint a szükséges javítások, karbantartások elvégzése, dokumentálása		X		X		X	háromhavonta
	2	emelőgép biztonságtechnikai felülvizsgálata, szükséges javítások elvégzése, dokumentálása		X					évente
Rágcsálóirtás	1	Rágcsálóirtás elvégzése, csapdák, irtószerek kihelyezése		X		X		X	háromhavonta
	2	Kültéri csapdák kihelyezése, utántöltése		X		X		X	háromhavonta

azonosító	ssz.	berendezés és művelet leírása	máj	jun	júl	aug	szept	okt	nov	dec	gyakoriság / ciklus
20.001 tartály	1	szervélynyek, kardáncsuklók karbantartása, járátása, zsírzása		X							évente
	2	kompensátorok ellenőrzése méréssel		X				X			félévente
	3	gyűrűstér és zsompok tisztítása		X							évente
	4	acélszerkezetek ellenőrzése		X							évente
	5	korrozívvédelem ellenőrzése		X							évente
	6	CH-gáz jelzők felülvizsgálata	X			X			X		háromhavonta
	7	űszótető légző ellenőrzése		X					X		félévente
	8	vészszint kapcsoló felülvizsgálata		X					X		félévente
	9	szintmérő, sűrűségmérő, átlaghőmérő felülvizsgálata,		X					X		félévente
	10	palásthűtő rendszer felülvizsgálata		X							évente
	11	habvezetők felülvizsgálata		X							évente
	12	gyűrűstér leütők ellenőrzése		X					X		félévente
	13	űszótető lábak ellenőrzése		X							évente
20.002 tartály	1	szervélynyek, kardáncsuklók karbantartása, járátása, zsírzása		X							évente
	2	kompensátorok ellenőrzése méréssel		X				X			félévente
	3	gyűrűstér és zsompok tisztítása		X							évente
	4	acélszerkezetek ellenőrzése		X							évente
	5	korrozívvédelem ellenőrzése		X							évente
	6	CH-gáz jelzők felülvizsgálata	X			X			X		háromhavonta
	7	űszótető légző ellenőrzése		X					X		félévente
	8	vészszint kapcsoló felülvizsgálata		X					X		félévente
	9	szintmérő, sűrűségmérő, átlaghőmérő felülvizsgálata,		X					X		félévente

20.004 tartály	10	palásthűtő rendszer felülvizsgálata								X							évente
	11	habvezetékek felülvizsgálata								X							évente
	12	gyűrűstér leürítők ellenőrzése								X						X	félévente
	13	úszótető láta ellenőrzése								X							évente
20.005 tartály	1	szerelevények, kardáncsuklók karbantartása, járátása, zsírzása								X							évente
	2	kompensátorok ellenőrzése méréssel								X					X		félévente
	3	gyűrűstér és zsompok tisztítása								X							évente
	4	acélszerkezetek ellenőrzése								X							évente
	5	korrozóvédelem ellenőrzése								X							évente
	6	CH-gáz jelzők felülvizsgálata	X													X	háromhavonta
	7	vészszint kapcsoló felülvizsgálata								X						X	félévente
	8	szintmérő, sűrűségmérő, átlaghőmérő felülvizsgálata,								X						X	félévente
	9	palásthűtő rendszer felülvizsgálata								X							évente
	10	habvezetékek felülvizsgálata								X							évente
	11	gyűrűstér leürítők ellenőrzése								X						X	félévente
20.006 tartály	1	szerelevények, kardáncsuklók karbantartása, járátása, zsírzása								X							évente
	2	kompensátorok ellenőrzése méréssel								X					X		félévente
	3	gyűrűstér és zsompok tisztítása								X							évente
	4	acélszerkezetek ellenőrzése								X							évente
	5	korrozóvédelem ellenőrzése								X							évente
	6	CH-gáz jelzők felülvizsgálata	X													X	háromhavonta
	7	vészszint kapcsoló felülvizsgálata								X						X	félévente
	8	szintmérő, sűrűségmérő, átlaghőmérő felülvizsgálata,								X						X	félévente
	9	palásthűtő rendszer felülvizsgálata								X							évente

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

2.002 tartály	10	palásthűtő rendszer felülvizsgálata							X					évente
	11	habvezetékek felülvizsgálata							X					évente
	12	gyűrűstér leűrtők ellenőrzése							X			X		félévente
	13	úszótető lábak ellenőrzése							X					évente
2.003 tartály	1	szervélynek, kardáncsuklók karbantartása, járatása, zsírzása							X					évente
	2	kompenzátorok ellenőrzése méréssel							X			X		félévente
	3	gyűrűstér és zsompok tisztítása							X					évente
	4	acélszerkezetek ellenőrzése							X					évente
	5	korrozóvédelem ellenőrzése							X					évente
	6	CH-gáz jelzők felülvizsgálata	X								X			háromhavonta
	7	úszótető légző ellenőrzése							X			X		félévente
	8	vészszint kapcsoló felülvizsgálata							X			X		félévente
	9	szintmérő, sűrűségmérő, átlaghőmérő felülvizsgálata,							X					félévente
	10	palásthűtő rendszer felülvizsgálata							X					évente
Szloptartályok és szervélyek	11	habvezetékek felülvizsgálata							X					évente
	12	gyűrűstér leűrtők ellenőrzése							X			X		félévente
	13	úszótető lábak ellenőrzése							X					évente
	1	szlop-tartályok kettőstér (szívágás jelző rendszer) folyadékszintjének ellenőrzése, szükség esetén utántöltése							X			X		félévente
Csővezetési rendszer és elzáró szervélyek	1	elzáró szervélynek (gömbcsapok, tolózárak, szelepek, pillangószelepek) ellenőrzése, karbantartása, működéspróbája							X			X		félévente
	2	szűrők, légválasztók ellenőrzése, tisztítása							X			X		félévente
	3	motoros hajtások ellenőrzése							X			X		félévente

Vasúti töltő-lefejtő											
6	szűrők ellenőrzése, tisztítása										félévente
7	gőzkarok és mozgató mechanika ellenőrzése									X	félévente
8	légtelenítő tartályok és szerelvények ellenőrzése									X	félévente
9	gázlevezasztók, stopszelepek, átfolyás mérők ellenőrzése									X	félévente
10	lefejtő tömlők mechanikai hatásokkal szembeni ellenőrzése, forgocsukok, tomatarto ellenőrzése									X	félévente
11	gőzelvezető csatlakozó fej tömítő felület ellenőrzése									X	félévente
12	vasúti pálya (iparvágány) ellenőrzése, sínrogzító után húzása, javítása, gyomirtás									X	félévente
13	váltók kenése	X						X	X	X	havonta
14	vágányok, kitérők vágánygondozói bejárása, napló vezetése	X						X	X	X	havonta
15	vágányzáró sorompók, váltózárak, készülékszárak ellenőrzése	X						X	X	X	havonta
16	vasúti pálya műszaki bemérése, nyomtáv-fekszint-ivmagasság										évente
17	a vasúti pálya szerkezeti és műszaki állapotvizsgálata, dokumentálás									X	évente
18	biztonsági berendezések időszakos felülvizsgálata									X	évente
19	Kitérő vizsgálatok, mérések							X		X	háromhavonta
20	útátjáró vizsgálat (II. csoportú) belső üzemi átjáró							X		X	háromhavonta
21	lefejtő tömlők nyomáspróbája							X			évente

Vasúti töltő-lefejtő	22	TRAK ellenőrzése, szervizelése								X						évente
	23	külső korrózióvédelem (festés) ellenőrzése, javítása								X						évente
	24	biztonsági szelepek lefúvató nyomásának ellenőrzése, karbantartása, ha szükséges, nyomásérték beállítása, dokumentálása (a következő beszabályozás 2012. évben esedékes)										X	X			háromévente
	1	az acélszerkezet balesetvédelmi szempontok szerinti ellenőrzése								X						félévente
Közúti tankautó töltő	2	szerelvények ellenőrzése, karbantartása								X			X			félévente
	3	szűrők, gázleválasztók, stopszelepek, átfolyás mérők, csepegésmentes csatlakozók ellenőrzése, javítása								X			X			félévente
	4	adalekölő rendszer ellenőrzése, javítása								X			X			félévente
	5	töltő tömlők nyomáspróbája									X					évente
	6	külső korrózióvédelem (festés) ellenőrzése, javítása								X						évente
	7	biztonsági szelepek ellenőrzése, karbantartása, ha szükséges, nyomásérték beállítása (a következő beszabályozás 2012. évben esedékes)											X	X		háromévente
VRU, szénhidrogén gőz visszanyerő berendezés	1	külső korrózióvédelmi (festés) szemrevételezéses ellenőrzése, szükség szerinti javítása								X						évente

Tűzvédelmi rendszer	13	tűzcsapokon vízhozam mérés elvégzése														X						évente
	14	tűzivíz szivattyúk diesel motorjainak olajcseréje, szervizelése														X						évente
	15	habszivattyúk és diesel motor olajcseréje, szervizelése														X						évente
	16	habkoncentrátum minőségi vizsgálata, dokumentálása														X						évente
	17	tűzoltótömlők nyomáspróbája														X						évente
	18	kézi tűzoltó készülékek felülvizsgálata, nyomáspróba																X				évente
	19	tűzi viztartály alagsorodás elleni vegyszerezése														X						évente
	20	a tartályok tűzvédelmi rendszerének (hűtő és habrendszer) teljes felülvizsgálata a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet szerint (következő vizsgálat 2013. évben esedékes)																				kétévente
	1	a fűlesztő berendezések áramvezetői részének terhelés alatti hőmérséklet-mérése, infravörös hőmérséklet-mérővel														X						évente
	2	kapcsolók, sorkapcsok, működtető elemek, jelzőlámpák stb. ellenőrzése														X						évente
Villamos és erőátviteli rendszer	3	villamos motorok csapágyainak terhelés alatti hőmérséklet-mérése, infravörös hőmérséklet-mérővel														X						évente
	4	kábelcsatlakozások ellenőrzése a motoroknál, tömítettség ellenőrzése														X						évente
	5	szerelvények működtető motorjainak ellenőrzése, vezeték bekötések vizsgálata														X						évente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Villamos és erőátviteli rendszer	6	UPS szünetmentes áramforrás szétszerelése, inverter és akkumulátorok tisztítása, akkumulátorok vizsgálata									X									évente
	7	nyomógombok, tiltókapszók ellenőrzése, tisztítása, vezetékbecőések vizsgálata									X									évente
	8	UPS túléleési próba, túléleési idő ellenőrzése									X									évente
	9	kábelfelrakatok, kábelnyomvonalak, kábelcsatornák ellenőrzése, kábelszakadások felderítése javítása									X									évente
	10	villamos kisgépek, villamos kéziszerszámok érintésvédelmi felülvizsgálata									X									évente
	11	a világítási hálózat felülvizsgálata (út, vasút, térvilágítás, szivattyúház), megvilágítás erősségének mérése (következő vizsgálat 2013. évben esedékes)																		2 évente
	12	világítási kábelhálózat ellenőrzése (következő vizsgálat 2013. évben esedékes)																		2 évente
	13	lámpatestek tisztítása, tömítettség ellenőrzése, bekötések vizsgálata (következő vizsgálat 2013. évben esedékes)																		2 évente
	14	erősáramú berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata (következő vizsgálat 2013. évben esedékes)																		3 évente

Műszerezés és irányítástechnikai rendszer	1	Rendelkezésre állási díj															havonta
	2	Folyamatos telefonos készenléti szolgálat biztosítása, lehetőleg azonnali szoftver tanácsadás, hibaelhárítás	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	folyamatos, havonta
	3	Az automatikus tüztűzoltás vezérlő és PLC, valamint megjelenítő PC felhasználói szoftverek karbantartása					X							X			folyamatos, félévenként
	4	Dohmann töltőrendszerhez kapcsolódó hardverek karbantartása benzin, gázolaj adalékoló rendszer hardverének karbantartása	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	folyamatos
	5	a tartályokon lévő szintkapcsolók működési próbájának elvégzése					X							X			félévente
	6	a technológiai rendszer irányítástechnikai elemeinek nyomáskapcsolók, végálláskapcsolók, stb.) működés ellenőrzése, dokumentálása					X										évente
	7	Töltő-lefejtő rendszer reteszelemeinek (földelés ellenőrző, töltítés gátló, stb.) felülvizsgálata, dokumentálása.					X										évente
	8	SZLOP-tartályok szívárgásjelző rendszerének műszeres ellenőrzése					X							X			félévente
Átfolyás mérők hitelesítése	1	A vasúti töltő-lefejtő, valamint a közúti töltőre beépített átfolyásmérők és a hozzátartozó számítóművek (PT-100-as átlaghőmérővel együtt) . daratonként											X				évente

12

Sűrűségmérő eszközök	1	A csővezetékekbe épített folyadék-sűrűségmérők hitelesítése. (következő beszabályozás 2012. évben esedékes)		X									évente
Belső úszótétős tartály úszótétő feletti légtér	1	A tartály úszótétő tömítés leválasztási hatások (tömítés megfelelőség) vizsgálata (akkreditált szervezet bevonásával). (következő beszabályozás 2012. évben esedékes)									X		évente
Számítógépes készletnyilvántartó rendszer	1	Havi készzenlét (átalánydíjas szolgálat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	havonta
	2	Információtechnológiai és irányítástechnikai rendszer karbantartása		X									évente
	3	Telepi irányítástechnikai rendszerek tesztelése, reteszpróbája		X									évente
Tartályszintmérő hitelesítés	1	A tartályszintmérők OMH hitelesítése, illesztése a tartályszinthez (következő vizsgálat 2012 évben esedékes)	Megtörtén:										2 évente
Villamos szabványossági, villámvédelmi, érintésvédelmi felülvizsgálatok, ellenőrző mérések	1	erősáramú berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata (következő vizsgálat 2013. évben esedékes)											3 évente
	2	Villamos kisgépek, villamos kéziszerszámok érintésvédelmi felülvizsgálata		X									évente

Épületek karbantartása	6	Szaniterek vízióműködésének és szennyvízelvezetésének ellenőrzése, tömítetlenségek megszüntetése							X					évente, ill. szükség szerint
	7	Laborszellőztető rendszer ellenőrzése, szükség szerinti javítása							X					évente, ill. szükség szerint
	8	Padióburkolatok (hideg-meleg) ellenőrzése javítása							X					évente, ill. szükség szerint
Felszíni csapadérendszer karbantartása	1	Csapadékelvezető árkok tisztítása, karbantartása							X					évente 2 alkalommal
	1	Olajos csapadékvíz kezelő-tisztító rendszerek felügyelete, karbantartása, negyedévenkénti felülvizsgálata, a vizsgálatokról jegyzőkönyv készítése	X											háromhavonta
	2	olajos csapadékvíz kezelő rendszerben képződött (lefolyózt) veszélyes hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása							X					évente
Talajvíz monitoring rendszer karbantartása	1	műszerek ellenőrzése, karbantartása							X					félévente
	1	Draeger X-am, 3db							X					háromhavonta
Hordozható gázkoncentrációs mérő készülékek kalibrálása, ellenőrzése	2	MSA Orion Plusz, 1 db							X					háromhavonta
	1	szervezeti és fővizsgálat, valamint a szükséges javítások, karbantartások elvégzése, dokumentálása							X					háromhavonta

Emelőgép (targonca) vizsgálata	2	emelőgép biztonságtechnikai felülvizsgálata, szükséges javítások elvégzése, dokumentálása		X									évente
Rágcsálórítás	1	Rágcsálórítás elvégzése, csapcák, irtószerek kihelyezése	X			X				X			háromhavonta
	2	Kültéri csapdák kihelyezése, utántöltése	X			X				X			háromhavonta

Uv...
H/L

JZ

azonosító	ssz	berendezés és művelet leírása	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	gyakoriság / ciklus
20.001 tartály	1	szervélyvek, kardáncsuklók karbantartása, járátása, zsírzása		X							évente
	2	kompenzátorok ellenőrzése méréssel		X				X			félévente
	3	gyűrűstér és zsompok tisztítása		X							évente
	4	acélszerkezetek ellenőrzése		X							évente
	5	korrozóvédelem ellenőrzése		X							évente
	6	CH-gáz jelzők felülvizsgálata	X			X			X		háromhavonta
	7	úszótető légző ellenőrzése		X					X		félévente
	8	vészszint kapcsoló felülvizsgálata		X					X		félévente
	9	ENRAF szintmérő, sűrűségmérő, átlaghőmérő felülvizsgálata,		X					X		félévente
	10	palástthűtő rendszer felülvizsgálata		X							évente
	11	habvezetékek felülvizsgálata		X							évente
	12	gyűrűstér leürítők ellenőrzése		X					X		félévente
	13	úszótető lábak ellenőrzése		X							évente
20.002 tartály	1	szervélyvek, kardáncsuklók karbantartása, járátása, zsírzása		X							évente
	2	kompenzátorok ellenőrzése méréssel		X				X			félévente
	3	gyűrűstér és zsompok tisztítása		X							évente
	4	acélszerkezetek ellenőrzése		X							évente
	5	korrozóvédelem ellenőrzése		X							évente
	6	CH-gáz jelzők felülvizsgálata	X			X			X		háromhavonta
	7	úszótető légző ellenőrzése		X					X		félévente
	8	vészszint kapcsoló felülvizsgálata		X					X		félévente
	9	ENRAF szintmérő, sűrűségmérő, átlaghőmérő felülvizsgálata,		X					X		félévente

20.002 tartály	10	palásthűtő rendszer felülvizsgálata								X						évente
	11	habvezetékek felülvizsgálata								X						évente
	12	gyűrűstér leürítők ellenőrzése								X					X	félévente
	13	úszótető labak ellenőrzése								X						évente
20.003 tartály	1	szerelevények, kardáncsuklók karbantartása, járattása, zsírzása								X						évente
	2	kompenzátorok ellenőrzése méréssel								X			X			félévente
	3	gyűrűstér és zsompok tisztítása								X						évente
	4	acélszerkezetek ellenőrzése								X						évente
	5	korrózióvédelem ellenőrzése								X						évente
	6	CH-gőz jelzők felülvizsgálata														háromhavonta
	7	vészszint kapcsoló felülvizsgálata								X					X	félévente
	8	ENRAF szintmérő, sűrűségmérő, átlaghőmérő felülvizsgálata,								X					X	félévente
	9	palásthűtő rendszer felülvizsgálata								X						évente
	10	habvezetékek felülvizsgálata								X						évente
20.004 tartály	11	gyűrűstér leürítők ellenőrzése								X					X	félévente
	1	szerelevények, kardáncsuklók karbantartása, járattása, zsírzása								X						évente
	2	kompenzátorok ellenőrzése méréssel								X						félévente
	3	gyűrűstér és zsompok tisztítása								X						évente
	4	acélszerkezetek ellenőrzése								X						évente
	5	korrózióvédelem ellenőrzése								X						évente
	6	CH-gőz jelzők felülvizsgálata										X			X	háromhavonta
	7	úszótető légző ellenőrzése								X					X	félévente
	8	vészszint kapcsoló felülvizsgálata								X					X	félévente
	9	ENRAF szintmérő, sűrűségmérő, átlaghőmérő felülvizsgálata,								X					X	félévente
20.004 tartály	10	palásthűtő rendszer felülvizsgálata								X						évente

Tűzvédelmi rendszer	8	tűzvíz szivattyúk tömszelencéinek ellenőrzése, beállítása		X				X			X	háromhavonta
	9	diesel motor üzemanyag ellátó rendszer ellenőrzése		X				X			X	háromhavonta
	10	tűzcsapok működéspróbája,		X								félévente
	11	tűzoltó vízforrások és tartozékaik ellenőrzése, karbantartása		X								félévente
	12	palásthűtő rendszer próbája, fűvókák ellenőrzése		X								évente
	13	tűzcsapokon vízhozam mérés elvégzése		X								évente
	14	tűzvíz szivattyúk diesel motorjainak olajcseréje, szervizelése		X								évente
	15	habszivattyúk és diesel motor olajcseréje, szervizelése		X								évente
	16	habkoncentrátum minőségi vizsgálata, dokumentálása		X								évente
	17	tűzoltótöltők nyomáspróbája		X								évente
	18	kézi tűzoltó készülékek felülvizsgálata, nyomáspróba								X		évente
	19	tűzi viztartály algásodás elleni vegyszerezése		X								évente
	20	a tartályok tűzvédelmi rendszerének (hűtő és habrendszer) teljes felülvizsgálata a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet szerint (következő vizsgálat 2013. évben esedékes)										kétévente
Villamos és erőátviteli rendszer	1	a fűelosztó berendezések áramvezetői részének terhelés alatti hőmérséklet-mérése, infravörös hőmérséklet-mérővel		X								évente
	2	kapcsolók, sokkapcsok, működőtető elemek, jelzőlámpák stb. ellenőrzése		X								évente

Handwritten signature

Handwritten signature

Villamos és erőátviteli rendszer	3	villamos motorok csapágynak terhelés alatti hőmérséklet-mérése, infravörös hőmérséklet-mérővel	X									évente
	4	kábelcsatlakozások ellenőrzése a motoroknál, tömítettség ellenőrzése	X									évente
	5	szerelevények működtető motorjainak ellenőrzése, vezetékbekötések vizsgálata	X									évente
	6	UPS szünetmentes áramforrás szélszerelése, inverter és akkumulátorok tisztítása, akkumulátorok vizsgálata	X									évente
	7	nyomógombok, tiltókapcsolók ellenőrzése, tisztítása, vezetékbekötések vizsgálata	X									évente
	8	UPS túlélési próba, túlélési idő ellenőrzése	X									évente
	9	kábelfeliratok, kábelnyomvonalak, kábelcsatlomák ellenőrzése, kábelszakadások felderítése javítása	X									évente
	10	villamos kisgépek, villamos kéziszerszámok érintésvédelmi felülvizsgálata	X									évente
	11	a világítási hálózat felülvizsgálata (út, vasút, térvilágítás, szivattyúház), megvilágítás erősségének mérése (következő vizsgálat 2012. évben esadékes)	X									2 évente
	12	világítási kábelhálózat ellenőrzése (következő vizsgálat 2012. évben esadékes)	X									2 évente
	13	lámpatestek tisztítása, tömítettség ellenőrzése, bekötések vizsgálata (következő vizsgálat 2012. évben esadékes)	X									2 évente

Műszerezés és irányítástechnikai rendszer	1	Folyamatos telefonos készenléti szolgálat biztosítása, lehetőleg azonnali szoftver tanácsadás, hibaelhárítás	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	folyamatos, havonta
	2	Az automatikus tüztűzoltás vezérlő és PLC, valamint megjelenítő PC felhasználói szoftverek karbantartása		X									X		folyamatos, félévenként
	3	Dohmann töltőrendszerhez kapcsolódó hardverek karbantartása benzin, gázolaj adalékoló rendszer hardverének karbantartása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	folyamatos
	4	a tartályokon lévő szintkapcsolók működési próbájának elvégzése		X									X		félévente
	5	a technológiai rendszer irányítástechnikai elemeinek nyomáskapcsolók, végálláskapcsolók, stb.) működés ellenőrzése, dokumentálása		X											évente
	6	Töltő-lefejtő rendszer releszelemeinek (földelés ellenőrző, töltőtűz gátló, stb.) felülvizsgálata, dokumentálása.		X									X		félévente
	7	SZLOP-tartályok szivárgásjelző rendszerének műszeres ellenőrzése		X									X		félévente
Számítógépes készletnyilvántartó rendszer	1	Havi készenléti (átalánydíjas szolgálat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	havonta
	2	Információtechnológiai és irányítástechnikai rendszer karbantartása		X											évente
	3	Telepi irányítástechnikai rendszerek tesztelése, releszprobája		X											évente
Tartályszintmérő hitelesítés	1	A tartályszintmérők OMH hitelesítése, illesztése a tartályszinthez (következő vizsgálat 2012 évben esedékes)		X											2 évente




VRU, szénhidrogén gőz visszanyerő berendezés	1	külső korrózióvédelmi (festés) szemrevételezéses ellenőrzése, szükség szerinti javítása							X					évente
	2	biztonsági szelep lefűtő nyomásának (hatósági) ellenőrzése, karbantartása, ha szükséges, nyomásérték beállítása, dokumentálás (következő beszabályozás 2012. évben esedékes)								X	X			3 évente
Villamos szabványossági, villámvédelmi, érintésvédelmi felülvizsgálatok, ellenőrző mérések	1	erőáramú villamos berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálata "EBF" (következő vizsgálat 2013. évben esedékes)												háromévente
	2	erőáramú villamos berendezések időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata "ÉV" (következő vizsgálat 2013. évben esedékes)												háromévente
	3	villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata "VV" (következő vizsgálat 2013. évben esedékes)												háromévente
	4	Villamos kisgépek, villamos kéziszerszámok érintésvédelmi felülvizsgálata							X					évente
	5	Informatikai és irodai erőáramú villamos berendezések érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata "ÉV" (következő felülvizsgálat 2012. évben esedékes)									X			háromévente
	6	Informatikai és irodai erőáramú villamos berendezések szabványossági felülvizsgálata "EBF" (következő felülvizsgálat 2012. évben esedékes)										X		hatévente

Belső üszótetős tartály üszótetős feletti légtér	1	A tartály üszóelő tömítés leválasztási hatásfok (tömítés megfelelés) vizsgálata (akkreditált szervezet bevonásával). (következő beszabályozás 2012. évben esedékes)							X			évente
Légzőkészülékek	1	sűrített levegős komplett légzőkészülék időszakos kalibrálása, ellenőrzése.	X						X			félévente
Terület karbantartás	1	A fűvesített terület karbantartása (fűnyírás, elszállítás)	X	X	X	X						3 hetente
	2	Utak, térburkolatok ellenőrzése (felfagyás, vizkarak) szükséges kiszívások elvégzése, téli időszakban hó és jégmentesítés elvégzése szükség szerint							X	X		szükség szerint
	3	Dísznövények gondozása, szükség szerint pótlása, bokrok, rózsák metszése, permetezése szükség szerint.	X		X			X				évente 3 alkalommal
	4	Téli időszakban hó és jégmentesítés, csúszásmentesítés szükség szerint										szükség szerint
	5	A betonozott területeken a dilatációs hézagok, járdák, közlekedő utak, murvánval felszórt területek (pl. technológia tér) gyomtalanítása, gyomirtása	X					X				évente 2 alkalommal
Felszíni csapadérendszer karbantartása	1	Csapadékelvezető árkok tisztítása, karbantartása	X					X				évente 2 alkalommal
Olajos csapadék rendszer, olajleválasztó karbantartása, tisztítása	1	Olajos csapadékvíz kezelő-tisztító rendszer felügyelete, karbantartása, negyedévenkénti felülvizsgálata, a vizsgálatokról jegyzőkönyv készítése	X					X			X	háromhavonta

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Olajos csapadék rendszer, olajleválasztó karbantartása, tisztítása	2	olajos csapadékvíz kezelő rendszerben képződött (lefolyózt) veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása		X								évente
	1	MSA Orion Plusz, 1 db		X					X			háromhavonta
Hordozható gázkoncentráció mérő készülékek kalibrálása, ellenőrzése	2	Altair 4x Matán, 2 db		X					X			háromhavonta
	1	szerkezeti és fővizsgálat, valamint a szükséges javítások, karbantartások elvégzése, dokumentálása							X			félévente
Emelőgép (targonca) vizsgálata	2	emelőgép biztonságtechnikai felülvizsgálata, szükséges javítások elvégzése, dokumentálása							X			évente
	1	Rágcsálóirtás elvégzése, csapdák, irtószerek kihelyezése	X						X			háromhavonta
Rágcsálóirtás	2	Külső csapdák kihelyezése, utántöltése	X						X			háromhavonta

sz.	berendezés és művellet leírása	máj	jun	júl	aug	szept	okt	nov	dec	gyakoriság / ciklus
1	eseti javítások elvégzése, illetve a kivitelezők által elvégzett munkák átvétele a Megrendelő rendelkezése szerint		X			X		X		3 havonta
2	tartályok, csővezetékek, szerelvények szemrevételezéssel történő ellenőrzése, működési próbák elvégzése.		X			X		X		3 havonta
3	tűzvédelmi rendszer szerelvényeinek ellenőrzése.		X			X		X		3 havonta
4	a tartályok aktív korrózió védelmének ellenőrzése, anódok potenciál mérése.		X			X		X		3 havonta

sz.	berendezés és művelet leírása	máj	jun	júl	aug	szept	okt	nov	dec	gyakoriság / ciklus
1	eseti javítások elvégzése, illetve a kivitelezők által elvégzett munkák átvétele a Megrendelő rendelkezése szerint.	X				X		X		3 havonta
2	tartályok, csővezetékek, szerelvények szemrevételezéssel történő ellenőrzése, működési próbák elvégzése.	X				X		X		3 havonta
3	tűzvédelmi rendszer szerelvényeinek ellenőrzése.	X				X		X		3 havonta
4	a tartályok aktív korrózió védelmének ellenőrzése, anódok potenciál mérése.	X				X		X		3 havonta

ESETI KARBANTARTÁSI REZSI ÓRADÍJAK

sorszám	Munkanem	nettó vállalási ár (HUF)
1.	Hegesztő szakmunkás	5.800
2.	Csőszerelő szakmunkás	5.500
3.	Lakatos szakmunkás	5.800
4.	Szerelvény/Berendezés szerelő szakmunkás	5.500
5.	Erősáramú szakmunkás	5.500
6.	Gyengeáramú szakmunkás	5.500
7.	Helyreállító kőműves	5.200
8.	Segédmunkás	3.400
9.	Mérnök óradíj	18.800
10.	Informatikus	18.800
11.	Kiszállási díj, gépkocsi (Ft/gk/km)	170
12.	Kiszállási díj, személy (Ft/fő/óra)	3.400

EBK SZABÁLYZAT

Az OPAL Zrt. telephelyein történő vállalkozói munkavégzés egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi követelményei

Az OPAL Zrt. (a továbbiakban: OPAL Zrt.) telephelyein a létesítményeinek fokozottan tűz- és robbanásveszélyes jellegéből adódóan, valamint a társaság egészségvédelem, biztonság és környezetvédelem iránti elkötelezettségéből következően a szerződés kötő (a továbbiakban: Szerződéskötő) köteles betartani, illetve a munkavállalóival és alvállalkozóival kötelezően betartatni a következő EBK követelményeket:

1. A belépésre, közlekedésre és benttartózkodásra vonatkozó általános szabályok

- 1.1. Az OPAL Zrt. telephelyeinek területére belépni, ott tartózkodni csak „BELÉPÉSI ENGEDÉLY” birtokában lehet. A gépjárművel történő behajtáshoz előzetesen engedélyt kell kérni.
- 1.2. Munkaterületre történő első felvonulás előtt legalább három nappal a Szerződéskötő illetékes vezetője köteles az OPAL Zrt. műszaki igazgatóját vagy az erre kijelölt személyt felkeresni a rendszerttel kapcsolatos tennivalók (belépők, gépjármű használat, anyag és eszköz be-, illetve kiszállítás stb.) megbeszélése céljából. A megbeszélésről indokolt esetben (összetett munka, nagy létszámú munkavégző) feljegyzés készül, amelyet az érintett felek a felvonulás előtt megkapnak.
- 1.3. A telephelyre behajtani csak olyan gépjárművel szabad, amelyben megfelelő oltóképeségű, ellenőrzött kézi tűzoltó készülék van elhelyezve. (Személygépkocsiban: 1 db 1 kg tömegű, tehergépkocsiban 3500 kg-ig 1 db 3 kg tömegű, tehergépkocsiban 3500 kg felett 1 db 6 kg tömegű ABC tűzoltókészülék)
- 1.4. A telephely egész területén érvényesek a KRESZ előírásai azzal a kiegészítéssel, hogy a megengedett maximális sebesség 30 km/óra és a közlekedési utakon várakozni TILOS.
- 1.5. A munkaterületet megközelíteni a legcélszerűbb, legrövidebb útvonalon szabad. A munkavégzés megkezdéséig a gépjárművel a kijelölt parkolóknak kell várakozni. A lezárt üzemi területre gépjárművel csak a munkavégzési engedélyben meghatározottak szerint lehet behajtani.
- 1.6. A telephely egész területén a dohányzás és a tüzgújtó eszközök használata, tüzgújtó eszközök a kijelölt tartózkodó térből való kivitele a munkaterületre TILOS, kivétel: a dohányzásra kijelölt helyen és a tűzveszéllyel járó munka végzésére kiadott engedélyben meghatározott feltételek mellett, és helyen.

- 1.7. A telephely üzemi területén tartózkodók számára kötelező a védősisak, a védőszemüveg (a védőszemüveget a munkavégzőnek magánál kell tartani, és a munkavédelmi szabályzatban leírt esetekben kell viselni) az egész testet fedő műszálmentes ruházat, valamint acélszeg- és vasalatmentes, a biztonságos járást biztosító lábbeli viselete.
- 1.8. A telephelyen az általános veszélyhelyzet jelzésére, illetve utasítás kiadására elektronikus sziréna működtethető. A veszélyhelyzetet jelző, periodikusan váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang esetén minden munkatevékenységet azonnal be kell fejezni, a munkaterületet veszélymentes állapotba kell hozni, különösen fontos a gyújtóforrások megszüntetése, gépkocsival történő közlekedés esetén azt parkoló helyen le kell állítani és a legközelebbi üzemi tartózkodó helyre kell vonulni.
- 1.9. A veszélyhelyzetben követendő további teendők meghatározása a tartózkodóhelyek információs rendszerén keresztül történik, illetve a veszély elmúltát jelző kétszer egymás után megismételt 30 másodpercig tartó egyenletes hangmagasságú („veszély elmúlt”) szirénahang elhangzása után a tevékenység szóbeli engedély alapján folytatható.
- 1.10. Ha a Szerződéskötő, vagy alvállalkozójának bármely munkavállalója az OPAL Zrt. bármelyik telephelyén tüzet vagy robbanást okoz, a Szerződéskötő a tűzoltás során a felmerült költségeket köteles megtéríteni (oltóanyag, igénybe vett technika és munkaerő stb.).
- 1.11. A kivitelezés területén, a Szerződéskötőnek gondoskodnia kell állandó jelleggel a területen tartózkodó, döntésre képes, intézkedésre és az esetlegesen felmerülő többletmunka vállalására jogosult munkairányítóról (felelős műszaki vezető az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerint).
- 1.12. A Szerződéskötő a munkaterület rendezettségéről folyamatosan köteles gondoskodni, a munkavégzés során a fizikai rendet biztosítani, továbbá köteles a heti munkavégzés, illetve a munka teljes befejezése után a munkaterületét munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban tartani, figyelembe véve a hulladékok kezelésére és tárolására vonatkozó előírásokat is. A munka átadására, átvételére csak a munkaterület teljes rendezettségére esetén kerülhet sor. Szerződéskötő a munkaterületről a munkavégzésével kapcsolatosan keletkezett hulladékot a (szerződésben) kijelölt lerakóhelyre és gyakorisággal köteles elszállítani.
- 1.13. Szerződéskötő a saját hasznára hulladékgyűjtést és értékesítést az OPAL Zrt. illetékességi területén nem végezhet.
- 1.14. Szerződéskötő tudomásul veszi, hogy a munkaterületen egy időben több kivitelező is végezhet kivitelezési tevékenységet. Ilyen esetben a fővállalkozó a Mvt. 40. §-a értelmében köteles a párhuzamos munkavégzéseket összehangolni, a biztonságos munkavégzés érdekében az EBK feladatok ellátásáért is felelős koordinátort kijelölni. Az alvállalkozók az ő utasításai szerint kötelesek tevékenykedni. Fővállalkozó hiányában e tevékenységet a szerződésben kell szabályozni. Ha a szerződés építési tevékenységre (is) vonatkozik, a fentiekben leírt koordinációs feladatokat a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően kijelölt EBK koordinátor végzi, a jogszabályban, illetve a területátadási eljárás során megfogalmazott feladatok mellett.

2. A munkavégzésre vonatkozó követelmények

- 2.1. A Szerződéskötő köteles írásban bejelenteni Megrendelő részére az általa foglalkoztatott alvállalkozókat. Az alvállalkozók is csak a Szerződéskötő számára előírt feltételek megléte esetén kezdenek meg a munkát. A Szerződéskötő felelős az általa foglalkoztatott alvállalkozó munka-, tűz-, környezet- és vagyónvédelmi tevékenységéért. Jelen melléklet másolatát az alvállalkozóval kötendő szerződéshez csatolni kell, az ebben foglaltak betartatása, ennek ellenőrzése a fővállalkozó feladata.



- 2.2. A munkavégzés céljából belépni szándékozó Szerződéskötő felelős vezetője köteles a saját és alvállalkozói beléptetni szándékolt munkavállalóit a telephelyeken betartandó szabályok ismertetésére EBK oktatásra küldeni.
- 2.3. A telephelyen munkát végző Szerződéskötő köteles saját és alvállalkozói munkavégzésekor betartatni jelen követelményeket, az oktatáson elhangzott, a munkavégzési engedélyben meghatározott, valamint a végzett tevékenység sajátos EBK követelményeit.
- 2.4. A Szerződéskötő köteles gondoskodni az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről.
- 2.5. A Szerződéskötőnek biztosítani kell, hogy dolgozói munkavégzésre alkalmas állapotban (alkohol-, és kábítószermentesen, valamint megfelelően pihenten) jelenjenek meg a munkahelyen. A telephely területére alkohol és kábítószer hatása alatt álló személy nem léphet be, oda ilyen anyagokat bevinni és fogyasztani TILOS! Amennyiben a Szerződéskötő munkavállalói közül valaki alaposan gyanúsítható vagyron elleni cselekmény elkövetésével, vagy ittas állapotban (véralkohol 0,3 ezrelék felett) a telephely területén tartózkodik, az a személy a területen tovább nem foglalkoztatható, azonnal kitiltandó.
- 2.6. Súlyos fegyelemsértés (vagyron elleni cselekmény, alkoholos befolyásoltság, amelynek megállapítása alkoholszondás, vagy véralkohol vizsgálattal történik) esetén a rendészeti szolgálat a vétkes munkavállaló belépési engedélyét azonnali hatállyal bevonja. Amennyiben a Szerződéskötőnél biztonságtechnikai előírások be nem tartása, vagy egyéb munkafegyelem sértések ismétlődően előfordulnak, a Megrendelő a szerződést következmények nélkül felbonthatja.
- 2.7. A Szerződéskötőnek biztosítani kell, hogy a jogosítványhoz, szakmai képzettséghez kötött tevékenységeket csak annak birtokában lévő munkavállaló végezzen.
- 2.8. A Szerződéskötőnek a biztonságos munkavégzéshez megfelelő szakképzettséggel, ismerettel, készséggel és jártassággal bíró munkavállalót a megfelelő létszámban kell biztosítani.
- 2.9. Ha a munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végzi, a Szerződéskötő köteles az egyik munkavállalót a munka irányításával megbízni és ezt a többiek tudomására hozni.
- 2.10. A munkavégzést csak a területen illetékes üzem ezzel megbízott dolgozói által kiadott „NORMÁL MUNKAVÉGZÉSI ENGEDÉLY”-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén szabad megkezdeni.
- 2.11. A Szerződéskötő köteles gondoskodni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges védőeszközökről és védő berendezésekről, ezek használatára vonatkozó ismeretek megadásáról, valamint a használat ellenőrzéséről. Különös tekintettel a következőkre:
- védősisak,
 - zajvédő fültek vagy fül dugó,
 - porálarc, vagy légzésvédő készülék (szükség szerint szűrőbetétes vagy sűrített levegős túlnyomásos),
 - védőszemüveg és/vagy plexi álarc (optikai és/vagy mechanikai védelem), hegesztő pajzs,
 - a Szerződéskötő cégjelzésével ellátott - „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben és zónákban antisztatikus - munkaruha / védőruha,
 - védőkesztyű,
 - acélszeg- és vasalatmentes munkavédelmi lábbeli,
 - zuhanás-gátló hevederzet (munkaöv NEM elfogadott!).


Az előírt védőeszköz használatának elmulasztása esetén az OPAL Zrt. jogosult a szerződés azonnali, következmények nélküli felbontására, illetve az OPAL Zrt. jogosult a vétkes munkavállaló belépési engedélyének végleges bevonására.

Amennyiben Szerződéskötő az előírt védőeszköz használatát elmulasztotta, az OPAL Zrt. személyi, vagy anyagi kártérítésre nem kötelezhető.

- 2.12. A Szerződéskötő által biztosított védőeszközök védelmi képességének - üzemelő területen történő munkavégzés esetén - legalább az ott dolgozó üzemeltetők számára biztosított védőeszközök védelmi képességének kell megfelelnie.
- 2.13. Szerződéskötő köteles gondoskodni a környezetet nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények környezetvédelmi követelményeiről.
- 2.14. A Szerződéskötőnek biztosítani kell, hogy a szerződés szerint történjen a hulladékgazdálkodás folyamata, jogszabályi előírásnak megfelelő legyen az esetlegesen keletkezett hulladékok gyűjtése, kezelése és elszállítása.
- 2.15. A Szerződéskötő feladata, hogy a munkavégzés során olyan művelet, amelynél veszélyes anyag kiömlés, elfolyás a talajt, talajvizet szennyezheti, csak az arra kijelölt betonozott felületen vagy kármentő tálcában történjen.
- 2.16. A Szerződéskötő kötelessége, hogy a munkavégzés vagy anyagtárolás során esetlegesen előidézett talaj- és talajvízszennyezést a munkavégzési engedélyt kiadó vezetőnek haladéktalanul bejelentse. A kárelhárításra az OPAL Zrt.-vel egyeztetett módon kell intézkedni.
- 2.17. Biztosítani kell a belsőégésű motorral szerelt gépjármű, aggregát jól szabályozott üzemét a levegőtisztaság védelme érdekében.
- 2.18. Gépjármű, munkagép vagy aggregát zajcsökkentő elemeit eltávolítani nem szabad, annak hiányában berendezés nem üzemeltethető.

3. A tűzveszéllyel és beszállással járó munkavégzés különös szabályai

- 3.1. A telephely területén tűzveszéllyel és beszállással járó munkát csak az ezzel megbízott által kiadott „TÜZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSI ENGEDÉLY”, ill. „BESZÁLLÁSOS MUNKA VÉGZÉSI ENGEDÉLY” birtokában, az abban meghatározott feltételek teljesülése esetén szabad végezni.
- 3.2. Beszállással járó tevékenységet az a munkavállaló végezhet, aki erre egészségileg és fizikailag alkalmas, és ezt érvényes orvosi vizsgálattal igazolja, hogy a munkavégzéshez szükséges szakmai, munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretekkel rendelkezik, birtokában van az elvégzendő feladatokra és várható veszélyhelyzeti teendőkre vonatkozó információknak.
- 3.3. Tűzveszéllyel járó tevékenységet az a munkavállaló végezhet, aki ehhez szakképesítéssel rendelkezik, a tevékenységre vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgát igazolni tudja, birtokában van az elvégzendő feladatokra és várható veszélyhelyzeti teendőkre vonatkozó információknak.
- 3.4. A tűzveszéllyel járó munkát végző köteles a munkavégzés során, majd azt befejezve a munkaterületen a tűzveszélyt előidézhető okokat megszüntetni. A munka akár időleges befejezését is jelenteni kell az erre engedélyt adó üzemirányítónak.



4. Munkavégzés jegyzőkönyvben átadott területen

- 4.1. A jegyzőkönyvben átadott területen történő munkavégzéshez és tűzveszéllyel járó munkavégzéshez az OPAL Zrt. részéről további engedélyre nincs szükség. Kivétel ezen szabály alól, ha a jegyzőkönyvben valamely tevékenység végzése további engedélyhez kötött. Ezen a területen a Szerződéskötő saját szabályozása szerint végezhet munkát, azonban az általa kiadott engedélyben meghatározott felelős munkavezetőnek a munkavégzés során folyamatosan a helyszínen kell tartózkodnia.
- 4.2. A beszállással járó tevékenységhez ebben az esetben is „BESZÁLLÁSOS MUNKAVÉGZÉSI ENGEDÉLY” szükséges, amelyet az ezzel megbízott ad ki.
- 4.3. Amennyiben az átadott területen több Szerződéskötő egyidejű munkavégzése folyik, a munkát össze kell hangolni, ezért a fővállalkozó vagy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben nevesített Szerződéskötő a felelős.

5. Az ellenőrzésre, jelzésre, bejelentésre vonatkozó szabályok

- 5.1. A Szerződéskötő ellenőrizni köteles munkavállalói tevékenységét, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, tekintettel ezen követelmények betartására is.
- 5.2. Fenti előírások betartását a kijelölt műszaki ellenőrök és az erre felhatalmazottak rendszeresen ellenőrzik, szabálytalanság, vagy veszély okozása esetén a munkát korlátozzák, ill. felfüggesztik, melynek következményei a munkavégző Szerződéskötőt terhelik.
- 5.3. Közvetlen veszélyhelyzet fennállása esetén az EBK megbízott jogosult a veszélyhelyzet azonnali megszüntetésére intézkedni, akár a tevékenység azonnali leállításával is.
- 5.4. A Szerződéskötő, illetve munkavállalói jelezni kötelesek az általuk a telephelyen észlelt rendkívüli eseményt (pl.: tűz, szabadba történő áramlás, elfolyás, baleset, egyéb látható veszélyhelyzet, stb.) a legközelebb eső üzemi személyzet számára, a legrövidebb időn belül.
- 5.5. A Szerződéskötő köteles jelenteni a munkaterületen bekövetkezett tüzeseteket, baleseteket, rendkívüli eseményeket. Szerződéskötő tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettség elmulasztása a szerződés felbontását vonhatja maga után.

Ezen EBK melléklet a vállalkozóval kötött szerződés elválaszthatatlan részét képezi.



Telephely _____

Év _____ Hónap _____

Havi összefoglaló ☐ Munkalapok száma _____**1. Munka leírása** _____

Berendezés megnevezése _____

Munkalap száma _____

Munka jellege Átalánydíjas ☐ Eseti karb. és hibaelh. ☐

Megrendelés száma _____ Dátuma _____

Felhasznált anyagok _____

Megjegyzés _____

2. Munka leírása _____

Berendezés megnevezése _____

Munkalap száma _____

Munka jellege Átalánydíjas ☐ Eseti karb. és hibaelh. ☐

Megrendelés száma _____ Dátuma _____

Felhasznált anyagok _____

Megjegyzés _____

Név

Beosztás

Aláírás

Átadó _____

Átvevő _____

Dátum _____ Az átvevő anylvántartási lap adatait és mellékleteinek számát igazolja aláírásával.



MUNKALAPOK

Munkalap száma

Munka megnevezése

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

OIL-MS Hunt

to@oilms.hu

Dátum _____ Száma _____ Betétek száma _____

Telephely Celldömök ☐ Vámosgyörk ☐ Péttfűrdő ☐ TiFo ☐ DuFi ☐Munka jellege Átalánydíjas ☐ Eseti karb. és hibaelh. ☐

Megrendelés száma _____ Dátuma _____

Munkavégzési engedély száma _____ Kiadó személy _____

Tűzgyújtási engedély száma _____ Kiadó személy _____

Beszállási engedély száma _____ Kiadó személy _____

Munka megnevezése _____

Alvállalkozó megnev. _____

Név

Beosztás

Aláírás

Munkairányító _____

Munkavégző(k) _____

Gépkocsi frsz _____ Telepen kívül ☐ Telepen belül ☐

Munka kezdete _____ Munka vége _____

Munka leírása, események _____

Felhasznált anyagok _____

Név

Beosztás

Aláírás

Munka átvevő _____

A munka átvevője a munkalap adatait és az elégzett munkát igazolja aláírásával.

Dátum _____

Szám: _____

Betétlap száma

Munka leírása, események ☐

Felhasznált anyagok ☐

Munka átvevő

A munka átvétele a munkalap adatait és az elézett munkát igazolja aláírásával.

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS MINTÁK

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

RENDSZERES, ÁTALÁNYDÍJAS KARBANTARTÁSI FELADATOK VÉGZÉSÉHEZ

2012. ÉV HÓNAP

Az OIL-MS Hungary Szolgáltató és Korlátolt Felelősségű Társaság, mint fővállalkozó és az OPAL Tartálypark Zártkörű Részvénytársaság, mint megrendelő között érvényben lévő sz. szerződés 2. [A rendszeres karbantartási feladatok leírása] és 3. [Ütemterv] sz. melléletekben meghatározott feladatokat 2012. év hónapra vonatkozóan maradéktalanul és határidőre elvégezte az OPAL Zrt. Vámosgyörk, Celldömölk és Pétfürdő telephelyein, valamint az OPAL Zrt. MOL Nyrt. Dunai Finomító és Tiszai Finomító területén lévő tároló tartályain és a hozzátartozó rendszereken.

Jelen igazoláshoz csatoltan átadásra került a rendszeres karbantartásokról, felülvizsgálatokról és az átalánydíj terhére elvégzett javítási munkákról készült jegyzőkönyvek, munkalapok és egyéb átadási dokumentációk 1-1 példányban papír alapon és digitális formátumban egyaránt, melyről az átadás-átvételt jelen teljesítési igazolás igazolja.

Jelen igazolás alapján a számla a fővállalkozó részéről benyújtható a sz. szerződés 9. pontja szerint, melynek összege:

16 540 225,- Ft + ÁFA

azaz: tizenhatmillió - ötszáznegyvenezer - kettőszázhuszonöt forint + ÁFA.

Kelt: Budapest, 201... ..

név

OIL-MS Hungary Kft.

név

OPAL Zrt.

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS
ESETI KARBANTARTÁSI MUNKÁHOZ

Az OIL-MS Hungary Szolgáltató és Korlátolt Felelősségű Társaság, mint fővállalkozó határidőre és maradéktalanul elvégezte az OPAL Zrt., mint megrendelő kelt írásos megrendelésének megfelelően, az OPAL Zrt. telephelyén a(z)
.....
..... eseti karbantartási munká(ka)t.

Az eseti megrendelés, továbbá az elvégzett munkáról készült, a teljesítést igazoló dokumentumok (jegyzőkönyvek /mérési, vizsgálati/, szállítólevelek, nyilatkozatok, feljegyzések, beépített anyagok műbizonylata, „SZ” kísérőjegyek, stb.) átadásra kerültek a megrendelő részére.

Az elvégzett munka, feladat a sz. szerződés 4. sz. [Eseti karbantartási rezzi óradíjak] mellékletében részletezett egységárakon került elszámolásra az alábbiak szerint.

MUNKANEM / MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG (ÓR Δ/DB/KM)	EGYSÉGÁR	MUNKADÍJ	ANYAG DÍJ	ÖSSZESEN
		Ft+ÁFA	Ft+ÁFA	Ft+ÁFA	Ft+ÁFA
		Ft+ÁFA	Ft+ÁFA	Ft+ÁFA	Ft+ÁFA
		Ft+ÁFA	Ft+ÁFA	Ft+ÁFA	Ft+ÁFA
		Ft+ÁFA	Ft+ÁFA	Ft+ÁFA	Ft+ÁFA
		Ft+ÁFA	Ft+ÁFA	Ft+ÁFA	Ft+ÁFA

Az elvégzett munka összesített díja:

Ft + ÁFA

Kelt: Budapest, 201... ..

név
OIL-MS Hungary Kft.

név
OPAL Zrt.

Sors	Megnevezés	Méret	Mennyiség (db)	Megjegyzés
1	Gömbcsap	DN15 PN40	6	MSG
2	Gömbcsap	DN20 PN40	6	MSG
3	Gömbcsap	DN25 PN40	6	MSG
4	Gömbcsap	DN50 PN40	6	MSG
5	Biztonsági szelep	DN25/DN25 PN40	6	karimás
6	Biztonsági szelep	DN25/DN25 PN40	6	menetes
7	Manométer	Ø100 - M20x1,5/ 0 - 16 bar	6	saválló, glikólos, 0,3mm folytással, szilikon tömítéssel
8	Vakkarima	DN15 PN40	2	szénacél
9	Vakkarima	DN20 PN40	2	szénacél
10	Vakkarima	DN25 PN40	2	szénacél
11	Vakkarima	DN50 PN40	2	szénacél
12	Vakkarima	DN80 PN40	2	szénacél
13	Vakkarima	DN100 PN40	2	szénacél
14	Vakkarima	DN150 PN16	2	szénacél
15	Vakkarima	DN200 PN16	2	szénacél
16	Vakkarima	DN250 PN16	2	szénacél
17	Tömítés	DN15 PN40	20	Reinz AFM34
18	Tömítés	DN20 PN40	20	Reinz AFM34
19	Tömítés	DN25 PN40	20	Reinz AFM34
20	Tömítés	DN50 PN40	20	Reinz AFM34
21	Tömítés	DN50 PN40	20	Reinz AFM34
22	Tömítés	DN80 PN40	20	Reinz AFM34
23	Tömítés	DN100 PN40	10	Reinz AFM34
24	Tömítés	DN150 PN16	10	Reinz AFM34
25	Tömítés	DN200 PN16	10	Reinz AFM34
26	Tömítés	DN250 PN16	5	Reinz AFM34
27	Tömítés	DN300 PN16	2	Reinz AFM34
28	Tömítés	DN400 PN16	2	Reinz AFM34
29	Nyeles blind	DN15 PN40	2	Fe235
30	Nyeles blind	DN20 PN40	2	Fe235
31	Nyeles blind	DN25 PN40	2	Fe235
32	Nyeles blind	DN50 PN40	2	Fe235
33	Nyeles blind	DN80 PN40	2	Fe235
34	Nyeles blind	DN100 PN40	2	Fe235
35	Nyeles blind	DN150 PN16	2	Fe235
36	Nyeles blind	DN200 PN16	2	Fe235
37	Búvónyílás tömítés	DN800	6	Reinz AFM34
38	OPW tömítés készlet		3	API-csatlakozóhoz
39	OPW tömítés készlet		3	forgócsuklóhoz
40	API-kuplung	4"	6	OPW gyártmány
41	Elafflex csatlakozó tömítéskészlet	DN15	10	
42	Elafflex csatlakozó tömítéskészlet	DN20	10	
43	Elafflex csatlakozó tömítésk	DN80	10	
44	Elafflex csatlakozó tömítéskészlet	DN100	10	
45	Tömszelence zsinór	12,7x12,7	2 klt	grafitos
46	Tömszelence zsinór	10x10	4 klt	grafitos
47	Benzinálló tömlő	DN100 PN16	30 fm	Körúti-, vasúti töltő-lefejtőhöz
48	Karos úszószelep		3	léglevelasztókhoz - OMÜV
49	Áramláskapcsoló	ALRE-JSF-1E	3	MILE gyártmány
50	Liberty csatlakozó	6 pólusú	4	Ovecon gyártmány
51	Liberty csatlakozó	10 pólusú	4	Ovecon gyártmány
52	Földkábel + földcsipesz		3	Enraf gyártmány
53	Hajlóművelő		3x5liter	
54	Glikol		5x2 liter	
55	Szivattyú tömszelence olaj		5 liter	

ALVÁLLALKOZÓK LISTÁJA

1. **Műszer Automatika Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
telepített gázérzékelők karbantartása, javítása
Székhely: 2040 Budaörs, Komáromi út 22. Cégjegyzékszám: 13-09-062855

2. **Weszta-T Ipari és Kereskedelmi Kft.**
automatikus tartályszintmérők karbantartása, javítása
Székhely: 1025 Budapest, Livia u. 8 Cégjegyzékszám: 01-09-076433

3. **OLVEX Olajipari- Vegyipari Karbantartó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
szerelvények karbantartása, tartályvizsgálat, tartálytisztítás
Székhely: 2440 Százhalombatta, Vörösmarty út 2. Cégjegyzékszám: 13-09-093349

4. **KENDE és TÁRSAI Korlátolt Felelősségű Társaság**
irányítástechnikai rendszerek karbantartása, javítása
Székhely: 2049 Diósd, Erzsébet u. 10. Cégjegyzékszám: 13-09-072803

5. **G4S Biztonsági Szolgáltatások Zártkörűen működő Részvénytársaság**
tűzjelző rendszerek karbantartása, javítása
Székhely: 1033 Budapest, Polgár u 8-10. Cégjegyzékszám: 01-10-044613

6. **CASON Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
irányítástechnikai rendszerek, ONYIR karbantartása, javítása
Székhely: 2030 Érd, Velencei u 37. Cégjegyzékszám: 13-10-040617

7. **"CONTRORG" Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság**
automatikus tartályszintmérők karbantartása, javítása
Székhely: 8200 Veszprém, Pajta u 14. Cégjegyzékszám: 19-09-504112
8. **"VEKOR" Korrózióvédelmi Analitikai Korlátolt Felelősségű Társaság**
tartályok katódos korrózióvédelmi rendsz. karbantartása, jav.
Székhely: 8200 Veszprém, Hóvirág u.21. Cégjegyzékszám: 19-09-500466
9. **MSA Hungária Biztonságtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság**
hordozható gázkoncentráció mérő műszerek. karb., jav.
Székhely: 1143 Budapest, Francia út 10. Cégjegyzékszám: 01-09-167706
10. **Dräger Safety Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
hordozható gázkoncentráció mérő műszerek. karb., jav.
Székhely: 1135 Budapest, Szent László u 95. Cégjegyzékszám: 01-09-063581
11. **Zeus-Bau Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
olajos csap.víz rdsz. karbant., jav., tisztít., vész. hull. elszáll.
Székhely: 1119 Budapest, Andor u. 18/b. VIII. 34. Cégjegyzékszám: 01-09-673197
12. **CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság**
rágcsálóítás
Székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak u 49. Cégjegyzékszám: 10-06-021905
13. **GIA-Hungária Kereskedelmi és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság**
üzemanyag töltő/fejtő rendszerek karbantartása, javítása
Székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45. b/z. ép. Cégjegyzékszám: 01-09-367357

14. **HOMÉR Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**
iparvágány karbantartás
Székhely: 9766 Rum, Rákóczi u 15. Cégjegyzékszám: 18-09-108472
15. **Közlekedési Betéti Társaság**
iparvágány karbantartás
Székhely: 3121 Somoskőújfalu, Kilátó út 36. Cégjegyzékszám: 12-06-001732
16. **NA-GYUR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
emelőgép (targonca) karbantartás
Székhely: 9028 Győr, Búzakalász utca 29. Cégjegyzékszám: 08-09-009815
17. **PURECO Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
olajváltások karbantartása, javítása, tisztítása, veszélyes hulladék elszállítás
Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5. 1. em. Cégjegyzékszám: 01-09-869203
18. **Rovar-Stop Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
rágcsálóirtás
Székhely: 1045 Budapest, Tél u 62. 1. em. 4.a. Cégjegyzékszám: 01-09-893603
19. **Szelence Képviselői Korlátolt Felelősségű Társaság**
üzemanyag szivattyúk karbantartása, javítása
Székhely: 2600 Vác, Csatamező út 2. Cégjegyzékszám: 13-09-072260



20. **Székely-Erdő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
épület, parkosított terület karbantartás
8100 Várpalota, Béke utca 13. Cégjegyzékszám: 19-09-511423
21. **T-WOX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
épület, parkosított terület karbantartás
Székhely: 3212 Gyöngyöshalász, Dózsa György út 43. Cégjegyzékszám: 10-09-028810
22. **Városgondnokság Celldömölk**
épület, parkosított terület karbantartás
Székhely: 9500 Celldömölk, Temesvár u. 16. Adószám: 15574400-2-18
23. **Wattmester Alternatív Áramszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
diesel motorok vezérlés javítás
Székhely: 1033 Budapest, Vörösvári út 103-105. Cégjegyzékszám: 01-09-721284
24. **ENER-G Energia Technológia Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
többségi alvállalkozó
Székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. Cégjegyzékszám: 01-10-044347
25. **"ÉPDU-FERR" Építőipari-Szolgáltató-Management Korlátolt Felelősségű Társaság**
gépezeti karbantartás, szerelés
Székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14. Cégjegyzékszám: 07-09-010584
26. **Havasi József**
rágcsálóirtás
Székhely: 9601 Sárvár, Bartók Béla u. 39. Adószám: 53215765-3-38

27. **CORRECTIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
emelőgép (targonca) karbantartás
Székhely: 3200 Gyöngyös, Damjanich út 23. Cégjegyzékszám: 10-09-022042
28. **PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
átfolyásmérő hitelesítés
Székhely: 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. Cégjegyzékszám: 13-09-089308
29. **Szenzortechnika Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**
telepített gázérzékelők karbantartása, javítása
Székhely: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2. Cégjegyzékszám: 01-09-666030
30. **"MOBILITÁS 82" Gépgyártó Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**
MTZ-TRAK szervizelése, javítása
Székhely: 3300 Eger, Kietályi út 1. Cégjegyzékszám: 10-09-074674
31. **V.A. Techn Korlátolt Felelősségű Társaság**
acélszerkezeti és hegesztési munkák
Székhely: 2400 Dunaújváros, Szilárd Leó utca 4. Cégjegyzékszám: Cg.07-09-003661



**ÚJ ALVÁLLALKOZÓ ÉS ALVÁLLALKOZÓ ALVÁLLALKOZÓJÁNAK BEJELENTÉSE,
JÓVÁHAGYÁSA**

Szerződéses alvállalkozó
neve, cégjegyzékszáma:

.....

székhelye:

.....

Alvállalkozó alvállalkozójának
neve, cégjegyzékszáma:

.....

székhelye:

.....

Szakterület vagy munka megnevezése (tárgy, telephely):

.....

Fővállalkozóval kötött szerződés hivatkozási száma:

.....

Munkavégzés ideje, határideje:

.....

Fővállalkozó a Megrendelővel érvényben lévő [...] sz. szerződésben foglalt kötelezettségei, felelősségei figyelembe vétele mellett, ezúton javasolja az alvállalkozó/alvállalkozó alvállalkozójának* tárgyi munkára való jóváhagyását a szerződés 3.2.1 pontjának megfelelően.

Dátum:

Fővállalkozó

Alvállalkozó

Alvállalkozó alvállalkozója

Megrendelő/Jóváhagyó

* A megfelelő rész aláhúzandó.

5.sz. melléklet

Helyszíni hatósági ellenőrzési jegyzőkönyvek másolatai



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☎: 3501 Miskolc, Pf.: 530.

Tel: (06-46) 500-140 Fax: (06-46) 342-016 e-mail: Borsod.titkarsag@katved.gov.hu



503/0976(3)-900(3)

Szám: 35500/9393-2/2016.ált.

Jegyzőkönyv (Belső Védelmi Terv Gyakorlat hatósági helyszíni ellenőrzésről)

1. Készült: 2016. év október hónap 27. napján, a OPAL Szolgáltató Zrt., mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 3580 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1. szám alatti EBK irodaházában.

2. Tárgy: ellenőrzés végrehajtása az eljáró hatóságnak a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 25. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 56.§-57/B.§ szakaszai alapján – a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel.

Az ügyfél belső védelmi terv gyakorlat megtartására irányuló kérelme 2016. szeptember 20-án lett a hatóság részére benyújtva, és az abban megjelölt időpontban, azaz 2016. október 27-én került a helyszíni ellenőrzés megtartásra.

Az ellenőrzés kezdetének időpontja: 2016. év október hónap 27. napján 10 óra 00 perc.

3. Jelen vannak:

1. Ügyintéző: Árvai Gábor tű. alez. megyei iparbiztonsági főfelügyelő BAZ MKI
2. Jegyzőkönyvvezető: Tóth Dezső tű. alez. polgári védelmi főfelügyelő BAZ MKI

Az OPAL Szolgáltató Zrt., mint **ellenőrzött (ügyfél) részéről:**

Székhelye: 1037 Budapest, Monte Video u. 16.

Neve: Somogyi József üzemeltetési vezető

Szül. hely/ide: Bakonyoszlov 1956. 01. 13.

Anyja neve: Májer Erzsébet

Lakcíme: 2462 Martonvásár, Széchenyi István u. 74.

Elérési lehetősége: 30/92-44-622

.....
ügyfél, vagy képviselője

.....
hatósági tanú

.....
ügyintéző

.....
jegyzőkönyvvezető

Szám: 35500/9393-2/2016.ált.

Egyéb résztvevők (hatósági tanú, szakértő, tolmács, más hatóság képviselője, stb.): -

Neve:	Neve:
Lakcíme:	Lakcíme:
Eljárásjogi helyzete:	Eljárási helyzete:
Elérhetősége:	Elérhetősége:

Az ellenőrző szerv képviselője figyelmezteti az ügyfele (ke)t és az eljárás más résztvevőjét* a Ket. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogaira és kötelezettségeire az alábbiak szerint:

4. Tájékoztató az ügyféli, tanúi jogokról, kötelezettségekről

A hatóság képviselője tájékoztatja a megjelentet, hogy a jegyzőkönyv kiegészítését, kijavítását a felvétel során bármikor kérheti.

Tájékoztatja a megjelentet az ügy tárgyával kapcsolatos jogszabályokról, továbbá biztosítja az ügyfél és az eljárás más résztvevője számára, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Tájékoztatja az **ügyfelet** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) törvényben foglalt jogairól és kötelezettségeiről, melyek a következők:

- az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, (Ket. 2. §)
- az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga, (Ket. 4. §)
- köteles az eljárás során jóhiszeműen közreműködni, a rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti, (Ket. 6. § és 61. §)
- jogában áll az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tenni, a nyilatkozattételt megtagadni, (Ket. 51. §)
- ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat (Ket. 40. § (1) bek.)
- jogában áll – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – az ügy irataiba betekinteni, azokról másolatokat, feljegyzéseket készíteni, azokra észrevételt tenni, az elírások kijavítását kezdeményezni, (Ket. 68. §, 69. §)
- az ügyfél az adatok konkrét megjelölésével kérheti az ellenérdekű ügyfél iratbetekintési jogának kizárását üzleti és más méltányolható magánérdekének védelmében, (Ket. 69. § (2) bek.)
- a hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett adat és a hivatás gyakorlásához kötött titok ne kerüljön nyilvánosságra, ne jusson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen (Ket. 17. § (1) bek.)
- a hatóság törvény eltérő rendelkezése hiányában jogosult az eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok megismerésére és kezelésére. A hatóság az eljárása során – jogszabályban meghatározott módon és körben – jogosult az eljárás lefolytatásához szükséges védett adat megismerésére. (Ket. 17. § (3)-(4) bek.)

.....
ügyfél, vagy képviselője

.....
ügyintéző

.....
hatósági tanú

.....
jegyzőkönyvvezető

Tájékoztatja a **tanút** jogairól és kötelességeiről:

- a tanú köteles vallomást tenni (Ket. 53. § (2) bek.)
- ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, eljárásí bírsággal sújtható (Ket. 53. § (7) bek.)
- tanúként nem hallgatható meg az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás, illetve védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól az arra jogosított szervtől vagy személytől (Ket. 53. § (3) bek.)
- a tanúvallomás megtagadható, ha a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, továbbá ha médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, és a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné (Ket. 53. § (4) bek.)

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL

Személyes adatainak (név és lakcím, kapcsolattartói adatok esetén elérhetőség is) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által vezetett hatósági adatszolgáltatási rendszerben történő rögzítésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulásával kerül sor.

1. Az adatkezelés célja:

- a) értékelések, statisztikai elemzések készítése
- b) a hatósági ellenőrök és műveletirányítók hatékony feladatellátásának, gyors adatlekérésének biztosítása

2. Az Infotv. alapján adatkezelőnek minősül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és valamennyi katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek.

3. Az adatokat legfeljebb az ügyiratok selejtezéséig őrizzük meg, azokat külön törvényi felhatalmazás hiányában harmadik személynek nem továbbítjuk, a nyilvántartásokba kizárólag az adatkezelőnél hatósági tevékenységet végző személyek, valamint az ő tevékenységük ellenőrzésére jogosult állománytagok tekinthetnek be. Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatok feldolgozását saját szervezetén belül végzi.

4. Ön mint érintett a nyilvántartásban szereplő személyes adatai vonatkozásában:

- a) az Infotv. 14. § alapján kérelmezheti az adatkezelőnél
 - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 - személyes adatainak helyesbítését, valamint
 - személyes adatainak törlését vagy zárolását, továbbá
- b) az Infotv. 21.§ szerint élhet tiltakozási jogával.

5. Amennyiben Önt információs önrendelkezési jogát illetően sérelem érte, az Infotv. 52.§ (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet, illetve az Infotv. 22.§ (1) bekezdése alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be.

.....
ügyfél, vagy képviselője

.....
ügyintéző

.....
hatósági tanú

.....
jegyzőkönyvvezető

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉHEZ

Alulírott, Somogyi József üzemeltetési vezető a fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul vettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a fentiekben meghatározott személyes adataimat a hatósági adatszolgáltatási rendszerben rögzítse.

Kelt: Tiszaújváros, 2016. október 27.

.....
Érintett aláírása

5. Az ellenőrzés során tapasztalt lényeges körülmények és megállapítások:

5.1. A végrehajtott belső védelmi tervgyakorlat fajtája: teljes részleges

5.2. A végrehajtott belső védelmi tervgyakorlat során feltételezett súlyos baleseti esemény leírása: BVT gyakorlat levezetési terv mellékelve

5.3. A gyakorlat terv szerinti célja: Belső védelmi tervben foglaltak gyakoroltatása

5.4. Az ellenőrzés tapasztalatai, megállapításai: (X jelölni)

Az ellenőrzés tárgya	Igen	Nem
Egyéni felszerelések/Szakfelszerelések		
Az egyéni védőfelszerelések/szakfelszerelések raktári készletének alkalmazhatósága megfelelő	x	
Az egyéni védőeszközök/szakfelszerelések veszély esetén azonnal kioszthatók	x	
A szavatossági idővel rendelkező eszközök szavatossága érvényes	x	
Történt raktári készletben lévő egyéni védőeszközökre/szakfelszerelésekre vonatkozó kiképzés /pl.: légzőkészülék használatára kiképzés/	x	
Utolsó kiképzés ideje:	2016. 10.24.	

Az ellenőrzés tárgya	Igen	Nem
Vezetési pont (VP)		
A VP elhelyezése alkalmas az üzemben kialakult legextrémebb helyzetben való vezetésre is	x	
A VP könnyen megközelíthető	x	
A VP alkalmas az irányító törzs és eszközei befogadására	x	
A VP rendelkezik a vezetéshez szükséges híradó eszközökkel	x	
A VP rendelkezik a vezetéshez szükséges informatikai eszközökkel	x	
A rendelkezésre álló informatikai és híradó eszközök működőképesek	x	

.....
ügyfél, vagy képviselője

.....
ügyintéző

.....
hatósági tanú

.....
jegyzőkönyvvezető

Az ellenőrzés tárgya	Igen	Nem
Üzemi híradás, riasztás		
Rendelkeznek a megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges híradó eszközökkel	x	
A mindennapos használatban <u>nem</u> lévő híradó eszközök technikai alkalmazhatósága megfelelő	x	
A mindennapos használatban <u>nem</u> lévő híradó eszközök veszély esetén azonnal kioszthatók	x	
Rendelkeznek a megjelölt személyek riasztásához szükséges riasztó eszközökkel	x	
Az érintett személyek ismerik az üzemi riasztás rendszerét és jelzéseit	x	
A riasztó eszközök alkalmazását rendszeresen kipróbálják	x	
A riasztó eszközök próbájának gyakorisága:	x	

Az ellenőrzés tárgya	Igen	Nem
Az üzemi erők felkészítése		
Rendelkezik az üzem az irányító törzs és a havária /pv szervezetek személyi állományára vonatkozó éves felkészítési tervvel	x	
A felkészítési tervben foglaltak tükrözik a belső védelmi tervben meghatározott feladatokat, erőket és eszközöket	x	
Az üzem rendelkezik a felkészítésekhez szükséges helyiségekkel, kiképzési (egyéni védelmi és szaktechnikai) eszközökkel, anyagokkal és oktatástechnikai eszközökkel	x	

Az ellenőrzés tárgya	Igen	Nem
Az üzemi erők gyakoroltatása		
A gyakorlat során készültek megfelelő, a terv tartalmát tükröző okmányok (elgondolás, levezetési terv stb.)	x	
A gyakorlat során gyakorlásra került a terv minden lényeges eleme (komplex gyakorlatnál)	x	
A gyakorlat során kellő szakszerűséggel alkalmazták az egyéni védőeszközöket, a szaktechnikai eszközöket	x	
Az irányító törzs értékelte a gyakoroltatás eredményét	x	

.....
 ügyfél, vagy képviselője

.....
 ügyintéző

.....
 hatósági tanú

.....
 jegyzőkönyvvezető

5.5. Az ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb tapasztalatok, megállapítások: A BVT gyakorlat alkalmával a belső üzemi úthálózatot nem megfelelő módon zárták le, így az üzem területén dolgozó kivitelezők gépjárműveikkel keresztül hajtottak, a feltételezett esemény helyszínéhez vezető útszakaszon.

5.6. A végrehajtott belső védelmi tervgyakorlat minősítése: megfelelt nem megfelelt

5.7. Gyakorlatot értékelte: Árvai Gábor tű. alez. megyei iparbiztonsági főfelügyelő BAZ MKI

6. Az ügyfél a nyilatkozata: A jkv.-ben foglaltakkal egyetértek, a BVT gyakorlat üzemeltetői értékelő jegyzőkönyvét 30 napon belül a Hatóság részére megküldöm.

7. Egyéb résztvevők nyilatkozatai: -

8. Az ellenőrzésbe bevont, megtekintett dokumentumok, okmányok:

- BVT oktatási napló
- Egyéni védőfelszerelések
- BVT levezetési terv

9. A megtekintett dokumentumokról, okmányokról másolatkészítés: -

Okmány, dokumentum megnevezése (azonosítója):

Másolt példányszám:

10. Egyéb:

☐ A BVT gyakorlat ellenőrzés során digitális technológiával fényképfeltételt és videofelvételt készített az OLAL Szolgáltató Zrt., melyeket a Hatósághoz benyújtandó üzemeltetői értékelő jegyzőkönyvhöz elektronikus formátumban mellékelni fog.

☐ Az ellenőrzés során a 0 db pótlapot készítettünk.

Az ellenőrzés végének időpontja: 2016. év október hónap 27. napján 13 óra 00 perc.

A jegyzőkönyv a helyszínen tapasztaltakat helyesen tartalmazza, azt elolvasás után jóváhagyólag aláírjuk.

.....
ügyfél, vagy képviselője
.....
ügyintéző

K.m.f.

.....
hatósági tanú
.....
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

.....
Ügyfél aláírása

Készült: 2 példányban
Terjedelme: 6 oldal
Kapja: 1. pld. Ügyfél
2. pld. Irattár



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Szám: 35500/ 7441-4 /2018.ált.

Tárgy:

OPAL Szolgáltató Zrt. Tiszaújvárosi
Telephelyén BVT-gyakorlat helyszíni
ellenőrzése

Ügyintéző:

Bódis Milán tű. szds.

Telefon, fax, e-mail:

+36204310434

Jegyzőkönyv
(Belső Védelmi Terv Gyakorlat hatósági helyszíni ellenőrzésről)

Készült: 2018. év október hó 19. napján, a OPAL Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: OPAL Zrt.) Tiszaújvárosi Telephelyén, a MOL tárolótéren lévő irodahelyiségben.

2. Tárgy: OPAL Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: OPAL Zrt.) Tiszaújvárosi Telephelyén, BVT-gyakorlat helyszíni ellenőrzése.

Az ellenőrzés kezdetének időpontja: 2018. év október hó 19. napján 10 óra 00 perc.

3. Jelen vannak:

Ügyintézők (B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről):

Bódis Milán tű. szds. (KML-parancsnok).....

Árvai Gábor tű.alez. (MIPBFF).....

Jegyzőkönyvvezető: Makó Levente tű. zls. (KML-gépjárművezető).....

Az ellenőrzött telephely (Ügyfél) adatai: (1.sz. melléklet)

A telephelyet üzemeltető gazdálkodó szerv megnevezése: OPAL Szolgáltató Zrt. Tiszaújvárosi Telephelyén

A telephelyet üzemeltető gazdálkodó szerv székhely címe: 1037 Budapest, Montevideo utca 16.

A telephelyet üzemeltető gazdálkodó szerv elérhetősége: Székhely (1037 Budapest, Montevideo utca 16.) Telephely:
+36/30/924-46-22. e-mail: somogyi.jozsef@opalzrt.hu

A gazdálkodó szerv adószáma / cégjegyzék száma: 12078314-2-44/ CG-01-10-042932

A telephely pontos címe: 1037 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1.

A telephely felelős vezetőjének neve, beosztása: Somogyi József üzemeltetési vezető.....



Ügyfél, vagy képviselője (Somogyi József)

hatósági tanú

szemléltárgy birtokosa, vagy képviselője

Ügyintéző (Árvai Gábor, Bódis Milán)

jegyzőkönyvvezető (Makó Levente)



Szám: 35500/ 7441-4 /2018.ált.

Jelen vannak az ellenőrzött veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem részéről:

Neve:	Somogyi József	Neve:	-
Születési neve:	Somogyi József	Születési neve:	-
Beosztás:	üzemeltetési vezető	Beosztás:	-
Szül.hely, idő:	Bakonyoszlop, 1956.01.13.	Szül.hely, idő:	-
Anyja neve:	Majer Erzsébet	Anyja neve:	-
Lakcím:	2462 Martonvásár, Széchenyi u. 74.	Lakcím:	-
Telefonszám:	+36/30/924-46-22	Telefonszám:	-
Eljárásjogi helyzete:	Ügyfél képviselője	Eljárásjogi helyzete:	-

Egyéb résztvevők (hatósági tanú, szakértő, tolmács, más hatóság képviselője, stb.):

Neve, beosztása:	-	Neve, beosztása:	-	Neve, beosztása:	-
Szervezet:	-	Szervezet:	-	Szervezet:	-
Elérhetősége:	-	Elérhetősége:	-	Elérhetősége:	-
Lakcíme (ideiglenes):	-	Lakcíme:	--	Lakcíme:	-
Eljárásjogi helyzete:	-	Eljárásjogi helyzete:	-	Eljárásjogi helyzete:	-

5. Az ellenőrzés során tapasztalt lényeges körülmények és megállapítások:

5.1. A végrehajtott belső védelmi tervgyakorlat fajtája: teljes részleges

5.2. A végrehajtott belső védelmi tervgyakorlat során feltételezett súlyos baleseti esemény leírása: BVT gyakorlat levezetési terv mellékelve (1. sz. melléklet)

5.3. A gyakorlat terv szerinti célja: Belső védelmi tervben foglaltak gyakoroltatása

5.4. Az ellenőrzés tapasztalatai, megállapításai: (X jelölni)

Az ellenőrzés tárgya	Igen	Nem
Egyéni felszerelések/Szakfelszerelések		
Az egyéni védőfelszerelések/szakfelszerelések raktári készletének alkalmazhatósága megfelelő	x	
Az egyéni védőeszközök/szakfelszerelések veszély esetén azonnal kioszthatók	x	
A szavatossági idővel rendelkező eszközök szavatossága érvényes	x	
Történt raktári készletben lévő egyéni védőeszközökre/szakfelszerelésekre vonatkozó kiképzés /pl.: légzőkészülék használatára kiképzés/	x	
Utolsó kiképzés ideje (2. sz. melléklet BVT-oktatás jegyzőkönyve):	2018. október	

Az ellenőrzés tárgya	Igen	Nem
Vezetési pont (VP)		
A VP elhelyezése alkalmas az üzemben kialakult legextrémebb helyzetben való vezetésre is	x	
A VP könnyen megközelíthető	x	
A VP alkalmas az irányító törzs és eszközei befogadására	x	
A VP rendelkezik a vezetéshez szükséges híradó eszközökkel	x	
A VP rendelkezik a vezetéshez szükséges informatikai eszközökkel	x	
A rendelkezésre álló informatikai és híradó eszközök működőképesek	x	

Ügyfél, vagy képviselője (Somogyi József)

hatósági tanú

szemléltárgy birtokosa, vagy képviselője

Ügyintéző (Arvai Gábor, Bódis Milán)

Jegyzőkönyvvezető (Makó Levente)

Az ellenőrzés tárgya	Igen	Nem
Üzemi híradás, riasztás		
Rendelkeznek a megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges híradó eszközökkel	x	
A mindennapos használatban <u>nem</u> lévő híradó eszközök technikai alkalmazhatósága megfelelő	x	
A mindennapos használatban <u>nem</u> lévő híradó eszközök veszély esetén azonnal kioszthatók	x	
Rendelkeznek a megjelölt személyek riasztásához szükséges riasztó eszközökkel	x	
Az érintett személyek ismerik az üzemi riasztás rendszerét és jelzéseit	x	
A riasztó eszközök alkalmazását rendszeresen kipróbálják	x	
A riasztó eszközök próbájának gyakorisága: naponta	x	

Az ellenőrzés tárgya	Igen	Nem
Az üzemi erők felkészítése		
Rendelkezik az üzem az irányító törzs és a havária /pv szervezetek személyi állományára vonatkozó éves felkészítési tervvel	x	
A felkészítési tervben foglaltak tükrözik a belső védelmi tervben meghatározott feladatokat, erőket és eszközöket	x	
Az üzem rendelkezik a felkészítésekhez szükséges helyiségekkel, kiképzési (egyéni védelmi és szaktechnikai) eszközökkel, anyagokkal és oktatástechnikai eszközökkel	x	

Az ellenőrzés tárgya	Igen	Nem
Az üzemi erők gyakoroltatása		
A gyakorlat során készültek megfelelő, a terv tartalmát tükröző okmányok (elgondolás, levezetési terv stb.)	x	
A gyakorlat során gyakorlásra került a terv minden lényeges eleme (komplex gyakorlatnál)	x	
A gyakorlat során kellő szakszerűséggel alkalmazták az egyéni védőeszközöket, a szaktechnikai eszközöket	x	
Az irányító törzs értékelte a gyakorlat eredményét	x	

Ügyfél, vagy képviselője (Somogyi József)

hatósági tanú

szemletárgy birtokosa, vagy képviselője

Ügyintéző (Árvai Gábor, Bódis Milán)

jegyzőkönyvvezető (Makó Levente)

5.5. Az ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb tapasztalatok, megállapítások: -

5.6. A végrehajtott belső védelmi tervgyakorlat minősítése: megfelelt nem megfelelt

5.7. Gyakorlatot értékelte: Árvai Gábor tű.alez MIPBFF a BVT gyakorlatot megfelelőre értékelte.

6. Az ügyfél a nyilatkozata: A jkv.-ben foglaltakkal egyetértek, a BVT gyakorlat üzemeltetői értékelő jkv.-t 30 napon belül megküldjük a hatóság részére.

7. Egyéb résztvevők nyilatkozatai: -

8. Az ellenőrzésbe bevont, megtekintett dokumentumok, okmányok:

- 1.sz. melléklet OPAL Szolgáltató Zrt. Tiszaújvárosi Telephelyén mint ellenőrzött (ügyfél) meghatalmazása
- 2.sz. melléklet BVT gyakorlat levezetési terv mellékelve
- 3.sz. melléklet BVT oktatási napló

9. A megtekintett dokumentumokról, okmányokról másolatkészítés:

Okmány, dokumentum megnevezése (azonosítója):


- 1.sz. melléklet OPAL Szolgáltató Zrt. Tiszaújvárosi Telephelyén mint ellenőrzött (ügyfél) meghatalmazása
- 2.sz. melléklet BVT gyakorlat levezetési terv mellékelve
- 3.sz. melléklet BVT oktatási napló

Másolt példányszám: 1-1.

10. Egyéb: -

- ☐ Az ellenőrzés során digitális technológiával fényképfeltételt készítettünk.
- ☐ Az ellenőrzés során 0 db pótlapot készítettünk.

A jegyzőkönyv a helyszínen tapasztaltakat helyesen tartalmazza, azt elolvasás után jóváhagyólag aláírjuk.



K.m.f.

hatósági tanú

szemletárgy birtokosa, vagy képviselője

jegyzőkönyvvezető (Makó Levente)

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

Ügyfél aláírása (Somogyi József)



Készült: 2 példányban
Terjedelme: 6 oldal
Kapja: 1 pld. Ügyfél
2 pld. Irattár

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL

Személyes adatainak (név és lakcím, kapcsolattartói adatok esetén elérhetőség is) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által vezetett hatósági adatszolgáltatási rendszerben történő rögzítésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulásával kerül sor.

1. Az adatkezelés célja:

- a) értékelések, statisztikai elemzések készítése
- b) a hatósági ellenőrök és műveletirányítók hatékony feladatellátásának, gyors adatlekérésének biztosítása

2. Az Infotv. alapján adatkezelőnek minősül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és valamennyi katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek.

3. Az adatokat legfeljebb az ügyiratok selejtezéséig őrizzük meg, azokat külön törvényi felhatalmazás hiányában harmadik személynek nem továbbítjuk, a nyilvántartásokba kizárólag az adatkezelőnél hatósági tevékenységet végző személyek, valamint az ő tevékenységük ellenőrzésére jogosult állománytagok tekinthetnek be. Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatok feldolgozását saját szervezetén belül végzi.

4. Ön mint érintett a nyilvántartásban szereplő személyes adatai vonatkozásában:

- a) az Infotv. 14. § alapján kérelmezheti az adatkezelőnél
 - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 - személyes adatainak helyesbítését, valamint
 - személyes adatainak törlését vagy zárolását, továbbá
- b) az Infotv. 21.§ szerint élhet tiltakozási jogával.

5. Amennyiben Önt információs önrendelkezési jogát illetően sérelem érte, az Infotv. 52.§ (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet, illetve az Infotv. 22.§ (1) bekezdése alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉHEZ

Alulírott, Somogyi József (üzemeltetési vezető) a fenti tájékoztatást megértette, tudomásul vette, és hozzájárult ahhoz, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a fentiekben meghatározott személyes adatait a hatósági adatszolgáltatási rendszerben rögzítse.

Kelt: Tiszaliget, 2018.10.19.



.....
ügyfél, vagy képviselője (Somogyi József)

.....
ügyintéző (Árvai Gábor, Bódis Milán)

.....
érintett aláírása
(Somogyi József)

.....
hatósági tanú

.....
szemletárgy birtokosa, vagy képviselője

.....
jegyzőkönyvvezető (Makó Levente)

Tájékoztató az ügyféli, tanúi jogokról, kötelezettségekről

A hatóság képviselője tájékoztatja a megjelentet, hogy a jegyzőkönyv kiegészítését, kijavítását a felvétel során bármikor kérheti.

Tájékoztatja a megjelentet az ügy tárgyával kapcsolatos jogszabályokról, továbbá biztosítja az ügyfél és az eljárás más résztvevője számára, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Tájékoztatja az **ügyfelet** Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) törvényben foglalt jogairól és kötelezettségeiről, melyek a következők:

- az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog (Ákr. 2. §)
- a nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozó nemzetiségű ügyfelet megilleti az eljárás során a nemzetiségi nyelv használatának joga, a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél – a fordítási és tolmácsolási költség előlegezése és viselése mellett kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven megfogalmazott kérelmét (Ákr. 20-21. §)
- köteles az eljárás során jóhiszeműen közreműködni, a rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti, (Ákr. 6. § és 77. §)
- köteles a hatóság felhívására nyilatkozatot tenni, adatot szolgáltatni, az ügy szempontjából jelentős adat valótlan állítása vagy elhallgatása esetén a hatóság az ügyfelet eljárási bírsággal sújthatja (Ákr. 63-64. § 77. §, 105. §)
- ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat (Ákr. 13. §)
- jogában áll – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – az ügy irataiba betekinteni, azokról másolatokat, feljegyzéseket készíteni, azokra észrevételt tenni, az elírások kijavítását kezdeményezni, (Ákr. 33-34. §)
- a hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett adat ne kerüljön nyilvánosságra, ne jusson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen (Ákr. 27. §)
- a hatóság törvény eltérő rendelkezése hiányában jogosult az eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok megismerésére és kezelésére. A hatóság az eljárása során – jogszabályban meghatározott módon és körben – jogosult az eljárás lefolytatásához szükséges védett adat megismerésére. (Ákr. 27. §)

Tájékoztatja a **tanút** jogairól és kötelezségeiről:

- a tanú köteles vallomást tenni (Ákr. 66. § (1) bek.)
- ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, eljárási bírsággal sújtható (Ákr. 77. §)
- tanúként nem hallgatható meg az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás, illetve védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól az arra jogosított szervtől vagy személytől (Ákr. 66. § (2) bek.)
- a tanúvallomás megtagadható, ha a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, ha vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, ha a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy – a jogviszonya megszűnése után is –, és a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, továbbá a diplomáciai mentességben részesülő személy. (Ákr. 66. § (3) bek.)
- a tanú, aki hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúizást követ el, és az eljáró hatóság vele szemben büntető feljelentést tehet.

Kelt, Tiszaújváros, 2018. 10.19.

.....
ügyfél, vagy képviselője (Sándor József)

.....
hatósági tanú

.....
szemletárgy birtokosa, vagy képviselője

.....
ügyintéző (Árvai Gábor, Bódis Milán)

.....
jegyzőkönyvvezető (Makó Levente)



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Szám: 35500/7441-7/2018.ált.

Tárgy:

OPAL Szolgáltató Zrt. Tiszaújvárosi
telep időszakos iparbiztonsági hatósági
ellenőrzése
Bódis Milán tű. szds.

Ügyintéző:

Jegyzőkönyv
(Időszakos iparbiztonsági hatósági helyszíni ellenőrzésről)

1. Készült: 2018. év november hó 06 napján, az OPAL Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: OPAL Zrt.) Tiszaújvárosi Telephelyén, a MOL tárolótéren lévő tárgyalójában.

2. Tárgy: ellenőrzés lefolytatása a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági hatáskörében eljárva, a Kat. 36. § alapján (*küszöbérték alatti üzemek esetében a 40. § (6) bekezdésére is tekintettel*) [jegyzőkönyvhöz mellékelt ÁKR-szerint], a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel.

A MOL Nyrt Logisztika Tiszaújváros telepét, mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, 2018. október 09-én a hatóság kiértékelte. A kiértékelés alapján a fenti időpontot az üzemeltető tudomásul vette és az időszakos iparbiztonsági hatósági ellenőrzés megtartásának időpontját is elfogadta.

Az ellenőrzés kezdetének időpontja: 2018. év november hó 06-án 09 óra 00 perc.

Az ellenőrzött telephely (Ügyfél) adatai: (1.sz. melléklet)

A telephelyet üzemeltető gazdálkodó szerv megnevezése: OPAL Szolgáltató Zrt. Tiszaújvárosi Telephelyén

A telephelyet üzemeltető gazdálkodó szerv székhely címe: 1037 Budapest, Montevideo utca 16.

A telephelyet üzemeltető gazdálkodó szerv elérhetősége: Székhely (1037 Budapest, Montevideo utca 16.) Telephely: +36/30/924-46-22. e-mail: somogyi.jozsef@opalzrt.hu

A gazdálkodó szerv adószáma / cégjegyzék száma: 12078314-2-44/ CG-01-10-042932

A telephely pontos címe: 3580. Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1.

A telephely felelős vezetőjének neve, beosztása: Kanyó Viktor Telepvezető megbízási szerződés alapján

3. Jelen vannak:

Az ellenőrző katasztrófavédelmi szerv részéről: (B.-A.-Z. MKI)

Bódis Milán tű. szds. KML-parancsnok.....

Makó Levente tű.zls.- KML-gépjárművezető.....

Jegyzőkönyvvezető: Török Tamás tű.alez. (IPBF).....

.....
ügyfél, vagy képviselője (Somogyi József) hatósági tanú

.....
szemletárgy birtokosa, vagy képviselője

.....
ügyintéző (Bódis Milán, Makó Levente)

.....
jegyzőkönyvvezető (Török Tamás)

Jelen vannak az ellenőrzött veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem részéről:

Neve:	Somogyi József	Neve:	-
Születési neve:	Somogyi József	Születési neve:	-
Beosztás:	üzemeltetési vezető	Beosztás:	-
Szül.hely, idő:	Bakonyoszlop, 1956.01.13.	Szül.hely, idő:	-
Anyja neve:	Majer Erzsébet	Anyja neve:	-
Lakcím:	2462 Martonvásár, Széchenyi u. 74.	Lakcím:	-
Telefonszám:	+36/30/924-46-22	Telefonszám:	-
Eljárásjogi helyzete:	Ügyfél képviselője	Eljárásjogi helyzete:	-

Egyéb résztvevők (hatósági tanú, szakértő, tolmács, más hatóság képviselője, stb.):

Neve, beosztása:	-	Neve, beosztása:	-	Neve, beosztása:	-
Szervezet:	-	Szervezet:	-	Szervezet:	-
Elérhetősége:	-	Elérhetősége:	-	Elérhetősége:	-
Lakcíme (ideiglenes):	-	Lakcíme:	--	Lakcíme:	-
Eljárásjogi helyzete:	-	Eljárásjogi helyzete:	-	Eljárásjogi helyzete:	-

5. Az ellenőrzést végző részéről az ellenőrzés során tapasztalt lényeges körülmények és megállapítások:

5.1. Bejárás: A tárgyi felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem teljes területe bejárásra került. A terület rendezett, veszélyes anyag szivárgás vagy annak nyoma nem tapasztalható.

5.2. Veszélyes anyagok / hulladékok kezelése, tárolása: 2 darab 80.000. m³ tároló tartályokban, találhatóak. Kialakított veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhellyel rendelkeznek, a karbantartások alkalmával, illetve azok során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a MOL Nyrt. tulajdonában lévő általa ezen időszakokban kihelyezett mobil tároló edényzetekben helyezik el. Ezen ideiglenes tárolóedényzetekben felgyülemlett veszélyes hulladékokat meghatározott időszakokban elszállítja ártarmatlanítás céljából. Kezelésre átvett dokumentumok listája, továbbá a („SZ lap”) 2018.06.18-ai szállítási dokumentumait a jegyzőkönyv **2. sz. melléklete** tartalmazza.

5.3. Veszélyes anyagok mennyisége a telephelyen: A telephelyen a **3. sz. mellékletként** átadott készlet kimutatás dokumentumai szerinti anyagmennyiségek vannak jelen.

5.4. Külső, belső dominóhatás: A biztonsági jelentése tartalmazza ennek vizsgálatát részletesen.

5.5. Üzemzavar, rendkívüli esemény, súlyos ipari baleset, kvázi baleset: Ilyen esemény nem következett be a legutóbbi időszakos iparbiztonsági ellenőrzés óta.

5.6. Védőeszközök, kárelhárító eszközök az üzemben: A területen a tűzoltó készülékek kellő számban és karbantartottan találhatóak a biztonsági jelentésben feltüntetett darabszámban megfelelően. Védőfelszerelésekkel, valamint a kárelhárításhoz szükséges felszerelésekkel rendelkeznek. Állapotuk megfelelő. Az eszközöket a MOL Nyrt. Logisztika Tiszaújváros telep biztosítja szolgáltatási szerződés alapján.

5.7. Irányítási rendszer / biztonsági irányítási rendszer vizsgálatával kapcsolatos észrevételek, hiányosságok: Integrált Minőségirányítási Rendszert üzemeltetnek, amelyeket az ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, szabványok szerint működtetnek. A tényleges üzemeltetést végző MOL Nyrt. Logisztika Tiszaújváros telep a felsoroltakos kívül még ISO 50001 is rendelkezik.

5.8. Felkészítés: MOL Nyrt. Logisztika Tiszaújváros telep munkavállalói a biztonságtechnikai (tűzvédelmi, munkavédelmi, BVT, stb.) felkészítés megtörtént az üzem dolgozói részére a 2018 évben. (4.sz. melléklet)

5.9. Fejlesztések, változások az üzemben, létesítményben: A 80002 tároló tartály a nagyrevízió esett át. A műszaki színvonal megőrzése folyamatosan történik.

.....
 ügyfél, vagy képviselője (Somogyi József) hatósági tanú

 ügyintéző (Bódis Milán, Makó Levente)

.....
 szemle tárgy birtokosa, vagy képviselője

 jegyzőkönyvvezető (Török Tamás)

5.10. Közüzeti szolgáltatásból kimaradás esetén várható következmények (vízszolgáltatás, elektromos áram szolgáltatás, vezetékes földgázszolgáltatás): Az esetleges kimaradások a működésében gondot nem okoznak. Vezetékes földgázszolgáltatással rendelkeznek.

5. 11. Feltárt hiányosságok, szabálytalanságok:

5.11.1. Az 80001 és 80002 tároló tartályok csőszájában a száraz aljnövényzettől nincs mentesítve.

6. Karbantartottság megfelelőségének vizsgálata: (5. sz. melléklet)

7. Az ügyfél nyilatkozata: A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek. A feltárt hiányosságot az alábbiak szerint szüntetik meg: az 5.11.1.-ben foglaltakat 30 napon belül megszüntetik.

8. Jelen lévő más személyek nyilatkozata: -

9. Az ellenőrzésbe bevont, megtekintett dokumentumok, okmányok:

1. sz. melléklet az ellenőrzött (ügyfél) részéről jelenlévő képviselő megíró levele, működési engedély

2. sz. melléklet veszélyes hulladékok dokumentumai

3. sz. melléklet Telephelyen található veszélyes anyagok mennyisége, fajtája

4. sz. melléklet Oktatás

5. sz. melléklet A karbantartási rendszer ellenőrzése veszélyes üzemekben (Kérdéslista), karbantartások végrehajtását igazoló egyéb dokumentációk (elektronikus adathordozón) + 1 csomag melléklet.

10. A megtekintett dokumentumokról, okmányokról másolatkészítés:

Okmány, dokumentum megnevezése (azonosítója):

1. sz. melléklet az ellenőrzött (ügyfél) részéről jelenlévő képviselő megíró levele, működési engedély

2. sz. melléklet veszélyes hulladékok dokumentumai

3. sz. melléklet Telephelyen található veszélyes anyagok mennyisége, fajtája

4. sz. melléklet Oktatás

5. sz. melléklet A karbantartási rendszer ellenőrzése veszélyes üzemekben (Kérdéslista), karbantartások végrehajtását igazoló egyéb dokumentációk (elektronikus adathordozón) + 1 csomag melléklet.

Másolt példányszám: 6 lap.

11. Egyéb: Az OPAL Zrt. tulajdonában lévő 80001, 80002 kőolaj tároló tartályok üzemeltetését a MOL Nyrt. Logisztika Tiszaújváros telep végzi szolgáltatási szerződés keretében. Az OPAL Zrt. Tiszaújvárosi telephelyén nem rendelkezik saját munkavállalóval. Minden biztonsággal kapcsolatos azonnali teendőt (Veszélyhelyzet, BVT életbeléptetés) a MOL Nyrt. munkavállalói valamint a FER szolgáltató Kft. (főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság) lát el. A MOL Nyrt. Logisztika Tiszaújváros telep által üzemeltetett berendezések, eszközök valamint a MOL Nyrt. munkavállalóinak képzése 2018 szeptemberében került ellenőrzésre a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által. Az OPAL Zrt. 2018 október 19-én a MOL Nyrt.-vel, a Terméktároló Zrt.-vel, a MOLTRADE Mineralimpex Zrt.- vel közösen tartotta meg a Belső Védelmi Terv Gyakorlatát.

X Az ellenőrzés során digitális technológiával fényképfelvételt (11db) készítettünk.

☐ Az ellenőrzés során - db pótlapot készítettünk.

Az ellenőrzés végének időpontja: 2018. év november hó 06-án 15 óra 00 perc.

A jegyzőkönyv a helyszínen tapasztaltakat helyesen tartalmazza, azt elolvasás után jóváhagyólag aláírjuk.

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

.....
ügyfél, vagy képviselője (Somogyi József)
.....
ügyintéző (Bódis Milán, Makó Levente)

.....
hatósági tanú

.....
Ügyfél aláírása (Somogyi József)

.....
szemletárgy birtokosa, vagy képviselője

.....
jegyzőkönyvvezető (Török Tamás)

Készült:
Terjedelme:
Kopja:

2 példányban
3 oldal
1 pld. Ügyfél
2 pld. Irattár

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL

Személyes adatainak (név és lakcím, kapcsolattartói adatok esetén elérhetőség is) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által vezetett hatósági adatszolgáltatási rendszerben történő rögzítésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulásával kerül sor.

1. Az adatkezelés célja:

- a) értékelések, statisztikai elemzések készítése
- b) a hatósági ellenőrök és műveletirányítók hatékony feladatellátásának, gyors adatlekérésének biztosítása

2. Az Infotv. alapján adatkezelőnek minősül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és valamennyi katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek.

3. Az adatokat legfeljebb az ügyiratok selejtezéséig őrizzük meg, azokat külön törvényi felhatalmazás hiányában harmadik személynek nem továbbítjuk, a nyilvántartásokba kizárólag az adatkezelőnél hatósági tevékenységet végző személyek, valamint az ő tevékenységük ellenőrzésére jogosult állománytagok tekinthetnek be. Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatok feldolgozását saját szervezetén belül végzi.

4. Ön mint érintett a nyilvántartásban szereplő személyes adatai vonatkozásában:


- a) az Infotv. 14. § alapján kérelmezheti az adatkezelőnél
 - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 - személyes adatainak helyesbítését, valamint
 - személyes adatainak törlését vagy zárolását, továbbá
- b) az Infotv. 21. § szerint élhet tiltakozási jogával.

5. Amennyiben Önt információs önrendelkezési jogát illetően sérelem érte, az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet, illetve az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be.


HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉHEZ

Alulírott, Somogyi József (üzemeltetési vezető) a fenti tájékoztatást megértette, tudomásul vette, és hozzájárult ahhoz, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a fentiekben meghatározott személyes adatait a hatósági adatszolgáltatási rendszerben rögzítse.

Kelt: Tiszaújváros, 2018.11.06.

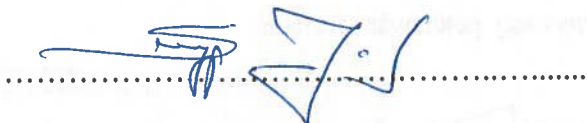

érintett aláírása
(Somogyi József)

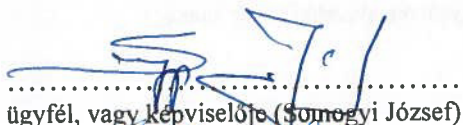


ügyfél, vagy képviselője (Somogyi József)

hatósági tanú



ügyintéző (Bódis Milán, Makó Levente)

szemletárgy birtokosa, vagy képviselője



jegyzőkönyvvezető (Török Tamás)

Tájékoztató az ügyféli, tanúi jogokról, kötelezettségekről

A hatóság képviselője tájékoztatja a megjelentet, hogy a jegyzőkönyv kiegészítését, kijavítását a felvétel során bármikor kérheti.

Tájékoztatja a megjelentet az ügy tárgyával kapcsolatos jogszabályokról, továbbá biztosítja az ügyfél és az eljárás más résztvevője számára, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Tájékoztatja az **ügyfelet** Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) törvényben foglalt jogairól és kötelezettségeiről, melyek a következők:

- az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog (Ákr. 2. §)
- a nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozó nemzetiségű ügyfelet megilleti az eljárás során a nemzetiségi nyelv használatának joga, a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél – a fordítási és tolmácsolási költség előlegezése és viselése mellett kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven megfogalmazott kérelmét (Ákr. 20-21. §)
- köteles az eljárás során jóhiszeműen közreműködni, a rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti, (Ákr. 6. § és 77. §)
- köteles a hatóság felhívására nyilatkozatot tenni, adatot szolgáltatni, az ügy szempontjából jelentős adat valótlan állítása vagy elhallgatása esetén a hatóság az ügyfelet eljárási bírsággal sújthatja (Ákr. 63-64. § 77. §, 105. §)
- ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat (Ákr. 13. §)
- jogában áll – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – az ügy irataiba betekinteni, azokról másolatokat, feljegyzéseket készíteni, azokra észrevételt tenni, az elírások kijavítását kezdeményezni, (Ákr. 33-34. §)
- a hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett adat ne kerüljön nyilvánosságra, ne jusson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen (Ákr. 27. §)
- a hatóság törvény eltérő rendelkezése hiányában jogosult az eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok megismerésére és kezelésére. A hatóság az eljárása során – jogszabályban meghatározott módon és körben – jogosult az eljárás lefolytatásához szükséges védett adat megismerésére. (Ákr. 27. §)

Tájékoztatja a **tanút** jogairól és kötelezettségeiről:


- a tanú köteles vallomást tenni (Ákr. 66. § (1) bek.)
- ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, eljárási bírsággal sújtható (Ákr. 77. §)
- tanúként nem hallgatható meg az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás, illetve védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól az arra jogosított szervtől vagy személytől (Ákr. 66. § (2) bek.)
- a tanúvallomás megtagadható, ha a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, ha vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, ha a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy – a jogviszonya megszűnése után is –, és a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, továbbá a diplomáciai mentességben részesülő személy. (Ákr. 66. § (3) bek.)
- a tanú, aki hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el, és az eljáró hatóság vele szemben büntető feljelentést tehet.

Kelt: Tiszaújváros, 2018.11.06.

.....
ügyfél, vagy képviselője (Somogyi József)
.....
ügyintéző (Bódis Milán, Makó Levente)

.....
hatósági tanú

.....
szemletárgy birtokosa, vagy képviselője
.....
jegyzőkönyvvezető (Török Tamás)



**BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
TISZAÚJVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG**

Szám: 35550/1829-1/2019.ált

**JEGYZŐKÖNYV
Hatósági helyszíni szemléről**

Készült: 2019. év szeptember hó 11. napján 09 óra 00 perckor 3581 Tiszaújváros, Mezőcsáti u 1. a MOL Logisztika telep irodai helyiségében.

Tárgy: a szemle lefolytatása a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági hatáskörében eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Az üzemeltető belső védelmi tervének soros felülvizsgálatával kapcsolatos helyszíni szemle.

A szemle kezdetének időpontja: 2019. év szeptember hó 11-én 09 óra 00 perc.

Az ellenőrzött (Ügyfél) adatai:

A telephelyet üzemeltető gazdálkodó szerv megnevezése: Opal Szolgáltató Zrt.

A telephelyet üzemeltető gazdálkodó szerv székhely címe: 3580 Tiszaújváros Mezőcsáti u 1

A telephelyet üzemeltető gazdálkodó szerv elérhetősége: 49/541345

A gazdálkodó szerv adószáma / cégjegyzék száma: 01-10-042932

A telephely pontos címe: 3580 Tiszaújváros, Mezőcsáti 1. sz

Jelen vannak:

A hatóság részéről:

- Ügyintéző: Török Tamás tű. alezredes

- Jegyzőkönyvvezető: Járasi István tű. alezredes

A OPAL Szolgáltató Zrt., mint ellenőrzött (ügyfél) részéről:

Név: Nagy Lajos Zsolt Projekt mérnök

Születési hely, idő: Budapest, 1974. 12. 04.

Anyja neve: Bertók Mária

Lakcím: 2440 Százhalombatta, Bláthy Ottó u 13.

Elérhetőség: 30 3923986

Egyéb résztvevők (hatósági tanú, szakértő, tolmács, más hatóság képviselője, stb.):

Neve:

Neve:
1037 Budapest, Montevideo u 16. 1037

Lakcíme:

Lakcíme:
1037 Budapest, Montevideo u 16. 1037

Eljárásjogi helyzete:

Eljárási helyzete:

Elérhetőség:

Elérhetősége:

☐ Az ügyfel(ek)et / képviselőt a helyszíni szemléről írásban / telefonon / a helyszínen a szemle megkezdése előtt / a szemlét követően szóban értesítettem.

☐ Az előzetes értesítéstől eltekintettem, tekintettel arra, hogy az a szemle célját megghiúsította volna.

.....
ügyfél vagy képviselője

.....
hatósági tanú

.....
szemletárgy birtokosa
vagy képviselője

.....
jegyzőkönyvvezető



35550/1829-1/2019.ált

A hatóság képviselője tájékoztatja a megjelentet, hogy a jegyzőkönyv kiegészítését, kijavítását a felvétel során bármikor kérheti.

Tájékoztatja a megjelentet az ügy tárgyával kapcsolatos jogszabályokról, továbbá biztosítja az ügyfél és az eljárás más résztvevője számára, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Tájékoztatja az **ügyfelet** Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) törvényben foglalt jogairól és kötelezettségeiről, melyek a következők:

- az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog (Ákr. 2. §)
- a nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozó nemzetiségű ügyfelet megilleti az eljárás során a nemzetiségi nyelv használatának joga, a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél – a fordítási és tolmácsolási költség előlegezése és viselése mellett kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven megfogalmazott kérelmét (Ákr. 20-21. §)
- köteles az eljárás során jóhiszeműen közreműködni, a rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsaggal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti, (Ákr. 6. § és 77. §)
- köteles a hatóság felhívására nyilatkozatot tenni, adatot szolgáltatni, az ügy szempontjából jelentős adat valótlán állítása vagy elhallgatása esetén a hatóság az ügyfelet eljárási bírsaggal sújthatja (Ákr. 63-64. § 77. §, 105. §)
- ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat (Ákr. 13. §)
- jogában áll – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – az ügy irataiba betekinteni, azokról másolatokat, feljegyzéseket készíteni, azokra észrevételt tenni, az elírások kijavítását kezdeményezni, (Ákr. 33-34. §)
- a hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett adat ne kerüljön nyilvánosságra, ne jusson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen (Ákr. 27. §)
- a hatóság törvény eltérő rendelkezése hiányában jogosult az eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok megismerésére és kezelésére. A hatóság az eljárása során – jogszabályban meghatározott módon és körben – jogosult az eljárás lefolytatásához szükséges védett adat megismerésére. (Ákr. 27. §)

Tájékoztatatom a jelenlévőket ügyféli jogaikról és kötelezettségeikről. Az ügyfél a tájékoztatást megértette és tudomásul vette.



.....
ügyfél vagy képviselője

.....
hatósági tanú

.....
szemletárgy birtokosa
vagy képviselője

.....
ügyintéző

.....
jegyzőkönyvvezető



35550/1829-1/2019.ált

1. Az ellenőrzést végző részéről az ellenőrzés során tapasztalt lényeges körülmények és megállapítások:*
(pl.: tények, tapasztalatok, szabálytalanságok részletezése, hiányosságok felsorolása stb.)

1.1. Bejárás:

A bejárás célja a Opal Szolgáltató Zrt. 3581 Tiszaújváros, Mezőcsáti u 1. telep benyújtott Belső Védelmi Terv felülvizsgálati jegyzőkönyv valóságtartalmának ellenőrzése (tárolt, feldolgozott anyag, környezet, valamint a technológia megtekintése).

1.2. Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása:

Veszélyes hulladékok a technológia működése illetve a karbantartások, nagyjavítások során keletkeznek. A keletkező hulladékok általában szénhidrogén származékok. A hulladékok ártalmatlanítására, elszállítására szerződéssel rendelkezik több hulladékkezelő céggel.

1.3. Veszélyes anyagok mennyisége a telephelyen (jegyzőkönyv melléklete):

Veszélyes anyagok napi készletkimutatás alapján – 2019. 09. 11-i állapot (1. sz. melléklet)

1.4. Külső, belső dominóhatás:

Az elfogadott Biztonsági Jelentés részletezett Belső és Külső dominóhatással érintett eseményeken túl egyéb hatás nem merül fel.

1.5. Üzemzavar, rendkívüli esemény, súlyos ipari baleset, kvázi baleset:

Az elmúlt években nem következett be esemény az Opal Szolgáltató Zrt. 80001 és 80002 tartályainál.

1.6. Védőeszközök, kárelhárító eszközök az üzemben:

Az Opal Szolgáltató Zrt. tulajdonában lévő 80001 és 80002 tartályait a MOL Logisztika üzemelteti, a szükséges felszereléseket is szerződés alapján biztosítja.

A létesítményi tűzoltósági feladatokat, vészhelyzet esetén a védekezés és mentés szakfeladatait a MOL Logisztika szerződése alapján a FER Tűzoltóság Kft. látja el, a szerződés a szemle során bemutatásra került (szerződés száma: V-TI-HL-065/2016, utolsó módosításának kelte: 2018.). A szerződés értelmében a FER Tűzoltóság Kft. végzi például a zárt terekből és magasból való mentést, a tűzoltó készülékek ellenőrzését, a föld feletti tűzcsapok ellenőrzését, felülvizsgálatát és a félstabil habbal oltó rendszer felülvizsgálatát és működtetését. A félstabil habbal oltó rendszerek felülvizsgálata folyamatosan történik a FER Tűzoltóság Kft által. (2. és 3. sz. melléklet).

1.7. Irányítási rendszer / biztonsági irányítási rendszer vizsgálatával kapcsolatos észrevételek, hiányosságok:

Az üzemeltető tanúsított integrált irányítási rendszerrel rendelkezik, mely magában foglalja Minőségirányítási Rendszer MSZ EN ISO 9001:2015 szabványt.



.....
ügyfél vagy képviselője

.....
hatósági tanú

.....
szemletárgy birtokosa
vagy képviselője

.....
Füzió Kémia ale.
.....
ügyintéző

.....
Judit Szabó ale.
.....
jegyzőkönyvvezető

35550/1829-1/2019.ált

1.8. Felkészítés:

Az Opal Szolgáltató Zrt. nem rendelkezik munkavállalókkal a Tiszaújvárosi MOL Telepen. A MOL Logisztika üzem- amely az Opal Szolgáltató Zrt. tartályait üzemelteti - munkavállalói részére - oktatási tematika alapján – évente kerül sor a BVT oktatására. A képzéseket oktatási naplóban rögzítik. A Belső Védelmi Terv oktatásainak ideje: folyamatos. Az új felvételis dolgozó munkába állás előtti képzése igény szerint történik.

Évente belső védelmi terv gyakorlatot tartanak, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását a védelmi szervezetek kijelölt részével hajtják végre. Az utolsó belső védelmi terv gyakorlat ideje 2018. október 19.

1.9. Fejlesztések, változások az üzemben, létesítményben:

80001 jelű tartály nagy revíziója jelenleg folyamatban van. Várható befejezés 2019. szeptember 26.

1.10. Közüzeti szolgáltatásból kimaradás esetén várható következmények: (vízszolgáltatás, elektromos áram szolgáltatás, vezetékes földgázszolgáltatás)

A MOL Logisztika telep elektromos betáplálása több irányú. Az ipari víz a Tisza folyóról, saját vízkivétellel történik.

1.11. Feltárt hiányosságok, szabálytalanságok-

2. Egyéb megállapítások: -

3. Az ügyfél a nyilatkozattételt megtagadta. / Az ügyfél nyilatkozatot nem tett. / Ellenőrzött (meghatalmazott) nyilatkozata, megállapítása:.

4. Jelen lévő más személyek nyilatkozata: --

5. Az ellenőrzésbe bevont, megtekintett dokumentumok, okmányok:

Elektromos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatait, villámvédelmi rendszer felülvizsgálatait igazoló dokumentációk. Tűzvédelmi üzemeltetési naplók, oktatási naplók.

1. sz. melléklet: Napi készletkimutatás – 2019. szeptember 11.
2. sz. melléklet: Vállalkozási szerződés (FER Kft.).
3. sz. melléklet: Oltóanyag készlet kimutatás (FER Kft.).

6. A megtekintett dokumentumokról, okmányokról másolatkészítés:

Okmány, dokumentum megnevezése (azonosítója):

1. sz. melléklet: Napi készletkimutatás – 2019. szeptember 11.
2. sz. melléklet: Vállalkozási szerződés (FER Kft.).
3. sz. melléklet: Oltóanyag készlet kimutatás (FER Kft.).

7. Egyéb: -

- ☐ Az ellenőrzés során digitális technológiával fényképfelvételt készítettünk.
- ☐ Az ellenőrzés során 0 db pótlapot készítettünk.



TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL**35550/1829-1/2019.ált**

Személyes adatainak (név és lakcím, kapcsolattartói adatok esetén elérhetőség is) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által vezetett hatósági adatszolgáltatási rendszerben történő rögzítésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulásával kerül sor.

1. Az adatkezelés célja:

- a) értékelések, statisztikai elemzések készítése
- b) a hatósági ellenőrök és műveletirányítók hatékony feladatellátásának, gyors adatlekérésének biztosítása

2. Az Infotv. alapján adatkezelőnek minősül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és valamennyi katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek.

3. Az adatokat legfeljebb az ügyiratok selejtezéséig őrizzük meg, azokat külön törvényi felhatalmazás hiányában harmadik személynek nem továbbítjuk, a nyilvántartásokba kizárólag az adatkezelőnél hatósági tevékenységet végző személyek, valamint az ő tevékenységük ellenőrzésére jogosult állománytagok tekinthetnek be. Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatok feldolgozását saját szervezetén belül végzi.

4. Ön mint érintett a nyilvántartásban szereplő személyes adatai vonatkozásában:

- a) az Infotv. 14. § alapján kérelmezheti az adatkezelőnél
 - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 - személyes adatainak helyesbítését, valamint
 - személyes adatainak törlését vagy zárolását, továbbá
- b) az Infotv. 21.§ szerint élhet tiltakozási jogával.

5. Amennyiben Önt információs önrendelkezési jogát illetően sérelem érte, az Infotv. 52.§ (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet, illetve az Infotv. 22.§ (1) bekezdése alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉHEZ

Alulírott, Nagy Lajos Zsolt a fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul vettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a fentiekben meghatározott személyes adataimat a hatósági adatszolgáltatási rendszerben rögzítse.

Kelt: Tiszaújváros, 2019.09.11.



.....
érintett aláírása

35550/1829-1/2019.ált

A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek, illetve tudomásul veszem, és jóváhagyólag aláírom



k.m.f.

.....
ügyfél vagy képviselője.....
hatósági tanú.....
szemletárgy birtokosa
vagy képviselője

[Handwritten signature]
.....
ügyintéző

[Handwritten signature]
.....
jegyzőkönyvvezető

1 példányt átvettem: 2019. szeptember 11.

[Handwritten signature]
.....
ügyfél vagy képviselője

.....
hatósági tanú.....
szemletárgy birtokosa
vagy képviselője

Cím: 3581 Tiszaújváros, Tűzoltó út 1.; 3580 Tiszaújváros, Pf.: 36.

Telefon: +36(49) 341-244 Fax: +36(49) 341-168

E-mail: titkarsag.tujvaros@katved.gov.hu



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
TISZAÚJVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Szám: 35550/67-1/2020.ált.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. január 27-én 3580 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1. szám.....

Tárgy: MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaújváros Telephely 80.001-80.002 jelű tartály (Opal Zrt.) –
tűzvédelmi átfogó ellenőrzése.....

Jelen vannak a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről:

Név: Zelei Ádám tű. őtörm. megbízott hatósági főelbádó.....	ügyintéző: x	jegyzőkönyvvezető: <input type="checkbox"/>
Név: Elek Anikó Mercédesz tű. hdgy. hatósági főelbádó.....	ügyintéző: <input type="checkbox"/>	jegyzőkönyvvezető: x

az eljárási cselekményen részt vevő személyek részéről:

Név: <u>NAGY LÁSZLÓ ZSOLT</u>	Eljárás jogi helyzete: ügyfél / képviselő
Anyja neve:	Lakcíme:
Szül. hely:	Szül. idő:
Beosztás: <u>PROJEKT MÉRŐNÖK</u>	
Elérhetősége: (telefon, fax szám, e-mail cím) <u>30 / 382 23 86</u> <u>nagy.zsolt@opalzrt.hu</u>	




Név:	Eljárás jogi helyzete:
Anyja neve:	Beosztás:
Szül. hely:	Szül. idő:
Lakcíme:	
Elérhetősége: (telefon, fax szám, e-mail cím)	

Az eljárási cselekmény megkezdésének időpontja: 2020. 01. 27.-én 09 óra 00 perc.....

Az eljárási cselekmény befejezésének időpontja: 2020. 01. 27.-én 10 óra 00 perc.....

A jelenlévő(k)et az eljárási cselekményről ☒ írásban / ☐ telefonon / ☐ a helyszínen az eljárási cselekmény megkezdése előtt / ☐ az eljárási cselekményt követően szóban értesítettem.

A Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselői a jelenlévő(ke)t ügyféli (a tanú) jogai(k)ról és kötelezettségei(k)ről tájékoztatták, illetve figyelmeztették. Az ügyfél (tanú) a kapott tájékoztatást, figyelmeztetést tudomásul vette.

1. 	2. 	
ellenőrzés alá vont ügyfél részéről	egyéb résztvevő	jegyzőkönyvvezető
		ügyintéző

Beavatkozási feltételek:

a) Az épület megközelítése, tűzoltási felvonulási terület kialakítása, jelölése, használhatósága:

☐ Megvizsgálva, tárgyaltan ☒ Megfelelő ☐ Nem megfelelő mivel:

b) A külső és belső oltóvízforrások hozzáférhetősége, karbantartása, megfelelősége:

☒ Megfelelő ☐ Nem megfelelő mivel:

c) Fali tűzcsap, száraz felszálló vezeték állapota, karbantartása, annak dokumentálása:

☒ Megvizsgálva, tárgyaltan ☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő mivel:

d) Hő- és füst elleni védelem megfelelősége, ellenőrzése, karbantartása:

☒ Megvizsgálva, tárgyaltan ☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő mivel:

e) Kiürítési útvonalak állapota, megfelelősége:

☐ Megvizsgálva, tárgyaltan ☒ Megfelelő ☐ Nem megfelelő mivel:

f) Tűzoltó készülékek mennyiségének, (.....db) készenlétben tartásának, ellenőrzésének, karbantartásának megfelelősége, annak dokumentálása: ☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő mivel:

g) Áramtalanítás lehetősége, szakaszolhatósága, jelölések, kapcsoló helyiség vagy szekrény megközelíthetősége:

☐ Megvizsgálva, tárgyaltan ☒ Megfelelő ☐ Nem megfelelő mivel:

Beépített tűzvédelmi berendezés: ☐ Megvizsgálva, tárgyaltan

a) Beépített tűzjelző-, oltó berendezéssel rendelkezik a létesítmény: ☒ Rendelkezik ☐ Nem rendelkezik

Beépített tűzjelző-, oltó berendezés típusa: SCVACK Tűzjelző rendszer, felstatis lob.

b) A beépített tűzjelző-, oltó berendezés ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartása, annak dokumentálása:

☒ Megfelelő ☐ Nem megfelelő mivel:

c) A tűzjelző berendezés üzemeltetési naplója szerint a téves jelzéseket követően tett intézkedések:

Biztonsági jelek, biztonsági világítás kialakítása, megfelelősége, karbantartása, annak dokumentálása:

☒ Megfelelő ☐ Nem megfelelő mivel:

Tűzvédelmi iratok:

a) Tűzvédelmi szabályzat szakszerűsége, naprakészsége: ☐ Megvizsgálva, tárgyaltan ☒ Megfelelő

☐ Nem megfelelő mivel:


b) A tűzvédelmi oktatás dokumentálása, megfelelősége: ☐ Megvizsgálva, tárgyaltan ☒ Megfelelő

☐ Nem megfelelő mivel:

c) Az elektromos és villámvédelmi berendezések felülvizsgálata, a felülvizsgálat során tapasztalt hibák kijavítása, igazolása, az alábbiak szerint: (az elektromos berendezések felülvizsgálatának hiánya, a villámvédelmi berendezés felülvizsgálatának hiánya, az elektromos berendezések felülvizsgálata során tapasztalt hibák kijavításával, igazolásával kapcsolatos hiányosságok, a villámvédelmi berendezés felülvizsgálata során tapasztalt hibák kijavításával, igazolásával kapcsolatos hiányosságok) ☒ Megfelelő ☐ Nem megfelelő mivel:

1.  ellenőrzés alá vont ügyfél részéről

2.  egyéb résztvevő

 jegyzőkönyvvezető

 ügyintéző

Egéb:

a) Használati szabályok betartása, tapasztalt hiányosságok (tárolási szabályok, stb.):

Használati tárolási szabályokat betartják.

b) A tűzvédelem biztosításának módja (alkalmazott vagy szolgáltatás), a tűzvédelmi végzettség megfelelése: (rögzíteni szükséges, hogy a tűzvédelmi feladatokat ellátását hány fővel, milyen tűzvédelmi végzettséggel biztosítják)

1 fővel (tűzvédelmi szolgálat)

c) Tűzvédelmi előírások alól eltérési engedélyekkel rendelkezik-e a létesítmény, az abban foglaltak teljesítése:

Teljesen

d) Égéstermék-elvezető, tüzelőberendezés időszakos vizsgálatát elvégezték, melynek minősítése:

☒ Megvizsgálva, tárgyaltan

☐ Megfelelő

☐ Nem megfelelő mivel:

e) Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok:

☐ Megvizsgálva, tárgyaltan

☒ Megfelelő

☐ Nem megfelelő mivel:

f) A hegesztő berendezések és a biztonsági szerelvényeik időszakos ellenőrzését elvégezték, melynek minősítése:

☒ Megvizsgálva, tárgyaltan

☐ Megfelelő

☐ Nem megfelelő mivel:

g) Az alábbi tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzését, felülvizsgálatát, karbantartását elvégezték, a jegyzőkönyv rendelkezésre állt, minősítése „megfelelő”, üzemeltetési naplója naprakész:

- tűzgátló ajtó: ☒ Megvizsgálva, tárgyaltan ☐ igen ☐ Nem, mivel:

- pánikzár, vészkijárat zár: ☒ Megvizsgálva, tárgyaltan ☐ igen ☐ Nem, mivel:

- füstgátló ajtó: ☒ Megvizsgálva, tárgyaltan ☐ igen ☐ Nem, mivel:

- biztonsági tápforrás, szünetmentes tápegység: ☒ Megvizsgálva, tárgyaltan ☐ igen ☐ Nem, mivel:

Egéb megállapítások:

Az ellenőrzés megkezdésekor a helyszínen a tűzvédelmi szolgálat képviselője jelen volt, aki a vizsgálatot lezárta, és a megállapításokat a jegyzőkönyvben rögzítette.

Az eljárási cselekmény során digitális technológiával fényképfelvételt készült: igen ☐ / nem ☒

A Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselője tájékoztatja az ügyfél/képviselőjét, hogy nyilatkozhat a jegyzőkönyvben rögzített megállapításokkal kapcsolatban.

..... felkérésre az alábbiakat nyilatkozza ☐ / nem kíván nyilatkozni. ☐

Az ellenőrzésen jelenlévő egyéb résztvevő az alábbi észrevételt teszi ☐ / észrevételt nem kíván tenni. ☐

A jegyzőkönyv 1 példányát átvettem:

1.

ellenőrzés alá vont ügyfél részéről

2.

egyéb résztvevő

jegyzőkönyvvezető

ügyintéző

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL

Személyes adatainak (név és lakcím, kapcsolattartói adatok esetén elérhetőség is) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által vezetett hatósági adatszolgáltatási rendszerben történő rögzítésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulásával kerül sor.

1. Az adatkezelés célja:

- a) értékelések, statisztikai elemzések készítése
- b) a hatósági ellenőrök és műveletirányítók hatékony feladatellátásának, gyors adatlekérésének biztosítása

2. Az Infotv. alapján adatkezelőnek minősül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és valamennyi katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek.

3. Az adatokat legfeljebb az ügyiratok selejtezéséig őrizzük meg, azokat külön törvényi felhatalmazás hiányában harmadik személynek nem továbbítjuk, a nyilvántartásokba kizárólag az adatkezelőnél hatósági tevékenységet végző személyek, valamint az ő tevékenységük ellenőrzésére jogosult állománytagok tekinthetnek be. Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatok feldolgozását saját szervezetén belül végzi.

4. Ön mint érintett a nyilvántartásban szereplő személyes adatai vonatkozásában:

- a) az Infotv. 14. § alapján kérelmezheti az adatkezelőnél
 - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 - személyes adatainak helyesbítését, valamint
 - személyes adatainak törlését vagy zárolását, továbbá
- b) az Infotv. 21.§ szerint élhet tiltakozási jogával.

5. Amennyiben Önt információs önrendelkezési jogát illetően sérelem érte, az Infotv. 52.§ (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet, illetve az Infotv. 22.§ (1) bekezdése alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉHEZ

Alulírott, Nagy László a fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul vettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a fentiekben meghatározott személyes adataimat a hatósági adatszolgáltatási rendszerben rögzítse.

Kelt: Tiszaújváros, 2020 január 27.




.....
érintett aláírása



.....
ellenőrzés alá vont ügyfél részéről



.....
egyéb résztvevő



.....
jegyzőkönyv vezető



.....
ügyintéző

Tájékoztató az ügyféli, tanúi jogokról, kötelezettségekről

A hatóság képviselője tájékoztatja a megjelentet, hogy a jegyzőkönyv kiegészítését, kijavítását a felvétel során bármikor kérheti.

Tájékoztattja a megjelentet az ügy tárgyával kapcsolatos jogszabályokról, továbbá biztosítja az ügyfél és az eljárás más résztvevője számára, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Tájékoztattja az **ügyfelet** Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) törvényben foglalt jogairól és kötelezettségeiről, melyek a következők:

- az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog (Ákr. 2. §)
- a nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozó nemzetiségű ügyfelet megilleti az eljárás során a nemzetiségi nyelv használatának joga, a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél – a fordítási és tolmácsolási költség előlegezése és viselése mellett kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven megfogalmazott kérelmét (Ákr. 20-21. §)
- köteles az eljárás során jóhiszeműen közreműködni, a rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti, (Ákr. 6. § és 77. §)
- köteles a hatóság felhívására nyilatkozatot tenni, adatot szolgáltatni, az ügy szempontjából jelentős adat valótlan állítása vagy elhallgatása esetén a hatóság az ügyfelet eljárási bírsággal sújthatja (Ákr. 63-64. § 77. §, 105. §)
- ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat (Ákr. 13. §)
- jogában áll – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – az ügy irataiba betekinteni, azokról másolatokat, feljegyzéseket készíteni, azokra észrevételt tenni, az elírások kijavítását kezdeményezni, (Ákr. 33-34. §)
- a hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett adat ne kerüljön nyilvánosságra, ne jusson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen (Ákr. 27. §)
- a hatóság törvény eltérő rendelkezése hiányában jogosult az eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok megismerésére és kezelésére. A hatóság az eljárása során – jogszabályban meghatározott módon és körben – jogosult az eljárás lefolytatásához szükséges védett adat megismerésére. (Ákr. 27. §)

*Tájékoztattja a **tanút** jogairól és kötelezségeiről:*

- a tanú köteles vallomást tenni (Ákr. 66. § (1) bek.)
- ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, eljárási bírsággal sújtható (Ákr. 77. §)
- tanúként nem hallgatható meg az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás, illetve védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól az arra jogosított szervtől vagy személytől (Ákr. 66. § (2) bek.)
- a tanúvallomás megtagadható, ha a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, ha vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, ha a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy – a jogviszonya megszűnése után is –, és a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, továbbá a diplomáciai mentességben részesülő személy. (Ákr. 66. § (3) bek.)
- a tanú, aki hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el, és az eljáró hatóság vele szemben büntető feljelentést tehet.


Kelt: Tiszaújváros, 2020. január 27.



ellenőrzés alá vont ügyfél részéről



egyéb résztvevő




jegyzőkönyvvezető



ügyintéző

6.sz. melléklet

Térképek (zajtérkép stb.)

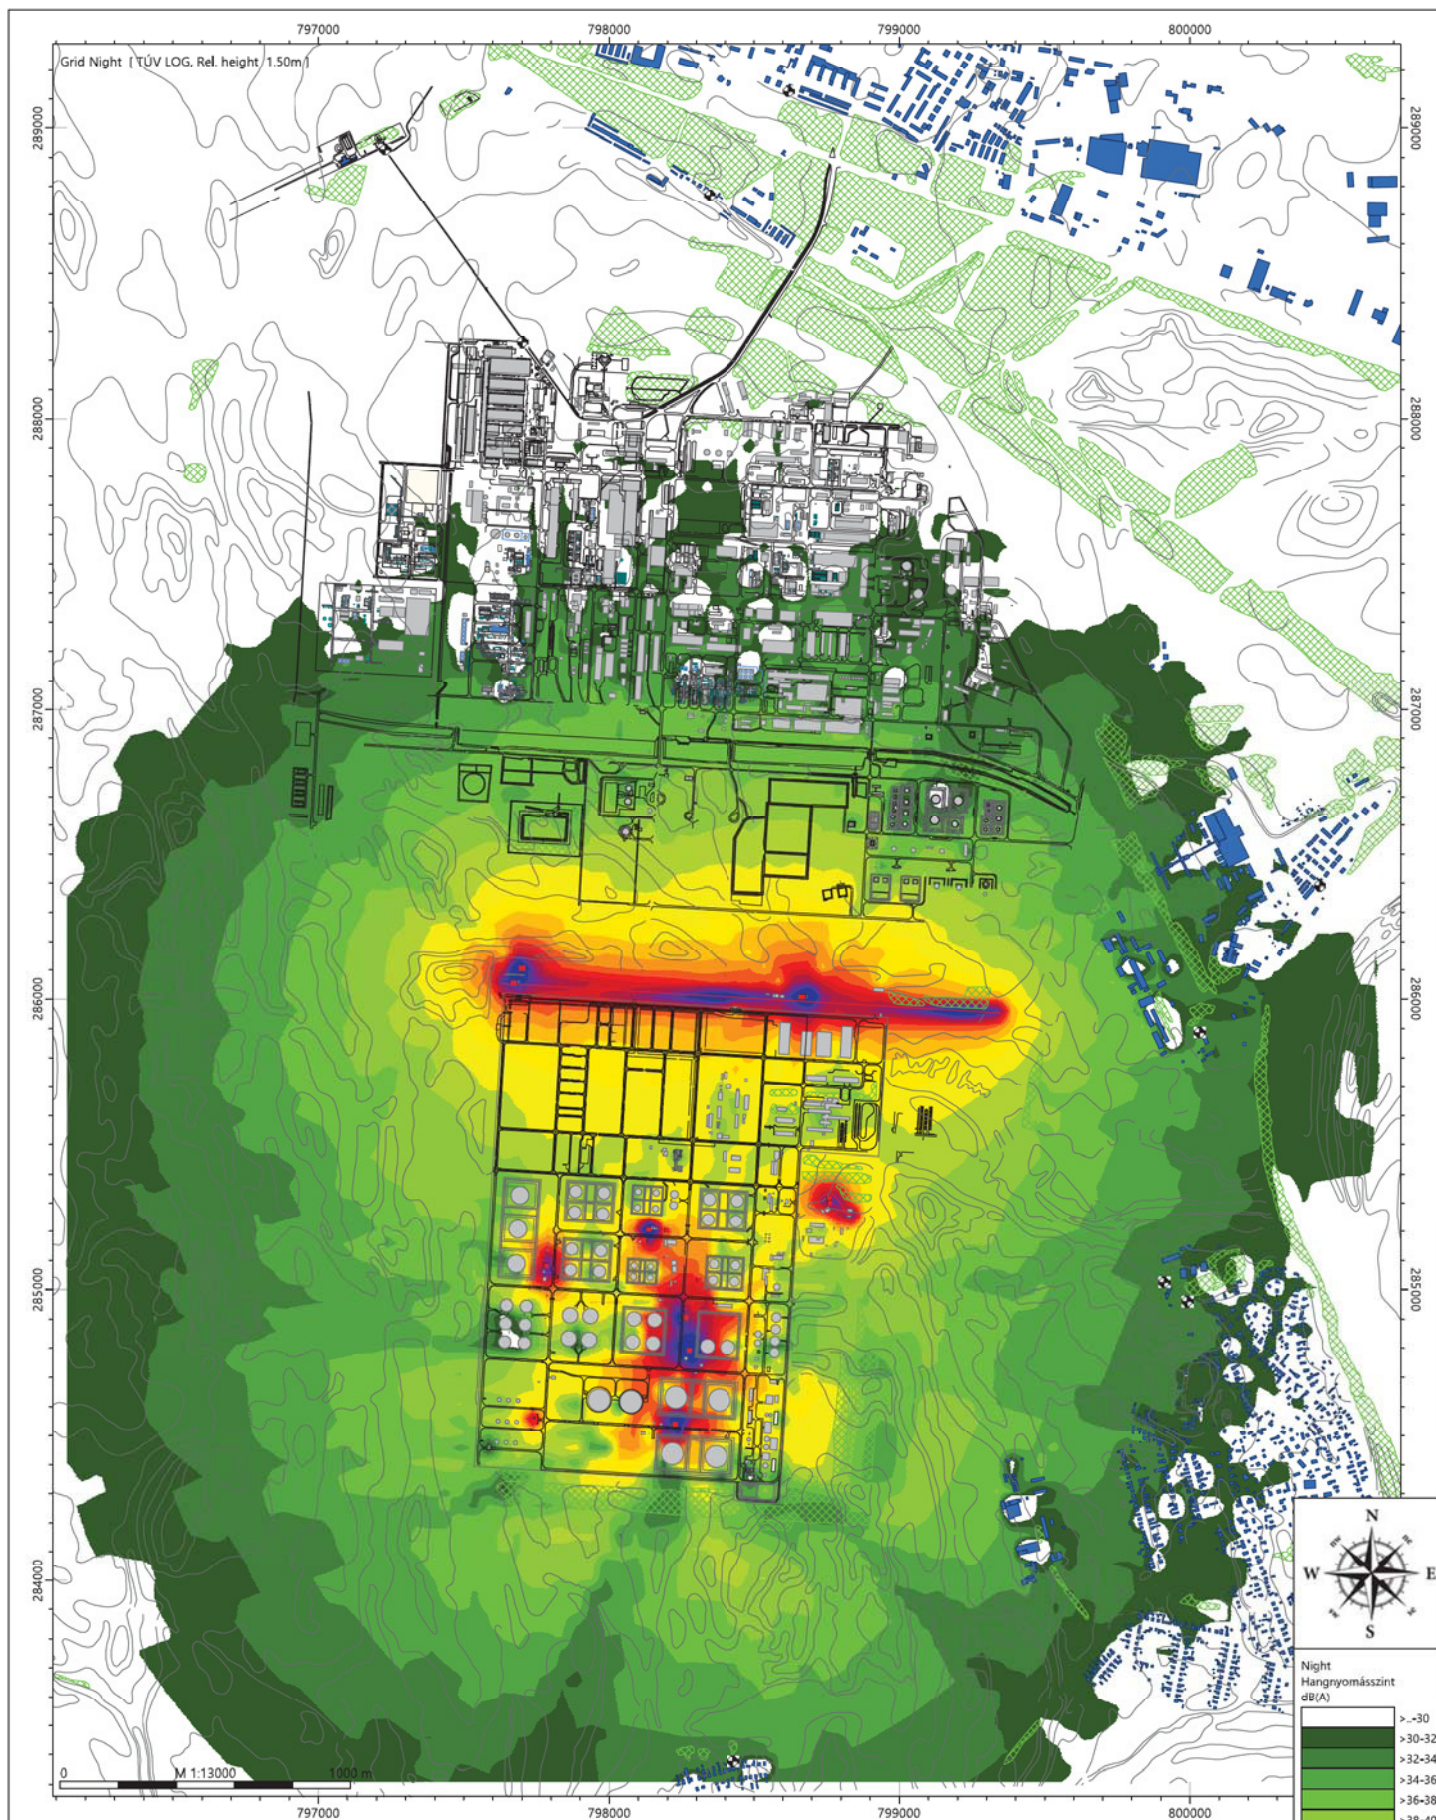

MOLGROUP

PROJEKT / PROJECT:
MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaújváros
környezetvédelmi felülvizsgálat

HELYSZÍN / SITE:
MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaújváros
3581 Tiszaújváros, Mezőcsati út 1.

MEGNEVEZÉS / TITLE:
Hatásterület kijelölés
Környezeti zajterkép - éjjel (LAM,40d)

SZAKÉRTŐ / EXPERT:
Márkus Miklós szakértő
MMK 01-12943 SZKV-1.4.

RAJZSZÁM / DRAWING NUMBER:
2021/176/SZ/ZT

TERVEZŐ / DESIGNER:
Takács Bettina környezetmérnök

DÁTUM / DATE:
07/05/2021

MÉRETARÁNY / SCALE:
M 1:13000

FORMÁTUM / FORMAT:
A2


JELMAGYARÁZAT / LEGEND

- Üzemépület / Industrial building
- Lakóház / Residential building
- Szintvonal / Contour line
- Segédvonal / Help line
- Mérési pont / Receiver point
- Fal / Wall
- Növényzet / Vegetation
- Pontforrás / Point source
- Vonalforrás / Line source
- Felületforrás / Area source

FONOR FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft.
A NAIH által NAIH-1-1107/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Cím: 1149 Budapest, Fővárosi úti köz 22
Telefon: +36 1 420 2372 | E-mail: fonor@fonor.hu
Adószám: 12324309-2-42 | Céginformáció: 01-09 466056





Tűzvesélyes övezetek

- "A" tűzvesélyességi övezethatár
- "B" tűzvesélyességi övezethatár
- "C" tűzvesélyességi övezethatár
- "D" tűzvesélyességi övezethatár

Megjegyzés: Merev tetős, belső úszótetővel rendelkező tartályoknál a merev tető és az úszótető közötti rész 1-es zóna

Jelmagyarázat:

- Zóna 1
- Zóna 2


A zónatérkép a zónabesorolás dokumentációval együtt értelmezendő.



			
Megbízó: Client:	MOL Nyrt. Logisztika Tárolóterek és sziv. - Tiszaújváros 3580 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1		
Tervező: Project:	MOL Tiszaújvárosi Telep (Tárolóter) 20.005 - 20.006 tartályok		
Szerkesztő: Contractor:	 VEPROL Kft. 1106 Budapest, Magdolna út 17./C. 4p. Tel.: +36 1 431 7960 Fax: +36 1 431 7961 email: verpol@verpol.hu web: www.verpol.hu		
Rajzolta/Drawn by:	Jóváhagyta/Approved by:		
Kerek Edina	Virágh Zsolt		
Rajzleírás/TITLE	Tárolóterek és szivattyúk robbanásveszélyes területeinek meghatározása		
Fájlnév/FileName:	Scale:	Paper Size	
ExDoc_17-0170_4_ZT	-/-		
Készült/Creation Date:	Ügyfél/Rajzszám/Client Drawing Nr:		
2017.12.01	-		
Projekt/Nr./Project Nr:	Rajzszám/Drawing Nr:		
-	ExDoc_17-0170_4_ZT		
Füzetelszám/Section Nr:	Verzió/Version:		
1.0	Terve állapot/Design:		
1.0	1.0		

7. sz. melléklet

A tartályok és a vezetékek kapcsolási rajza

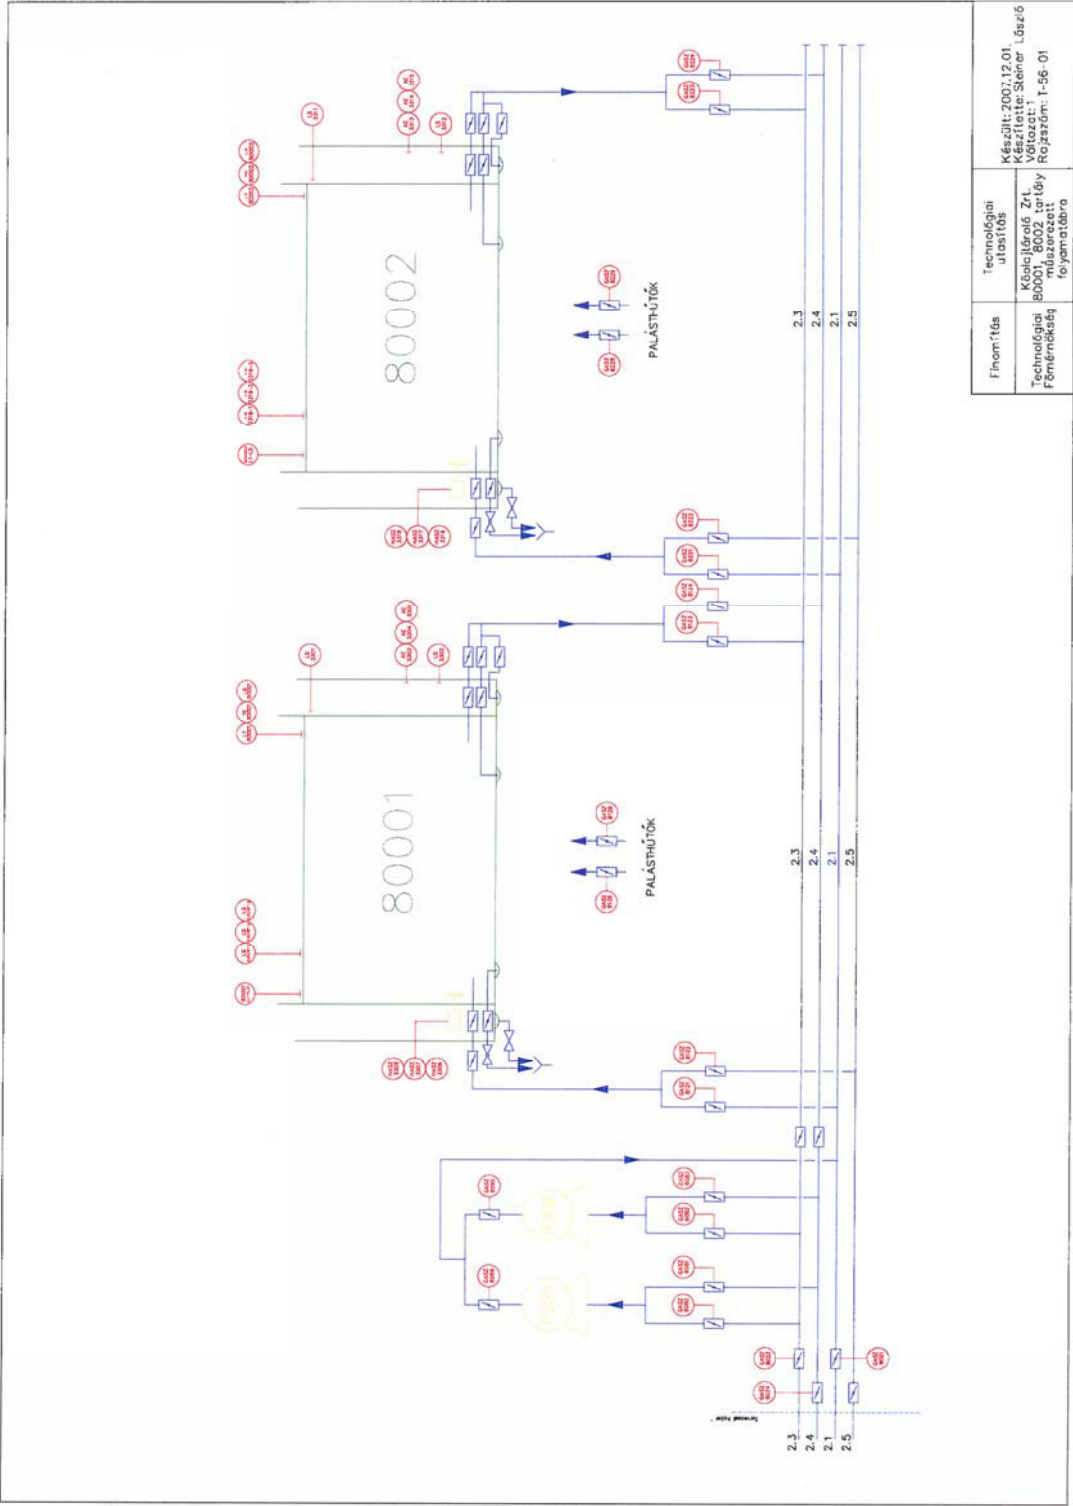

Finomítás	Technológiai változás	Készült: 2007.12.01 Készítette: Sember László Változat: 1 Rajzszám: T-56-01
Technológiai 80001 és 80002 társas fűtési körök folyamata	Kölcsezők Zrt. 80001 és 80002 társas fűtési körök folyamata	

8. sz. melléklet

Szakértői engedélyek



Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69

Cím: Budapest IX. kerület 1094 Angyal utca 1-3.

Honlap: <http://www.bpmk.hu>

Ügyszám: 830/2/01/2018

Ügyintéző neve: Hujbert-Biró Olga

Tárgy: Hulladékgazdálkodási szakértő tevékenység engedélyezése

HATÁROZAT

Név: Lukács Ákos

Lakcím: J.

Végzettségek:

környezetmérnök (száma: KÖ.3/2003, kelte: 2003/03/18)

Kamarai nyilvántartási szám: 01-14705

számára az alábbi tevékenység folytatását engedélyezem, ezzel egyidejűleg a jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő


Az engedély határozatlan ideig érvényes.

A határozatot a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 42. §-ában biztosított hatáskörömben és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) kormányrendeletnek a kérelem elbírálására és a határozat tartalmára vonatkozó rendelkezései szerint hoztam.

A határozat a kérelemnek helyt adott, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdése alapján a határozatban csak az azt megalapozó jogszabályhelyek szerepelnek, a jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellőztem.

Kelt: 2018. március 28.


p.h.



Dr. Konkay Ferenc
titkár

Kapják:

1. Lukács Ákos
2. Irattár



Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69

Cím: Budapest IX. kerület 1094 Angyal utca 1-3.

Honlap: <http://www.bpmk.hu>

Ügyszám: 1518/2/01/2017

Ügyintéző neve: Hujbert-Biró Olga

Tárgy: Levegőtisztaság-védelem szakértő tevékenység engedélyezése

HATÁROZAT

Név: Lukács Ákos

Lakcím: —

Végzettségek:

környezetmérnök (száma: KÖ.3/2003, kelte: 2003/03/18)

Kamarai nyilvántartási szám: 01-14705

számára az alábbi tevékenység folytatását engedélyezem, ezzel egyidejűleg a jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő


Az engedély határozatlan ideig érvényes.

A határozatot a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 42. §-ában és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009.(XII. 21.) kormányrendeletben biztosított hatáskörömben hoztam.

A határozat a kérelemnek helyt adott, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján az indokolást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellőztem.

Kelt: 2017. augusztus 3.

p.h.




Dr. Ronkay Ferenc
titkár

Kapják:

1. Lukács Ákos

2. Irattár



Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69

Cím: Budapest IX. kerület 1094 Angyal utca 1-3.

Honlap: <http://www.bpmk.hu>

Ügyszám: 1519/2/01/2017

Ügyintéző neve: Hujbert-Biró Olga

Tárgy: Víz- és földtani közeg védelem szakértő tevékenység engedélyezése

HATÁROZAT

Név: Lukács Ákos

Lakcím: J

Végzettségek:

környezetmérnök (száma: KÖ.3/2003, kelte: 2003/03/18)

Kamarai nyilvántartási szám: 01-14705

számára az alábbi tevékenység folytatását engedélyezem, ezzel egyidejűleg a jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő


Az engedély határozatlan ideig érvényes.

A határozatot a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 42. §-ában és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) kormányrendeletben biztosított hatáskörömben hoztam.

A határozat a kérelemnek helyt adott, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján az indokolást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellőztem.

Kelt: 2017. augusztus 3.

p.h.



Kapják:

1. Lukács Ákos
2. Irattár

Kelt: 2017. augusztus 3.

1/1. oldal

Ügyszám: 1519/2/01/2017



AGRÁRMINISZTERIUM
TERMÉSZETMEGŐRZÉSI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: TMF/534-3/2018.

Ügyintéző: Érdiné dr. Szekeres Rozália
dr. Peresztegi Anita

Telefonszám: 06-1-896-2790

E-mail: anita.peresztegi@fm.gov.hu

Tárgy: Korózs Zsuzsanna Magdolna természetvédelmi és tájvédelmi szakértői névjegyzékbe való felvétele

HATÁROZAT

Korózs Zsuzsanna Magdolna (lakóhelye:
KÜJ: 11relmezőt, aki

született:

anyja neve:

diplomájának kiállítója, száma, kelte:

Debreceni Egyetem
PT A 024732, Debrecen, 2009. június 28.,

Miskolci Egyetem
PT A 017783, Miskolc, 2010. december 20.,

Debreceni Egyetem
PT C 072978, Debrecen, 2011. július 3.,

szakképzettsége:

biológus,
BSc környezetmérnök,
okleveles hidrobiológus (biotikus szakirány);

Természetvédelem szakterület (SZTV)

élővilágvédelem részterületén

szakértőként nyilvántartásba vettem, számára a szakértői tevékenység végzését engedélyezem.

Nyilvántartási szám: SZ-012/2018.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonásig érvényes.

Az igazgatási szolgáltatási díjat – e címen 10 000 Ft-ot – Kérelmező megfizette; egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

Döntésemet Kérelmező végzettségének tekintetében a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: szakértői kormányrendelet) 5. §-a és 2. melléklete alapján, a szakmai gyakorlat tekintetében a 6. §-a alapján, továbbá a 8. §, valamint a 9. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

Jelen egyszerűsített határozat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel jogorvoslatról szóló tájékoztatást nem, az indokolásban pedig csak a döntéshozatal alapjául szolgáló jogszabályhelyeket tartalmazza.

Hatáskörömet és illetékességemet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9/A. §-a, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. és 10. pontja, valamint a szakértői kormányrendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja alapozza meg.

Kiadmányozási jogom a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdésén, továbbá a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (IV. 28.) FM utasítás mellékletének 87. § (1) bekezdésén és 2. függelékének 4.2.5. pont 3. alpont i) pontján alapul.

Budapest, 2018. június 24.



Dr. Nagy István
agrárminiszter
névében és megbízásából

Érdiné dr. Szekeres Rozália
főosztályvezető