

303/115/2015



**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat



503/0876(3)-900(3)

H-3525 Miskolc, Dózsa György út 15. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.:18.  
Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: [borsod.vizugy@katved.gov.hu](mailto:borsod.vizugy@katved.gov.hu)

Iktatószám: 35500/213-5/2015.ált.

Ügyintéző: Szamosvölgyi Éva/Horányi Krisztina

**Tárgy:** Miskolc, Repülőtéri u. 3-5. (01426/3  
hrsz) alatti telephelyen lévő  
csapadékvíz elvezető, tisztító rendszer  
vízjogi üzemeltetési engedélye

	DÁTUM	ALÁÍRÁS
ÉRKEZET	2015 SZEP 15	
IGAZG		
KÖNYV		
ÜGYVEZETŐ		

## HATÁROZAT

- I.** A KOALFÉM Kft. – 3526 Miskolc, Repülőtéri u. 3-5. – engedélyes részére a Miskolc, Repülőtéri u. 3-5. (01426/3 hrsz) alatti telephelyen lévő csapadékvíz elvezető, tisztító rendszer használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására

### **vízjogi üzemeltetési engedélyt**

adok.

Vízikönyvi szám: Szinva-Sajó/517.

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II.** A tárgyi vízállésminték a 4923-5/2008. számú vízjogi üzemeltetési engedély szerint üzemeltek.
- III.** A megépült vízállésminték műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

A telep K-i oldalán húzódó 230 fm csapadékvíz elvezető burkolt árok biztosítja a telep szilárd burkolattal ellátott részéről történő csapadékvíz elvezetést. 500 x 500 mm és 500 x 300 mm méretű acélráccsal ellátott beton mederelem került beépítésre 230 folyóméter hosszon, mely a telephelyen keletkező szennyezett csapadékvíz összegyűjtést oldja meg. A burkolt felületen találhatóak az irodakonténerek és a kezelő épületek is.

A csapadékvíz elvezető burkolt árok végén 2 db NA 500 PVC csővel kerül elvezetésre az összegyűjtött csapadékvíz a 210 m<sup>3</sup> térfogatú puffertározóba. A csapadékvíz puffertározó medencékből SAER-NR 151-D/12 (Qm=567 l/p) átemelő szivattyú segítségével vezetik a csapadék vizet az olajleválasztó műtárgyra. A leválasztó műtárgyból elfolyó tisztított víz, NA 250 KG-PVC csövön keresztül kerül elvezetésre a földmedrű esőelvezető árokba.

A csapadékvíz puffertározóból lehetőség van a technológiai vízszükségletek biztosítására.

A kiépített hálózatra szintén egy SAER-NR 151-0112 étemelő szivattyú termeli a tározott csapadék vizet.

**Ügyfelfogadás és ügyintézői telefonos ügyfelfogadás:**

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

### Csapadékvíz elvezetés létesítményei:

- **Csapadékvíz elvezető burkolt mederelem beépített acélráccsal:** A telep K-i részén, a burkolt felület szélén húzódó nyílt, burkolt, acélráccsal ellátott 230 fm hosszú 500 x 300 mm és 500 x 500 mm burkolt mederelemekből álló vízelvezető árok.

Burkolt rácsos, nyílt árokszakasz: 230 fm

Fenékszélesség: 0,5 m

Esés: 8,8‰

- **Tisztítóakna:** 2 db  $\varnothing$  1,0 m átmérőjű előre gyártott vb. akna.
- **Cs-1-0 jelű vezeték:** A telep K-i részén, az olajos csapadékvíz kezelő berendezésre történő rá- illetve elvezetést biztosítja.

Zárt csatorna: összesen 107 fm hosszú, ebből 25 fm hosszú 2 x NA 500 KG PVC vezeték, 27 fm 2 x NA 300 KG PVC, 7 fm NA 100 KG PVC, 48 fm NA 250 KG PVC zárt elvezetés.

**0+000 - 0+025 között:** Zárt gravitációs csatorna, 8 fm  $\varnothing$ 800 x 6,0 acél védőcsővel.

Méret: 2 x NA500 KG PVC

Esés: 3,0 ‰

**0+025 - 0+052 között:** HY-R306 típusú 7 db építőelemes tárolóból csapadékvíz puffertározó 2 x NA300 KG PVC átvezetésekkel

Teljes kapacitás: 210 m<sup>3</sup>

Terhelés záporcsúcsra: 155,5 m<sup>3</sup>/10perc

**0+052 - 0+059 között:** Nyomóvezeték

Méret: NA100 KG PVC

Esés: nyomott vezeték

Gépészet: SAER-NR 151-D/12 típusú átemelő szivattyú  
Q<sub>m</sub>=567 l/p (9,45 l/s)

**0+059 szelvényben:** HY-FREYLIT HFQ-M+30/P-6,0/PF olajleválasztó

Hidraulikai kapacitás: 30 l/s

**0+059 - 0+107 között:** Zárt gravitációs csatorna

Méret: NA250 KG PVC

Esés: 3,0 ‰

Befogadó: földműdrű csapadékvíz elvezető árok

### **IV. Előírásaink:**

1. Üzemeltetés során a hatályos vízügyi, vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell tartani.
2. Az üzemeltető felelősséggel tartozik az üzemeltetett létesítmények műszaki állapotának megóvásáért, annak rendszeres karbantartásáért és üzemképességének folyamatos biztosításáért.
3. A keletkező szennyeződhető csapadékvíz csak megfelelő előtisztítást követően vezethető a befogadóba.

4. A befogadó csapadékvíz-elvezető árokba vezethető előtisztított csapadékvíz minőségének ki kell elégítenie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklet 3. pontja szerinti kibocsátási határértékeket, amely olajtartalom tekintetében SZOE 5 mg/l.
5. A szennyeződhető csapadékvíz előtisztításából keletkező olajos iszap ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.
6. Az esetlegesen bekövetkező üzemzavarok esetén gondoskodni kell az olajos szennyvíz más módon történő ártalommentes elhelyezéséről, az üzemzavar mielőbbi elhárításáról.
7. Az üzemeltetés során bekövetkező, a felszíni és a felszín alatti vízkészleteket veszélyeztető káreseményt és a szennyeződés elhárítása érdekében tett intézkedéseket haladéktalanul be kell jelenteni hatóságunknak.

**V. Az érintett szakhatóságok előírásai:**

**Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2928-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalását előírás nélkül megadta.**

- VI.** A vízjogi üzemeltetési engedély **2020. szeptember 30-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- VII.** Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmet az eljárási határidő figyelembevételével, - a hatály lejárátát megelőző - **legalább 60 nappal korábban** be kell nyújtani. Az előbbieket figyelmen kívül hagyásának jogkövetkezményei az engedélyest terhelik.
- VIII.** A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Hatóságunknak **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- IX.** E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 88.000,- Ft**, melyet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

### **INDOKOLÁS**

A KOALFÉM Kft. - 3526 Miskolc, Repülőtéri u. 3-5.- engedélyes részére a Miskolc – Repülőtéri u. 3-5. alatti ingatlanon megvalósult csapadékvíz elvezető és tisztító rendszer használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan 4923-5/2008. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adtunk ki, melynek érvényességi ideje 2013. június 30-án lejárt.

A TenderTerv Kft. – 4030 Debrecen, Óvoda u. 2. - 2014. május 20-án érkezett beadványában a Koalfém Kft., mint engedélyes megbízásából kérte a Miskolc, Repülőtéri u. 3-5. (01426/3 hrsz.) alatti telephelyen lévő csapadékvíz elvezető, tisztító rendszerre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadását.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 2275-2/2014. számú végzéssel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettségnek maradéktalanul eleget tett.

A Tenderterv Kft. 2014. július 15.-én tett, a csapadékvízre vonatkozó befogadói nyilatkozatát – tisztított csapadékvíz saját területen földmedrű árokba történő bevezetéséhez - megadta.

Az engedély kiadásához szakhatósági állásfoglalását az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2928-2/2015. számon előírás nélkül, az alábbi indokolással adta meg:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján 35500/213-3/2015/ált. számon megkereste a Felügyelőséget, hogy a Koalfém Kft. részére a Miskolc, Repülőtéri út 3-5. sz. (01426/3 hrsz.) alatti csapadékvíz elvezető és tisztító rendszer vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárás keretében szakhatósági állásfoglalást adjon.

A 4923-5/2008. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2013. június 30-ig volt érvényes, ezért a kérelmező a csapadékvíz elvezető, tisztító rendszer üzemeltetésére és fenntartására újra megkérte a vízjogi üzemeltetési engedélyt.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a Miskolc, 01426/3 hrsz. által érintett ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, továbbá nem minősül egyedi tájértéknek.

A tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély módosításával a táj- és természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint érvényesülnek, ahhoz szakhatósági hozzájárulásomat megadom.”

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az engedély a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 26.§ (1) bek. figyelembevételével állapítottam meg.

A vízügyi felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak szerint eljárva határoztam meg.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2014. szeptember 10. napjától hatályos 10. § (1) bekezdés 8. pontja alapján területi vízügyi és vízvédelmi hatóságként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el. A Korm. rendelet a 18. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság jogutódja, a 17. § (2) bekezdés h) pontja alapján vízvédelmi hatáskörben az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.

A megépült vizilétesítmények beilleszkednek a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdése

alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. és 21. §, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 71. § (1) és 72. § (1) szerint eljárva kiadtam.


Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2015. szeptember 8.

**Lipták Attila tűzoltó dandártábornok**  
**megyei igazgató**  
**helyett és nevében**

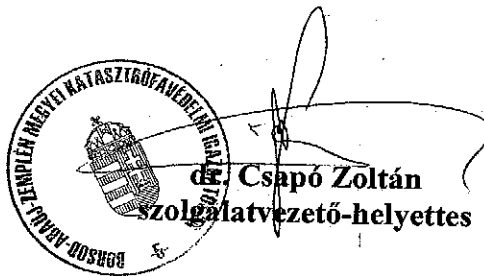

**Kapják:**

1. KOALFÉM Kft. – 3526 Miskolc, Repülőtéri u. 3-5. TV
2. TenderTerv Kft. – 4030 Debrecen, Óvoda u. 2. TV
3. ÉMVÍZIG – 3530 Miskolc, Vörösmarty M. u. 77. HK
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály - 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (kézből)
5. Vízikönyv (2 pld.)
6. Iratokhoz